

# Nuläge termisk komfort

- en kunskapssammanställning



**Helena Bülow-Hübe**

**Chuansi Gao**

**Max Tillberg**

**Catarina Warfvinge**

**Mats Persson**

## **Förord**

Denna kunskapssammanställning om nuläget inom termisk komfort har tagits fram med stöd från Boverket. Rapporten har utformats under ledning av Mats Persson (Malmö universitet) och innehållet har författats av en arbetsgrupp bestående av personer som tillsammans representerar både bred och djup kompetens och stor erfarenhet från utredning av byggnaders inomhusmiljö och funktion:

- Helena Bülow-Hübe (FOJAB arkitekter AB)
- Chuansi Gao, (Lunds universitet – Klimatlabb, Avd. för ergonomi och aerosolteknologi, Inst. för designvetenskaper, LTH)
- Max Tillberg (EQUA Solutions AB)
- Catarina Warfvinge (Lunds universitet – Avd. för Installationsteknik och klimatiseringslära, Inst. för bygg- och miljöteknologi, LTH)

Detta är första vända med kunskapsinventering inom området. Synpunkter och förslag från denna utgåva samlas in för att kunna ingå i en uppföljande förbättrad utgåva om finansiering kan ordnas. Synpunkter och förslag mottas via epost: [mats.persson@mau.se](mailto:mats.persson@mau.se)

Malmö 31 december 2021

Mats Persson

## Sammanfattning

Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget inom termisk komfort i Sverige för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att branschen ska kunna ta större ansvar.

I kapitel 2 introduceras termiskt inneklimat och komfort. Termiskt klimat tas upp och relationen till den upplevelsen av det termiska klimatet som benämns termisk komfort. Hälsoeffekter relaterat till termisk komfort behandlas också.

Kapitel 3 går igenom förutsättningarna för termisk komfort. Dimensioneringsförutsättningar vad gäller temperaturer jämförs och hur komfort behandlas i projektering och vid utformning av ventilation. Byggnadsteknikens inverkan på det termiska klimatet går också igenom, bland annat solavskärmning och fönsters betydelse.

I kapitel 4 behandlas vad den enskilde individen kan göra för att påverka den egna termiska komforten. Användning av rumsfläktar och möjlighet att komplettera byggnaden på enskilt initiativ.

Kapitel 5 kartlägger möjligheterna att analysera och simulera det termiska klimatet.

I kapitel 6 finns en genomgång av möjligheterna att kyla i en byggnad. Vilka källor till kyla som finns och hur kyla kan distribueras.

Kapitel 7 går igenom mätning och utvärdering av upplevt termiskt klimat. Lämpliga mätmetoder av betydelse för termiskt klimat presenteras: lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet och strålningstemperatur. Metoder för bedömning och värdering av termisk komfort går igenom.

Kapitel 8 innehåller en genomgång av förordningar som är av betydelse för byggnadsverks utformning och verksamheter i byggnader. Några föreskrifter presenteras också.

I kapitel 9 presenteras hur miljömärkningar och miljöcertifieringssystem behandlar och värderar faktorer som påverkar termisk komfort.

Kapitel 10 gör en enkel internationell utblick till hur frågor om termiskt klimat och termisk komfort behandlas av WHO och några av våra grannländer.

Kapitel 11 tar upp Vägledning för inomhusklimat och termisk komfort och i kapitel 12 presenteras några identifierade aktörer som arbetar med inomhusklimat i praktiken och inom forskning och innovation.

Det avslutande kapitlet 13 sammanfattar några faktafrågeställningar som vi författare noterat och som kan vara värda att kartlägga ytterligare:

- Metoder att simulera
- Klimatdata för analyser och simuleringar
- Betydelsen av värmeöar
- Åtgärder för att minska värmelaster på byggnader
- Förbereda plats i byggnader för komfortkyla
- Risker med fukt och påväxt vid komfortkyla
- Prioriterade rum för termisk komfort
- Upplåtelseformers inverkan, utsatta grupper och lokala regler
- Vädring och fläktar

- Prioritera passiva åtgärder
- Portabel luftkylning/komfortkyla
- Tillsyn och bygglov
- Krav som inte är samordnade (energi, dagsljus, buller, etc.)
- Varningssystem

Förhoppningen är att kartläggning av termisk komfort ska bidra till kunskapsspridning om bransch, aktörer, teknik, system, konstruktion, kontroller, drift och underhåll samt forskning och utveckling.

Ingenting är starkare än den svagaste länken. För att byggnader ska möjliggöra god hälsa, vara energisnåla och nå uppsatta miljö- och klimatmål, måste hela byggsektorn samverka, och ha helhetssyn som innefattar boendes behov och beteende. Denna rapport är främst tänkt att användas som vägledning i samband med projekteringsarbete och tillsyn. Genomgång och sammanställa kunskaper från produktions- och installatörsled behöver göras ytterligare.

I bilagor finns sammanställt nomenklatur samt kartläggning av aktörer och litteratur.

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>7</b>
1.1 Bakgrund .....	7
1.2 Syfte och avgränsning .....	8
1.3 Genomförande .....	9
1.4 Till dig som läsare .....	9
<b>2 Allmänt om termiskt inneklimat och komfort</b> .....	<b>10</b>
2.1 Översikt av byggnadsrelaterad påverkan på termiskt klimat .....	10
2.2 Termiskt klimat och termisk komfort .....	11
2.2.1 Faktorer för upplevelsen av det termiska klimatet .....	11
2.3 Hälsoeffekter och termiskt klimat .....	15
2.3.1 Värmestress - Heat stress .....	16
2.3.2 Bedömning av värmestress .....	16
2.3.3 Hälsa .....	17
<b>3 Förutsättningar för termisk komfort</b> .....	<b>18</b>
3.1 Dimensionerande temperaturer .....	18
3.1.1 Dimensionerande utetemperatur vintertid .....	18
3.1.2 Dimensionerande utetemperatur för sommaren .....	19
3.1.3 Universellt termiskt klimatindex (UTCI) för uteklimat .....	19
3.1.4 Scenario för framtida utetemperaturer .....	20
3.1.5 Fastighetsägarens krav på inneklimat .....	20
3.1.6 Aktiva och passiva lösningar .....	21
3.1.7 Reflektion om dimensionerande temperaturer .....	21
3.2 Orsaker till övertemperatur i byggnader .....	21
3.3 Verifiering av termisk komfort vid projektering .....	23
3.4 Ventilation och termiskt klimat sommartid .....	23
3.4.1 Självdragssystem och termiskt klimat sommartid i bostäder .....	24
3.4.2 Frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i bostäder .....	25
3.4.3 Till- och frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i bostäder .....	25
3.4.4 Till- och frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i lokaler .....	26
3.5 Byggnadstekniska åtgärder som kan sänka temperaturen inomhus .....	26
3.5.1 Fasader och ytterväggar .....	26
3.5.2 Tak .....	26
3.5.3 Balkonger .....	27
3.5.4 Loftgångar .....	27
3.5.5 Solavskärmning .....	28
3.6 Fönsters energibalans .....	35
3.6.1 Enkla U-värdes- och komfortförbättrande åtgärder på fönster .....	37
3.7 Värmetröghet .....	38
<b>4 Individens möjlighet att påverka termiskt klimat och termisk komfort</b> .....	<b>40</b>
4.1 Brukar- och boendebeteende och termisk komfort .....	40
4.2 Förebyggande och skyddsåtgärder vid värmeböljor: användning av rumsfläktar .....	40
4.3 Kompletteringar på fasaden initierade av den boende .....	41
<b>5 Simulering av termiskt klimat</b> .....	<b>42</b>
5.1 Möjligheter med dagens designverktyg .....	42
5.2 Simuleringstyper .....	43
5.3 Verktyg för bedömning av termisk komfort .....	43

5.4	Data för analys och bedömning av termiskt klimat .....	44
5.4.1	Framtida väderscenarion (temperatur, fukt, sol, vind, temperaturdifferens, möjlighet till frikyla) .....	44
5.4.2	Dimensioneringsår - Design Reference Year (DRY) .....	45
5.4.3	Normalår.....	45
5.4.4	Verkliga år.....	45
5.4.5	Väderfiler för framtiden .....	46
<b>6</b>	<b>Komfortkylning.....</b>	<b>47</b>
6.1	Kylningsprinciper.....	47
6.2	Energikällor för kyla .....	48
6.2.1	Frikyla .....	48
6.2.2	Kylmaskin.....	48
6.2.3	Fjärrkyla.....	49
6.3	Möjligheten till komfortkyla .....	49
6.3.1	Komfortkylning i äldreboenden och bostäder .....	49
6.3.2	Komfortkylning i skolor .....	49
6.3.3	Passiv kyla genom vädring.....	50
6.4	Möjliga lösningar för att öka kylningskapaciteten.....	50
6.5	Komfortkyla – fukt och robusthet.....	51
<b>7</b>	<b>Mätning och utvärdering av upplevt termiskt klimat .....</b>	<b>52</b>
7.1	Mätning av omgivningsrelaterade parametrar.....	52
7.1.1	Mätning av lufttemperatur.....	52
7.1.2	Mätning av lufthastighet .....	52
7.1.3	Mätning av luftfuktighet.....	52
7.1.4	Mätning av strålningstemperatur .....	52
7.2	Instrument för mätning .....	53
7.3	Bedömning av termiskt klimat och termisk komfort.....	54
7.3.1	Bedömning av termisk komfort med PMV- och PPD-index .....	55
7.3.2	Bedömning av optimal operativ temperatur .....	56
7.3.3	Exempel på bedömning och förutsägelse av termisk komfort.....	56
<b>8</b>	<b>Regelverk (samt kontroller) för termisk komfort .....</b>	<b>58</b>
8.1	Allmänt om regler och lagar.....	58
8.1.1	Bygglagstiftning .....	59
8.2	Krav på termisk komfort i byggnader (föreskrift) .....	60
8.2.1	Miljöbalken.....	60
8.2.2	Egenkontroll enligt miljöbalken.....	60
8.2.3	Olägenhet .....	61
8.2.4	Tillsyn av olägenheter enligt miljöbalken.....	61
8.3	Arbetsmiljö.....	61
8.4	Allmänt om myndighetstillsyn i Sverige.....	62
<b>9</b>	<b>Miljömärkningar och miljöcertifieringssystem.....</b>	<b>63</b>
9.1	Certifieringssystem och termiskt klimat .....	64
	Certifieringsprocessen som tillsynsexempel för myndighetskontroller.....	64
<b>10</b>	<b>Hur övertemperatur sommartid hanteras i andra länder .....</b>	<b>65</b>
10.1	Europa enligt WHO .....	65
10.2	Finland.....	65
10.3	Norge.....	65
10.4	Danmark.....	66


10.5	England.....	66
10.6	Estland.....	67
<b>11</b>	<b>Vägledningar för inomhusklimat och termisk komfort.....</b>	<b>68</b>
11.1	Vägledning från myndigheter .....	68
11.2	Andra vägledning för termisk komfort.....	69
11.3	Standarder beträffande termisk komfort .....	69
<b>12</b>	<b>Aktörer som arbetar med termisk komfort i Sverige .....</b>	<b>72</b>
12.1	Bransch- och intresseorganisationer samt nätverk .....	72
12.2	Universitet & högskolor .....	75
12.3	Forskningsinstitut.....	77
12.4	Forskning och utveckling.....	77
12.5	Utbildare .....	78
<b>13</b>	<b>Behov av fortsatt arbete med kartläggning .....</b>	<b>80</b>
13.1	Observerade viktiga faktorer .....	80
	<b>Referenser .....</b>	<b>83</b>
	<b>Nomenklatur .....</b>	<b>89</b>
	<b>Bilaga 1 – Lista aktörer för termisk komfort + några internationella</b>	
	<b>Bilaga 2 – Standarder relaterade till termiskt klimat och termisk komfort</b>	
	<b>Bilaga 3 – Litteratur och länkar relaterade till termiskt klimat och termisk komfort</b>	

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Boverket arbetar i uppdraget *Möjligheternas byggregler* med att skriva om den gällande föreskriften Boverkets byggregler (2011:6), BBR, i ett nytt format. Som ett dialogstöd i detta arbete initierades denna nulägesbeskrivning i anslutning till området termisk komfort som tas upp i avsnitt 6:42 i BBR.

I Folkhälsomyndighetens senaste miljöhälsorapport (Folkhälsomyndigheten 2021a) refereras till Barnmiljöhälsoenkäten från 2019 där 37 procent av vårdnadshavarna rapporterar att de besväras av för höga temperaturer i bostaden minst en gång i veckan under sommarhalvåret. Bland dem som bor i hyresrätt är det en högre andel som besväras av att det är för varmt i bostaden under sommarhalvåret än bland dem som bor i bostadsrätt (figur 1.1). Besvär av kyla ligger på en lägre nivå.

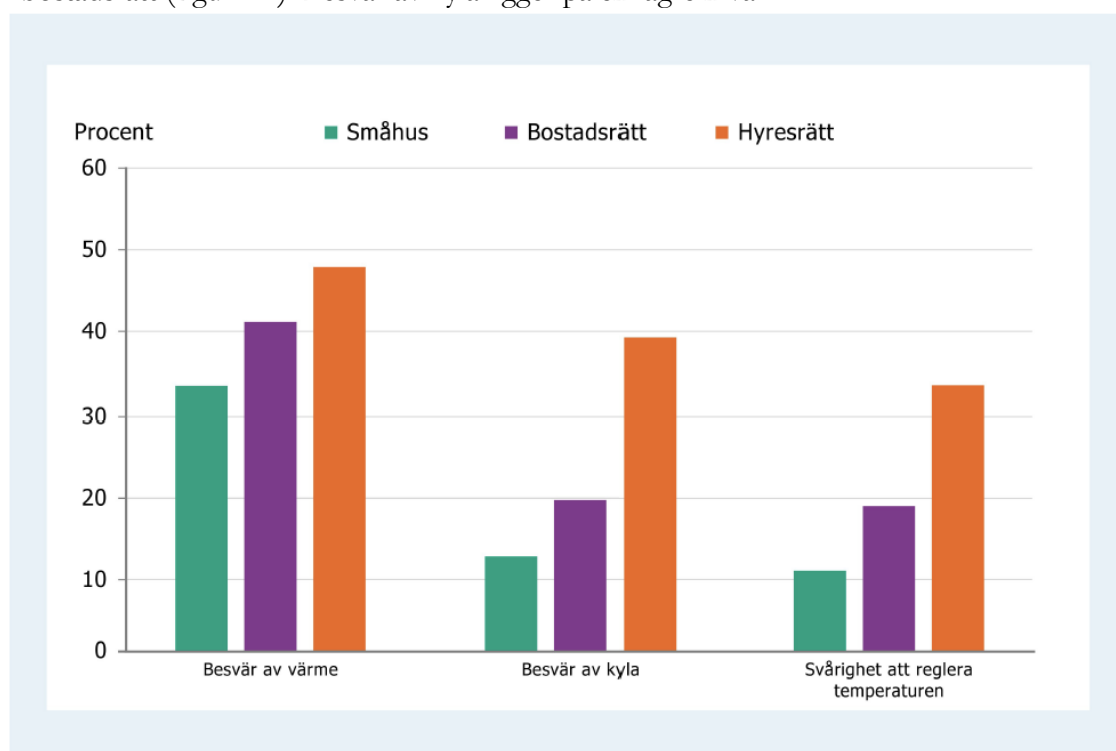

Källa: BMHE 19.

Figur 1.1. Besvär av värme, kyla och svårighet att reglera temperaturen inomhus 2019. Andel (procent) av vårdnadshavarna som uppger att de varje vecka besväras av att det är för varmt i bostaden under sommarhalvåret, för kallt i bostaden under vinterhalvåret eller som har svårt att reglera inomhustemperaturen, uppdelat på bostadstyp. (Källa: Folkhälsomyndigheten 2021a)



tagit fram rapporter om hälsoeffekter av höga temperaturer, vägledning till handlingsplan för att hantera hälsoeffekter av värmebölja och värme och människa i byggd miljö (Folkhälsomyndigheten 2015, 2017, 2019)

Värmeböljor har kopplats till en ökad förekomst av luftvägssjukdomar, njursjukdom, elektrolytrubbning och feber hos barn (Xu et.al. 2014). Små barn är en av de grupper som har lägre fysiologisk förmåga att hantera värme och kan därför vara särskilt sårbara under varma perioder (WHO 2018). Dessa studier baseras på mätningar av utomhustemperaturen. Samtidigt finns det få studier av höga inomhustemperaturer (över 24 °C) och hälsoeffekter hos barn (WHO 2018). Studier av hälsoeffekter av temperatur inom det rekommenderade temperaturspannet visar att högre temperatur i klassrum (över 22 °C) är kopplat till färre symtom från luftvägarna hos skolbarn, jämfört med lägre temperatur (Baloch et.al. 2020), och en studie av barn med astma visade förbättrad lungfunktion med 1 °C ökad sovrumstemperatur (Pierse et.al. 2013).

Sommaren 2018 var en av de varmaste som uppmätts i Norden med temperaturer runt 30 grader flera dagar i rad. Dessutom sjönk inte temperaturen under 20 grader på nätterna (tropisk natt enligt SMHI 2021). Detta hade stor inverkan på människors hälsa, termisk komfort och välbefinnande. En analys av preliminära dödsdata tyder på att under högsommaren 2018 dog cirka 750 fler än förväntat och Åström et.al. (2019) drar slutsatsen att utifrån tidigare funna samband kan värmeböljan 2018 förväntas ha orsakat drygt 600 dödsfall. Än värre var den europeiska värmeböljan i augusti 2003 som ledde till minst 20 000 dödsfall, varav 15 000 bara i Frankrike.

Den stigande medelåldern i Sveriges är en faktor som inte bara bidrar till allvarliga hälsoeffekter utan också höga dödlighetstal. Sommaren 2018 var det fler än 104 000 värmerelaterade dödsfall bland personer över 65 år i Europa. Som jämförelse var det 19 000 i USA. Den stora skillnaden kan förklaras med den stora förekomsten av komfortkyla i bostäder i USA. I Sverige förekommer i princip ingen fast installerad komfortkyla i bostäder.

För boende är termisk komfort mycket viktig och rankas ofta som viktigare än visuell och akustisk komfort och god luftkvalitet (Frontczak et.al. 2011). På individnivå kan åtgärder som är inriktade på en eller flera av de faktorer som påverkar termisk komfort och kroppens värmebalans minska värmestress. Möjliga lösningar inkluderar att öppna eller stänga fönster, skapa drag, ta kallduschar, installera rumsfläktar eller använda personlig kylutrustning (Gao et.al. 2012, 2018, Lundgren Kownacki et.al. 2019). Dessa åtgärder kan förbättra termisk komfort och hjälpa boende att klara av värmeböljor när det inte finns någon luftkonditionering. Det är dock viktigt att utvärdera föreslagna strategier för att bekämpa de negativa hälsoeffekterna av värmeböljor, med hjälp av en reflekterande holistisk inställning till inomhusmiljöer för att undvika oväntade negativa resultat (Wierzbicka et.al. 2018).

## **1.2 Syfte och avgränsning**

Boverket ser ett behov av att ha en kunskapsammanställning kring nuläget av termisk komfort i befintliga och planerade bostäder och lokaler för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för dagens situation och utmaningar, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att byggsektorn ska kunna bidra och ta större ansvar. Det ska också kunna bidra till en ökad dialog inom sektorn och stöd till dialogen i arbetet med möjligheternas byggregler

Kunskapssammanställningen ska ge en klarare bild över:

- vilka regelverk som styr och tillämpas,
- aktörer som på olika sätt arbetar med utformning, installation, kontroller, förbättring, anpassning, provningar m.m. som är av betydelse för termisk komfort,
- litteratur, branschstandarder, och föreskrifter,
- utbildningar inom termisk komfort samt
- utmaningar inom området.

Barnmiljöhälsoenkäten visar på att flest besvär rapporteras för höga temperaturer. Mot bakgrund av detta och den allmänna debatten om klimatförändringar med högre utetemperaturer kommer problem med kyla inte att behandlas på detaljerat. I stället inriktas arbetet på att redovisa kunskapsläget för den varma årstiden.

### **1.3 Genomförande**

En arbetsgrupp bestående av personer som tillsammans representerar både bred och djup kompetens och stor erfarenhet från utredning av byggnaders inomhusmiljö och termisk komfort har genomfört rapporten. Arbetsgruppens huvuduppgift har varit att sammanställa relevanta och aktuella kunskaper om termisk komfort i Sverige och erfarenheter från Europa och globalt.

Arbetet har inriktats på att ta fram ett stort och relevant material. Synpunkter och förslag på den presenterade rapporten kommer att samlas in för att vara underlag för ett fortsatt arbete med kunskapssammanställningen. Synpunkter och förslag skickas till [mats.persson@mau.se](mailto:mats.persson@mau.se).

### **1.4 Till dig som läsare**

Den här rapporten presenterar en sammanställning av kunskap och erfarenheter och vänder sig till framför allt två målgrupper:

1. Personer och funktioner inom organisationer och myndigheter som direkt eller indirekt arbetar med frågor som berör inomhusklimat och termisk komfort.
2. Personer som önskar en bred sammanställning av viktiga faktorer som är av betydelse för en god termisk komfort och värmestress för att kunna förklara för fastighetsägare, förvaltare och brukare.

Rapporten är tematiskt strukturerad så att du som läsare kan läsa de delar av rapporten som är mest relevanta för just dig om du väljer att inte läsa hela rapporten.

Rapporten är resultatet av författarnas analyser och utredningar. Boverket har inte tagit ställning till innehållet.

## 2 Allmänt om termiskt inneklimat och komfort

### 2.1 Översikt av byggnadsrelaterad påverkan på termiskt klimat

Det termiska klimatet inomhus skapas av en kombination av byggnadstekniska egenskaper, arkitektonisk utformning, installationstekniska system, brukarens verksamhet och uteklimat. Sammanfattningsvis är de viktigaste delarna:

- Byggnadens geografiska placering och motsvarande uteklimat vad gäller utetemperatur, sol, fuktighet och vind.
- Klimatskärmen - isoleringsförmåga, fönster, solavskärmning, vädringsmöjlighet och lufttäthet.
- Byggnadens värmetröghet.
- Byggnadens system för uppvärmning, ventilation och i förekommande fall komfortkyla.
- Brukarens och boendes personliga faktorer, aktiviteter, beteende, och interaktioner med byggnadssystemet.

Det termiska klimatet avgörs också av hur rummen används och av internvärmestillskott från till exempel personer, apparater och belysning. Här förklaras kortfattat på vilket sätt dessa delar är viktiga för det termiska klimatet. Var och en av dessa har fördjupande och separata avsnitt.

För klimatskärmen är fönster den mest kritiska delen. Fönster släpper in stora mängder solvärme sommartid som orsakar övertemperaturer eller kylbehov, å andra sidan är instrålad solvärme önskvärd under vintern för att minska behovet av värme från värmesystemet. Fönsterglas blir kallt på vintern och orsakar kallstrålning, det blir varmt på sommaren och orsakar värmestrålning. Öppningsbara fönster gör det möjligt att vädra ut överskottsvärme (och släppa in svalare uteluft) och bidrar till det termiska inneklimatet.

För det termiska klimatet inomhus är förhållandena på den aktuella orten betydelsefulla och utetemperatur och solinstrålning viktigast. Värmesystem dimensioneras för att klara av en viss utetemperatur vintertid, DVUT (data om DVUT publiceras av Boverket 2017). DVUT anger inte den absolut lägsta temperatur som kan förekomma utan en rimlig temperatur baserad på analys av uppmätt utetemperatur på respektive ort. Vid köldknäppar får man därför räkna med att det tillfälligt blir något kallare inomhus. För komfortkylsystem är det inte bara utemperaturen under sommaren som påverkar utan också solstrålningen. Hänsyn behöver också tas till kombination av utetemperatur och solinstrålning och dess varaktighet. För dimensionering av komfortkylsystem saknas motsvarande ”dimensionerande uteklimat” som finns för värmesystem.

Även byggnadens **värmetröghet** spelar stor roll för det termiska klimatet. Med värmetröghet avses byggnadsdelars förmåga att lagra värme eller kyla för att jämna ut temperatursvängningar framför allt under dygnet. En byggnad med liten värmetröghet kallas populärt lätt och en byggnad med stor värmetröghet kallas tung. Värmetrögheten bestäms till stor del av stommens eller innerväggarnas massa och värmekapacitet. Värmetrögheten påverkas av de material som exponeras mot inneluften, normalt sett de innersta 10 cm antas påverka värmetrögheten. Alla material som ligger utanför isolerskiktet i klimatskärmen påverkar däremot inte byggnadens värmetröghet.

Det termiska klimatet beror också på byggnadens **installationstekniska system**. Viktigast för det termiska klimatet vintertid är värmesystemet. Det ska kompensera för värmeförluster genom klimatskärmen och rumsvärmarna ska placeras så att de kan

kompensera i första hand för kallstrålning från fönster. För det termiska klimatet är det också av vikt att värmesystemet kan anpassa värmeavgivningen vid ändrad utetemperatur, ändrad vindhastighet, solinstrålning genom fönster, ändrad användning av rummet som till exempel antal personer i rummet, elapparater, belysning som ger ett värmetillskott.

Ventilationssystem medverkar också till det termiska klimatet. Inte så mycket för vilken rumstemperatur som skapas utan för att tillförd luft kan orsaka drag i vistelsezonen, antingen på grund av för hög hastighet på tilluften eller för dess temperatur. I självdrags- och frånluftssystem tillförs utetempererad luft direkt in i rummen genom uteluftsventiler. En viss uppvärmning av luften sker om uteluftsventilen är placerad nära en radiator men påverkan på det termiska klimatet vintertid är stor.

Lokalbyggnader ventileras i princip utan undantag med till- och frånluftssystem just för möjligheten att tillföra stora luftflöden utan att det termiska klimatet ska påverkas. Systemet väljs allt oftare också för bostäder både för att förbättra termiska klimatet och för möjligheten att minska värmeenergiebehovet.

Komfortkylsystem påverkar det termiska klimatet oavsett om kylningen sker med ventilationsluft eller med kylande strålningspaneler i rummet. Ett komfortkylsystem ska klara av att föra bort värme från i första hand solinstrålning och internvärme som t.ex. personer i rummet, elapparater, belysning. Just för det termiska klimatet i rummen spelar inte utetemperaturen någon större roll, solinstrålning och värmestrålning från solvarma fönster är en större utmaning. Däremot påverkas kapaciteten i kylmaskiner av både utetemperatur och uteluftens fuktighet. Förutsättningarna för förbättrat termiskt klimat, minskad energianvändning och enklare reglering är stora om solvärmetillskottet begränsas med effektiva solskydd och vid nyproduktion dessutom anpassade fönsterstorlekar. Komfortkyla är ovanligt i bostäder men vanligt i lokalbyggnader.

## **2.2 Termiskt klimat och termisk komfort**

Det termiska klimatet omfattar alla de parametrar som har inflytande på människans värmebalans. Betydelsen av termiskt klimat behandlas av bl.a. Boverket på hemsidan "Din hälsa kan påverkas av det termiska klimatet" (Boverket 2021a). Där hänvisas också till Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets hemsidor som behandlar termiskt klimat och termisk komfort.

Med termisk komfort menas att man är belåten med det termiska klimatet, man vill varken ha det varmare eller kallare. Komfort definieras alltså som det tillstånd när en person är tillfreds med det termiska klimatet (Fanger 1970, SS-EN ISO 7730:2006, ASHRAE 55:2020, Parsons 2014). Upplevelsen av det termiska klimatet är subjektiv, olika personer som vistas i samma termiska klimat har olika uppfattning av om det är för kallt eller för varmt. Detta förklaras dels med fysiologiska skillnader, dels med psykologiska skillnader. I en grupp personer som vistas i samma termiska klimat anses det vara svårt att komma under 5 % missnöjda.

I detta kapitel presenteras faktorer för termiskt klimat och termisk komfort. Hur dessa mäts redovisas i kapitel 7 Mätning och utvärdering av upplevt termiskt klimat.

### **2.2.1 Faktorer för upplevelsen av det termiska klimatet**

Upplevelsen av det termiska klimatet kan beskrivas av ett flertal klimatparametrar. Fyra parametrar är omgivningsrelaterade:

- Lufttemperatur
- Rumsytornas temperatur (medelstrålningstemperatur)

- Lufthastighet
- Luftfuktighet

Två är kopplade till personen:

- Klädsel
- Aktivitetsnivå

Utöver dessa används också följande parameter:

- Operativ temperatur
- Golvs yttemperatur
- Vertikal temperaturgradient

Förutom dessa kan personers beteende, psykologiska faktorer, förväntningar, uppfattning om kontroll, hälsotillstånd, acklimatisering, ålder, kön etc. också påverka uppfattningen av det termiska klimatet. Det innebär att upplevelsen kan vara olika i samma rum beroende på var i rummet man är och vad man gör.

### **Lufttemperatur**

Lufttemperaturen används ofta men felaktigt som ett komplett mått på temperaturupplevelse, varken värme- eller kallstrålning till kalla och varma rumsytor beaktas. Även om lufttemperaturen är hög i ett rum kan det kännas kallt om det finns t.ex. ett kallt fönster i närheten.

### **Rumsytornas temperatur**

Rumsytornas temperatur påverkar temperaturupplevelsen genom värmestrålning till eller från människan. Medelstrålningstemperaturen beror på avståndet till respektive yta, individens position i förhållande till ytan och dess temperatur och inkluderar fönster, väggar, tak, radiator och eventuella kylpaneler. De kallaste ytorna i en rumsmiljö är normalt fönsterglas. Det kan också uppstå kallare ytor via brister i klimatskärmen, t.ex. i äldre oisolerade byggnader, eller via så kallade köldbryggor (områden med lokalt sämre isolering) och luftläckage. Värmekällor kan ge tillskott genom värmestrålning. Den starkaste är solinstrålning genom fönster. Även andra värmekällor som radiatorer kan bidra med strålningsvärme. För att få god termisk komfort eftersträvas så små skillnader i strålningsutbyte i olika riktningar som möjligt.

### **Lufthastighet**

För hög lufthastighet orsakar en lokal nedkylning av kroppen som leder till en sänkning av hudtemperaturen. Lufthastigheten har stor påverkan på upplevelsen av det termiska klimatet särskilt om lufttemperaturen är låg. Sommartid kan det vara önskvärt med högre lufthastighet eftersom det underlättar värmeavgivningen från kroppen. Orsaken till att för stora luftrörelser uppstår i ett rum kan vara:


- luftstrålar från tilluftsdon eller uteluftsventiler,
- kallras vid kalla ytor, t.ex. fönster,
- otätheter i byggnadens klimatskärm och
- fläktar i rummet.

### **Luftfuktighet**

Luftfuktigheten ingår i de fyra omgivningsrelaterade parametrarna men har liten påverkan på människans värmebalans vid normala innetemperaturer. Däremot har den viss betydelse för värmeavgivningen om det är mycket varmt och samtidigt fuktigt.

## Klädsel

Värmeutbytet mellan kroppen och miljön sker genom konvektion, strålning, avdunstning, ledning, och andning. Dessa vägar för värmeutbyte bestäms av lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet (vattenångtryck), strålningstemperatur, klädernas isolerförmåga (termisk isolation) och avdunstningsmotstånd och kroppens inre värmeproduktion på grund av basal metabolism och fysiska aktiviteter (figur 2.1). I varma och kalla miljöer kan människokroppen aktivt upprätthålla värmebalansen genom fysiologiska regleringsmekanismer som att blodkärl dras samman eller utvidgas (vasokonstriktion resp. vasodilatation) svettning, huttring eller frosskakning (ofrivilliga muskelsammandragningar). Dessa processer leder dock ofta till termiskt obehag.

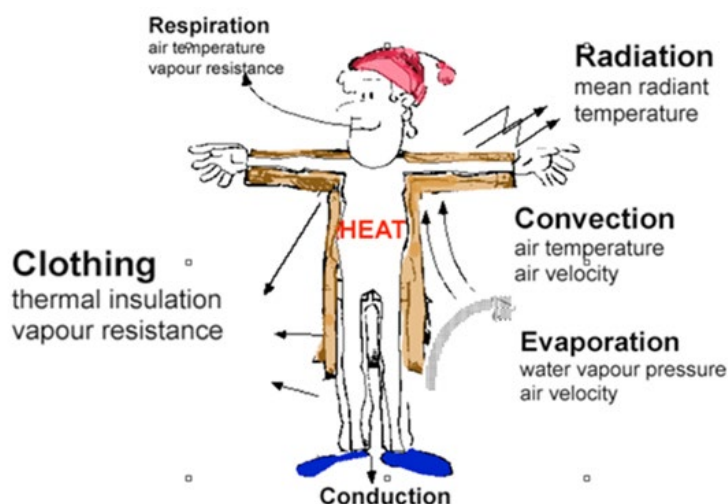

Schematisk illustration av värmeutbyte mellan människokroppen och miljön, och relaterade faktorer. (Källa: Lundgren Kownacki et.al. 2013)

Klädseln påverkar värmeutbytet mellan kropp och omgivningen, ju mer och tjockare kläder desto svårare har kroppen att bli av med värmen. För värdering av det termiska inneklimatet och termisk komfort används enheten **clo** som ett mått på klädernas värmeisolerande förmåga. 1 clo är baserat på klädseln hos en man som vintertid upplever termisk komfort vid stillasittande arbete i ett rum med den operativa temperaturen 20 °C, som motsvarar beklädnadsisolation av kostym med skjorta, slips, väst, byxor, underkläder, strumpor och skor. I tabell 2.1 ges exempel på clo-värden för några olika typer av klädsel (ytterligare information finns i SS-EN ISO 11079:2007 som behandlar termisk belastning vid kyla).

Tabell 2.1 Termiskt motstånd i klädsel (beklädnadsisolation) anges i enheten clo enligt SS-EN ISO 9920:2009

Klädsel	Beklädnadsisolation $I_{cl}$ *	
	clo	$m^2K/W$
Utan kläder	0	0
Lätt sommarklädsel	0,5	0,078
Normal inomhusklädsel	1,0	0,155
Kraftig inomhusklädsel	1,5	0,233
Mycket varm klädsel vintertid	4,0	0,62


\*  $I_{cl}$  är eng. clothing insulation

Vid kalla temperaturer kan en person ta på mer kläder för att behålla kroppsvärmen och det går att hantera många minusgrader. Vid varma temperaturer rekommenderas naturligtvis lättare klädsel.

### Aktivitet

Människans kroppstemperatur regleras till nära 37 °C (Geneva et.al. 2019). För att bibehålla denna kroppstemperatur genererar kroppen inre värme genom metabolisk energiomsättning (M) som delvis används för att utföra externt mekaniskt arbete (W) och som mestadels används för att balansera värmeutbytena genom konvektion (C), strålning (R), avdunstning (E) och ledning (K) som visualiseras i figurerna 2.2. Den konceptuella värmebalanskvationen definieras som:

$$M - W = E + R + C + K + S \quad \text{där } S \text{ är kroppens värmelagring.}$$

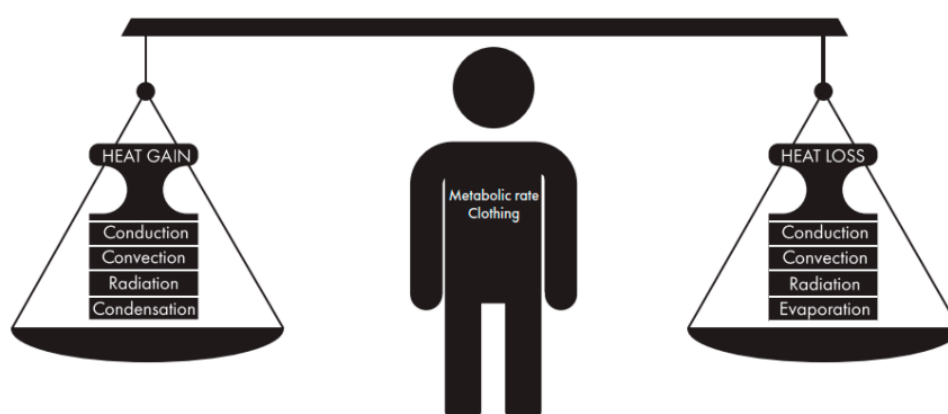

Figur 2.2 Människokroppens värmebalans (Petersson J, Kuklane K, Gao C 2019).

Värmeproduktionen i kroppen varierar kraftigt med fysisk aktivitet och anges i watt per kvadratmeter kroppsarea eller i enheten MET. För lätt stillasittande arbete är värmeproduktionen 1,2 MET (1 MET motsvarar 58 W/m<sup>2</sup>).

Tabell 2.2 Kroppens värmeproduktion för specifika aktiviteter (SS-EN ISO 8996:2004)


Aktivitet	Genomsnittlig värmeproduktion	
	W/m <sup>2</sup> kroppsarea (genomsnittlig kroppsarea är ca 1,8 m <sup>2</sup> )	MET
Sova	40	0,69
Ligga	45	0,78
I vila, sittande	55	0,95
I vila, stående	70	1,21
Lätt manuellt arbete (skriva, använda dator, rita, sy, bokföra etc.)	100 (70–130)	1,72 1,2–2,2

På hemsidan <https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/home> finns en samling av uppgifter om MET för olika aktiviteter.

### Operativ temperatur

Operativ temperatur är ett bättre mått på termiskt klimat än lufttemperatur eftersom den inkluderar kall- och värmestrålning från alla rumsytor. Överslagsmässigt beräknas operativ temperatur som ett medelvärde av luftens temperatur och strålningstemperaturen i en viss punkt. Sambandet gäller under förutsättning att lufthastigheten är låg. Ju närmare en kall eller varm yta man kommer desto större inverkan kommer den ytans temperatur att få på den operativa temperaturen. Även

solinstrålning direkt mot kroppen påverkar den upplevda temperaturen och kroppens värmebalans, och kan inkluderas i beräkningen av operativ temperatur.

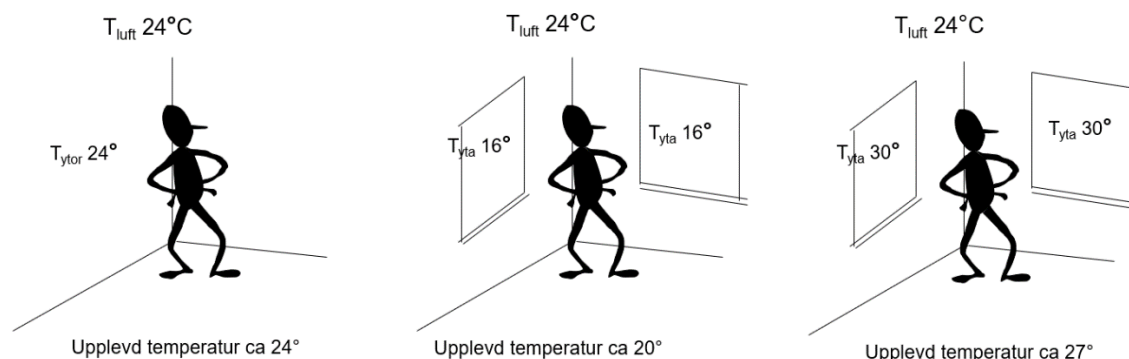

Figur 2.3 Den upplevda temperaturen blir olika trots samma lufttemperatur på grund av på kalla eller varma fönsterytor. (Källa: Warfvinge & Dahlblom 2010)

Riktad operativ temperatur är ett specialfall av operativ temperatur och som används i BBR. Begreppet inkluderar strålning i endast en riktning. Den riktade operativa temperaturen i en punkt varierar därmed beroende på riktning. I BBR anges nivåer på riktad operativ temperatur. Dessa bör inte underskridas om byggnaden ska kunna uppfylla kraven på termiskt klimat. Riktad operativ temperatur är ett sätt att ta hänsyn till strålningsasymmetrin. Den kan vara mer relevant när personer befinner sig nära stora kalla eller varma fönster eller nära en varm radiator.

### Golvs yttemperatur

Golvmaterial kan ha stor inverkan på den upplevda termiska komforten. Betonggolv med yttemperaturen  $20^{\circ}\text{C}$  känns kallare för nakna fötter än trägolv vid samma yttemperatur, upplevelsen beror på golvens olika värmeledningsförmåga. Komforttemperaturen för sten- och betonggolv är cirka 5 grader högre än för trägolv. (Karlsson 2011)

### Vertikal temperaturgradient

Skillnad i temperatur i höjddled, mellan golv och tak, benämns vertikal temperaturgradient. En stor vertikal temperaturgradient kan uppfattas som obehagligt om den är för stor. Detta gäller speciellt vid stillasittande arbete.

## 2.3 Hälsoeffekter och termiskt klimat

Det termiska klimatet och verksamheten i en byggnad påverkar tillsammans vilken termisk komfort som kan uppnås. Termisk komfort är hur personer upplever det termiska klimatet. Enligt kraven i BBR ska det vara tillräckligt bra - varken för varmt eller för kallt - för att utrymmena ska kunna användas så som det är tänkt. Avvikande temperaturer gör att personer upplever obehag vilket minskar den upplevda kvaliteten på inomhusmiljön. Blir det för varmt eller kallt under längre perioder kan det även leda till hälsoproblem.

Kroppen har viss förmåga att anpassa sig till det termiska klimatet. I varmt klimat ökar blodcirkulationen och förmågan att svettas efter några dagar. I kallt klimat minskar blodcirkulationen i områden nära huden. Det tar upp till 10 dagar att nå full anpassning i värme. Känsliga personer kan av olika anledningar ha kraftigt försämrad eller helt sakna den här förmågan, vilket gör dem extra känsliga för sämre anpassat termiskt klimat. En mer omedelbar anpassning är att ändra klädsel efter uteklimat. Klädsel efter årstiderna gör att även inomhustemperaturen normalt justeras efter årstiden.

Klimatförändringarna kommer att leda till både fler, varmare och längre värmeböljor, vilket kan leda till problem att hålla nere inomhustemperaturen. I stadsmiljöer ökar



problemet på grund av luftföroreningar vars mörka och tunga partiklar fångar upp solstrålning under dagen och avger värmen långsamt över natten. Detta leder till varmare dagar och nätter.

Vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur finns på Folkhälsomyndighetens [hemsida](#). WHO förordar framtagning av handlingsplan för värme-hälsa i en skrift från 2021 (WHO 2021).

### 2.3.1 Värmestress - Heat stress

Med värmestress menas det tillstånd som uppkommer när kroppen inte längre kan reglera sin temperatur genom utsöndring av svett och ökat blodflöde. Kroppstemperaturen stiger och det påverkar bland annat andning, hjärta och blodcirkulation (Folkhälsomyndigheten 2018). För vissa utsatta grupper bidrar övertemperatur till värmestress som påverkar hälsan. Symtom och värmerelaterade sjukdomar är överdriven törst, svettning, yrsel, illamående, huvudvärk, värmekramp, värmesynkope, värmeslag, värmeutmattning och till och med död. Den främsta anledningen till dödsfall på grund av övertemperatur är hypertermi (höjning av djupkroppstemperatur), uttorkning och bakomliggande hjärt-kärlsjukdom, sjukdom i andningsorgan, hjärtsvikt, KOL och psykisk sjukdom. Symptom är sådant som en person kan känna, men uttorkning och djupkroppstemperatur är vanligen svårt att känna själv. Törst kan man känna men det är inte någon känslig indikator på uttorkning. Detta innebär att värmeböljor kan sägas vara en "tyst mördare" jämfört med andra naturkatastrofer som översvämningar eller stormar. Förutom den fysiska hälsan påverkar värmestress människors välbefinnande, arbetsprestation och livstillfredsställelse. Försämrad arbetsförmåga vid högre temperaturer rapporteras i en nyligen publicerad studie (Lan, Tang, Wargocki, Wyon & Lian (2021)).

Även i länder med måttliga sommartemperaturer som Sverige kan värmeinducerade hälsoeffekter vara stora. Troligtvis beror detta på att personer vana med nordiskt klimat är mindre erfarna av värme och inte har så god förmåga att acklimatisera sig till värme. Detta innebär att dödligheten stiger redan vid lägre temperaturtrösklar.

### 2.3.2 Bedömning av värmestress

Det finns olika sätt att bedöma uppkomst av värmestress inomhus genom direkta mätningar, simulering eller uppskattning. Ett värmestressindex består ofta av ett enda värde som integrerar effekterna av de grundläggande faktorerna i människans termiska miljö så att variationer i termiska förhållanden kommer att påverka dess värde (Parsons 2014, Folkhälsomyndigheten 2018). Många värmestressindex har utvecklats under de senaste 80 åren. Två viktiga index som är internationella standarder för bedömning av värmestress och människans termiska fysiologiska reaktioner som eventuellt kan tillämpas på inomhusmiljöer är

- Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) och
- Predicted Heat Strain (PHS).

WBGT (SS-EN ISO 7243:2017) är ett värmestressindex som kan användas för att beskriva den termiska miljö som en individ befinner sig i. Det kan fungera som en screeningmetod för att fastställa om det finns (eller inte finns) värmestress. WBGT används för arbetsplatser både inomhus och utomhus. Ekvationen för WBGT baseras på mätningar av följande tre temperaturvariabler:

- $T_a$  lufttemperaturen mätt med en avskärmd termometer
- $T_g$  globtemperatur, vilken är temperaturen inuti en svart glob och representerar värmestrålningen, och
- $T_{nw}$  den naturliga våttemperaturen, som mäts med en våt strumpa över temperatursensorn och som representerar svettavdunstningens inverkan på värmeförlusten.

WBGT-ekvationen för inom- och utomhusmiljöer (utan solstrålning):

$$WBGT = 0,7 T_{nw} + 0,3 T_g$$

För utomhusmiljöer (med solstrålning):

$$WBGT = 0,7 T_{nw} + 0,2 T_g + 0,1 T_a$$

Tröskelvärdena för WBGT-index justeras för att ta hänsyn till klädsel (CAV, Clothing Adjustment Values). Den metaboliska värmeproduktionen uppskattas från ett tidsvägt medelvärde baserat på en referenstabell med justerade WBGT-tröskelvärden för aklimatiserade och icke-aklimatiserade personer uppdelat i fem klassificeringar av metabolisk värmeproduktion (fysisk aktivitetsnivå).

Predicted Heat Strain (PHS) (SS-EN ISO 7933:2004) är ett index för en detaljerad analytisk utvärdering av varma miljöer och relaterad termisk fysiologisk belastning som bygger på kroppens värmebalans ekvation. Modellen bygger på en detaljerad analys av kroppens värmeutbyte samt den svettning som krävs för att upprätthålla en stabil djupkroppstemperatur. Modellen gör det möjligt att förutse svettförlust, djupkroppstemperatur och genomsnittlig hudtemperatur för en genomsnittlig person och beräkna tidsgränser för exponering (Folkhälsomyndigheten 2018).

### 2.3.3 Hälsa

Direkt exponering i form av värmestress har väldokumenterade negativa hälsoeffekter, termiskt obehag och är ansvarigt för överdödlighet bland utsatta grupper (IOM 2011, White-Newsome et.al. 2012).

En av de viktigaste faktorerna för att bedöma värmeböljornas hälsoeffekter är nattetemperaturen. Hur varmt det kan vara nattetid innan människor drabbas av värmestress? I en nyligen utkommen rapport från Folkhälsomyndigheten (2021b) beskrivs Hälsokonsekvenser av klimatförändringar i Sverige. I rapporten finns ett avsnitt om värmeböljor och ett avsnitt om inomhusmiljöpåverkan. Höjda inomhustemperaturer vid värmeböljor kan påverka hälsan. Äldre och andra grupper som inte kan påverka sin omgivning är generellt extra sårbara. För personer med KOL som tillbringar huvuddelen av sin tid inomhus innebär exponeringen för hetta inomhus under årets varmaste månader en risk för ökad luftvägssjuklighet.

Varma nätter innebär för de flesta även sämre sömnkvalitet, och svårt att återhämta sig från värmestress under dagtid.

När inomhustemperaturerna tillåts vara höga påskyndas även passiv uppvärmning av kallvatten, vilket kan påverka skyddet mot legionella.

### 3 Förutsättningar för termisk komfort

I detta kapitel undersöks först vilka temperaturer som ligger till grund för dimensionering av byggnader. Därefter studeras orsaker till övertemperaturer och hur man verifierat termisk komfort vid projektering. Det hela följs upp med ventilation och termisk klimat sommartid och byggnadstekniska åtgärder som kan sänka temperaturen inomhus. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om fönsters energibalans.

#### 3.1 Dimensionerande temperaturer

##### 3.1.1 Dimensionerande utetemperatur vintertid

Begreppet dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, används i BBR och finns definierat i SS-EN ISO 15927-5:2005 och används som ingångsvärde för att beräkna vilken värmeeffekt som det är rimligt att dimensionera värmesystemet för vintertid. De krav som BBR anger på inomhusklimatet ska kunna uppnås vid en utetemperatur som är lika med DVUT. Värden på DVUT har beräknats av SMHI och baseras på att de underskrids högst 30 gånger på 30 år, eller i genomsnitt 1 ggr per år.

Vilken dimensionerande vinterutetemperatur som väljs beror i första hand på var i landet som byggnaden ligger. DVUT sjunker i regel ju längre norrut i landet som byggnaden placeras. DVUT är även mildare (varmare) för orter i kustnära läge jämfört med orter i inlandet på samma breddgrad. Det valda DVUT-värdet kan i andra hand väljas utifrån byggnadens förmåga att klara kortvarig kyla utan att inomhustemperaturen påverkas (byggnadens tidskonstant). Om värmelagringsförmågan är stor, lufttätheten är god och isoleringen bra kommer en kortare köldknäpp inte att hinna kyla ned byggnaden. I detta fall tillåts att DVUT-värdet väljs som ett medelvärde av en köldknäpp som varar i flera dygn (motsvarande husets tidskonstant). Det kallaste värdet på DVUT som tagits fram motsvarar 1-dygnsmedelvärdet, dvs. medelvärdet av utetemperaturen under 24 h.

SMHI genomförde på uppdrag av Boverket under 2016 en förnyad beräkning av DVUT för 310 olika orter i Sverige. Dessa värden är baserade på tidsperioden 1981–2010 och finns publicerade på Boverkets hemsida (Boverket 2017) och även hos Sveby ([www.sveby.org](http://www.sveby.org)). Arbetet är gjort för samma orter och tidsperiod som de klimatfiler som tagits fram för energiberäkningar (typår) på uppdrag av Sveby (Karlsson & Andersson 2016).

Tabell 3.1 Dimensionerande VinterUteTemperatur DVUT baserat på temperatur 1981–2010. Framtaget av SMHI på uppdrag av Boverket 2016. Exempel för några utvalda orter.

Ort	Ortnr	Latitud	Longitud	1-dygn	2-dygn	3-dygn	4-dygn	5-dygn	6-dygn	7-dygn	8-dygn	9-dygn	10-dygn	11-dygn	12-dygn
Borlänge	102707	60,47	15,46	-20,7	-19,9	-19,3	-18,7	-18,3	-17,8	-17,3	-17,1	-16,9	-16,5	-16,3	-16,0
Gävle	102711	60,68	17,18	-17,2	-16,8	-16,0	-15,2	-15,1	-15,0	-14,5	-14,5	-14,4	-14,1	-13,9	-13,8
Göteborg	102201	57,67	11,96	-12,3	-11,9	-11,2	-10,9	-10,8	-10,8	-10,6	-10,5	-10,4	-10,0	-9,9	-9,7
Jönköping	102320	57,76	14,19	-16,0	-15,1	-14,6	-14,1	-13,6	-13,4	-13,3	-13,0	-12,8	-12,4	-12,1	-11,7
Kalmar	102307	56,68	16,35	-12,6	-11,8	-11,5	-11,1	-10,7	-10,5	-10,4	-10,0	-9,7	-9,5	-9,2	-8,9
Kiruna	102014	67,85	20,25	-30,0	-29,2	-28,5	-27,5	-26,5	-26,2	-25,7	-25,0	-24,7	-24,4	-24,3	-24,2
Malmö	102105	55,59	13,02	-10,2	-9,2	-8,7	-8,4	-8,4	-8,4	-8,2	-7,9	-7,5	-7,4	-7,2	-7,1
Stockholm	102612	59,28	18,04	-15,5	-14,9	-14,4	-13,7	-13,1	-12,8	-12,7	-12,4	-11,9	-11,9	-11,6	-11,4
Växjö	102311	56,88	14,79	-15,0	-13,8	-13,4	-13,0	-12,5	-12,5	-12,3	-12,1	-11,9	-11,5	-11,2	-11,0
Örnsköldsvik	102816	63,28	18,09	-23,0	-22,4	-21,2	-20,5	-19,9	-19,7	-19,2	-19,0	-18,7	-18,4	-17,9	-17,8
Östersund	102810	63,18	14,63	-24,6	-23,8	-22,9	-22,2	-21,1	-20,5	-19,7	-19,4	-18,5	-18,3	-18,0	-17,8

Vid dimensionering av värmebehovet i ett rum antas normalt att rummets uppvärmningssystem ska klara att hålla önskad rumstemperatur utan något som helst värmetillskott från personer, utrustning eller solinstrålning för det valda värdet på DVUT. Som nämnts ovan får byggnadens tidskonstant lov att beaktas i beräkningen genom att värdet på DVUT kan väljas för det antal dygn som motsvarar tidskonstanten.

### 3.1.2 Dimensionerande utetemperatur för sommaren

I Sverige finns inget standardiserat förfarande för att ta fram en dimensionerande utetemperatur sommartid eller sommarklimatdata för att dimensionera komfortkylsystem. Bristen på standardiserat förfarande gör att det blir upp till enskilda projektörer att välja relevant dimensionerande klimatförutsättningar.

Sommarfallet är också något mer komplicerat att standardisera då eventuellt kylbehov påverkas av en samverkan mellan luftens utetemperatur och solinstrålning i rum, samt inte minst, värmeavgivningen i rummet från personer och utrustning. Luftens relativa fuktighet, RF, spelar också in. Främst genom att den påverkar ett kylsystems förmåga att producera kyla då kyleffekten minskar när uteluften är fuktig. Kondensering värmer köldmediet.

Ett vanligt förekommande antagande är att dimensionera kylsystem för utetemperaturen 27 °C och RF om 50 %. Var detta krav kommer ifrån är oklart, men anekdotiska berättelser tyder på att den dimensionerande utetemperaturen för ca 20–25 år sedan höjdes från 25 till 27 efter många observationer om klagomål på inneklimatet.

De dimensionerande yttre klimatförutsättningarna används tillsammans med krav på högsta tillåten innetemperatur för att dimensionera kylsystem. I teorin innebär detta att om kravet på uteklimat är 27 °C och 50 % RF och om kravet på inneklimatet är maximalt 24 °C inomhus ska kylsystemet vara dimensionerat för detta. Om det blir ännu varmare ute tillåts att inneklimatet “glider med uppåt”, dvs. att det även får bli varmare inomhus.

För verksamheter där kraven på funktion är extremt höga används ibland andra dimensionerande temperaturer, t.ex. ska operationssalar i Region Skåne dimensioneras för en utetemperatur om 29 °C och 60 % relativ fuktighet. Detta krav är ställt för att operationsverksamheten i princip aldrig ska behöva upphöra för att inneklimatet, och i förlängningen patientsäkerheten, inte kan garanteras.

### 3.1.3 Universellt termiskt klimatindex (UTCI) för uteklimat

Universellt termiskt klimatindex - UTCI - utvecklades baserat på en avancerad modell för människors temperaturreglering, med hänsyn till alla termiska klimatfaktorer, aktivitet och klädsel. UTCI använder meteorologiska data för att förutsäga utomhusklimatets inverkan på termisk komfort, termiska fysiologiska och perceptuella reaktioner (Jendritzky et.al. 2012). UTCIs ekvivalenta temperatur (°C) ger en endimensionell egenskap hos komplexa termiska miljöer som bestäms av lufttemperatur, värmestrålning, luftfuktighet och vindhastighet. Tillämpningen av UTCI för bedömning av utomhusvärmestress och resulterande kroppsvärmebelastning begränsas dock av den förmodade mätliga aktivitetsnivån (135 W/m<sup>2</sup>, motsvarande gånghastighet vid 4 km/h) med typiska kläder för urbana stadsmiljöer och den valda exponeringstiden på två timmar (Gao et.al. 2018). Ett beräkningsverktyg för UTCI finns på webbplatsen <http://utci.org/> baserat på en förenklad version av modellen för människans värmereglering. Även om UTCI bygger på en avancerad och komplex modell är den mer begränsad till bedömningen av temperatur i utomhusmiljön (Havenith & Fiala 2016).

Sedan 2020 har den europeiska klimattjänsten Copernicus tillhandahållit termiska komfortindex som härrör från ERA5 omanalys från European Centre for Medium-Range Forecasts (ECMWF 2021). ERA5 kombinerar modelldata med observationer (väderstationsdata) från hela världen för att ge en globalt komplett och konsekvent beskrivning av jordens klimat och dess utveckling under de senaste decennierna. Datauppsättningen ger en fullständig historisk rekonstruktion för en uppsättning index som representerar människans termiska komfort i utomhusförhållanden. Denna datauppsättning, även känd som ERA5-HEAT (Human thERmAl comforT),

representerar nuvarande ”state-of-the-art” för produktion av bioklimatologiska data. Datauppsättningen är organiserad kring två huvudvariabler:

- medelvärdet av strålningstemperaturen (MRT)
- det universella termiska klimatindexet (UTCI)

Datauppsättningen omfattar för närvarande 1979 till nära nutid och utökas och uppdateras regelbundet när ERA5-data blir tillgängliga. Datauppsättningen med global täckning innehåller timdata med horisontell upplösning på 0,25 °C x 0,25 °C och är tillgänglig från [termiska komfortindex som härrör från ERA5-analys \(copernicus.eu\)](https://climate.copernicus.eu/termiska-komfortindex-som-harror-fran-era5-analys).

### 3.1.4 Scenario för framtida utetemperaturer

Klimatförändringen ökar intensiteten och frekvensen av perioder med ovanligt höga (extrema) temperaturer enligt den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel IPCC (IPCC 2021). Inomhusklimatet som en del av byggsystemet påverkas av utomhusklimatet, särskilt för självventilerade byggnader (Nicol & Humphreys 2002, White-Newsome et.al. 2012), vilket leder till direkta och indirekta konsekvenser för hälsa, komfort, prestanda och välbefinnande. En litteraturöversikt visar att förhållandet mellan utomhustemperaturer och inomhustemperaturer i icke-luftkonditionerade byggnader är komplext, beroende på interaktion mellan naturliga processer, tekniska system, byggnadsdesign, passiva kylåtgärder som solskydd, individuellt beteende och sociala system (Folkhälsomyndigheten 2018, Wierzbicka et.al. 2018).

SMHI har nyligen publicerat information på sina webbsidor under rubriken *Framtidens klimat*. De har en enkel klimatscenariotjänst med framtidsscenarioer på länsnivå i Sverige. Där kan man se konsekvensen för lufttemperatur och nederbörd för några olika scenarion av klimatförändringar.

SMHI har också en *Fördjupad klimatscenariotjänst* som riktar sig till dem som planerar framtidens samhälle och behöver ta hänsyn till både långsamma klimatförlopp och extrema väderhändelser. Här ingår resultat från SMHIs klimatforskning. Olika klimatscenarierna presenteras i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data tillsammans med en vägledning som ger stöd för tolkning och användning.

### 3.1.5 Fastighetsägarens krav på inneklimat

Beställargruppen för lokaler, BELOK, har i en rapport om inneklimatkrav (BELOK 2015) formulerat en alternativ kravställning för inneklimatet sommartid som bygger på temperaturens varaktighet. Enligt BELOK får den högsta kravtemperatur (t.ex. sommartid) överskridas under 80 arbetstimmar på ett år, beräknat för ett normalår. Detta innebär att innetemperaturen måste beräknas för alla timmar på året, med interna värmertilskott och solinfall. Kravet gäller operativ temperatur.

Underlag i form av klimatdata är generaliserade och innehåller inte information om till exempel så kallade värmeöar (Thorsson et.al. 2011). Detta gör att kortvariga extremer i uteklimatet kan tillåtas ge högre inomhustemperaturer än den normala ”bör”-temperaturen som huset drifas mot sommartid. En nackdel skulle kunna vara att de normalårsfiler som används inte är genomtänkta för dimensionering av sommarfallet utan är framtagna för att bäst spegla byggnaders värmebehov. Om vädret i framtiden kommer att ha fler och längre värmeböjor är det kanske inte optimalt att dimensionera byggnaden för ett så kallat normal-år. Vidare bör man i arbetet vara tydlig med att ange vilken intern värmeavgivning som rummen ska dimensioneras för (antal personer, utrustning, vistelsetid etc.), men denna problematik har man alltid att hantera oavsett hur kravet ställs.

I praktiken söks en kravformulering som ger bra drift av installationerna för de mer normala klimatförutsättningarna som gäller under 90–98 % av tiden och som inte ger upphov till alltför stor olägenhet under extrema situationer som inträffar mycket sällan. En grundläggande förutsättning för att kunna dimensionera byggnader är därför att veta **för vad?** eftersom detta i stor omfattning bestämmer vilken typ av lösningar som kommer att krävas.

### 3.1.6 Aktiva och passiva lösningar

Vid en maximal utetemperatur på 25 grader dagtid och 20 grader under natten fungerar passiva lösningar som vädring i kombination med effektiva solskydd bra. Är temperaturen varaktigt 30 grader behövs troligtvis aktiv kyla men det kanske räcker med passiv kyla från marken. Är det i stället 35 grader under längre tid krävs välutformade komfortkylsystem som kan tillföra kyla dragfritt. En del av lösningarna, som t.ex. solskydd, fungerar bra oavsett hur varmt det är ute medan fönstervädring bara fungerar när det är svalare ute än inne. Är det varmare ute än inne innebär fönstervädring i stället att man värmer rummen.

### 3.1.7 Reflektion om dimensionerande temperaturer

Dagens krav på nya byggnader baseras på hur uteklimatet har varit. Ett flerbostadshus, en skola eller ett äldreboende har en livslängd på kanske ett hundra år och det är rimligt att redan vid produktionen ta hänsyn till förväntade framtida klimatförändringar eftersom det kan vara mycket svårt och kostsamt att åtgärda byggnaden i efterhand. De tekniska systemen har kortare livslängd men det kan fortfarande förväntas att klimatet redan under deras livslängd kommer förändras så mycket att byggnadens system behöver kompletteras eller förändras.

En del system går bra att kombinera medan andra är svåra eller direkt olämpliga att använda tillsammans. Några systemtyper går att använda till flera funktioner, till exempel kan ett rörsystem transportera vatten av olika temperatur, medan andra har begränsad kapacitet vilket innebär att har man dimensionerat systemen utan att ta hänsyn till framtida klimat är det omständligt eller kan vara nästan omöjligt att ändra i efterhand. Med tanke på de osäkerheter som råder kring framtida vädersscenarion skulle man kunna utgå ifrån att dimensionera för det värsta tänkbara scenariot. Detta kan dock innebära initialt högre kostnader och utökat utrymme för systemen.

## 3.2 Orsaker till övertemperatur i byggnader


Det finns tre huvudsakliga källor eller orsaker till övertemperatur inomhus och när dessa är höga samtidigt blir effekten ofta höga temperaturer inomhus. Dessa är

- Solinstrålning som kan bidra med över 800 W/m<sup>2</sup> mot utsidan av glasytan.
- Värmealstring från personer, utrustning och belysning i rummet.
- Utomhustemperaturen


De två första påverkas inte nämnvärt av framtida klimatförändringar och påverkan kan minskas genom olika tekniska lösningar, till exempel solskydd och energieffektiv utrustning och belysning.

Utetemperaturen och lokala värmeöar kommer att förändras på grund av klimatförändringar och stadsutveckling (Hosseini et.al. 2022) vilket påverkar byggnader på två olika sätt. Dels att klimatskärmen blir varmare – men effekterna av det på inomhustemperaturen är ofta mycket begränsad i välisolerade klimatskärmar. Det är alltså inte så att klimatskärmen invändigt blir speciellt varmt på grund av att det är varmt utomhus så länge man vädrar på rätt sätt. Vädring kan endast bidra till att sänka

innetemperaturen om man vädrar när det är kallare ute än inne. Det hjälper alltså inte att vädra när det är varmare eller lika varmt utomhus. Då finns det inget enkelt sätt att kyla byggnader passivt. Även om varma dagar inträffat tidigare i Sverige brukade det då vara svalt på nätterna och byggnaden kan då kylas genom nattvädring eller nattventilation. De senaste 20 åren har antalet tropiska nätter ökat betydligt vilket innebär att byggnaderna blir svåra att kyla ned och att värmen fortsätter ackumuleras i byggnadstommen från dag till dag. En tropisk natt definieras av SMHI som en natt då lufttemperaturen aldrig understiger 20 grader. Tropiska nätter är speciellt bekymmersamma eftersom de har stor inverkan både på sömn och hälsa.

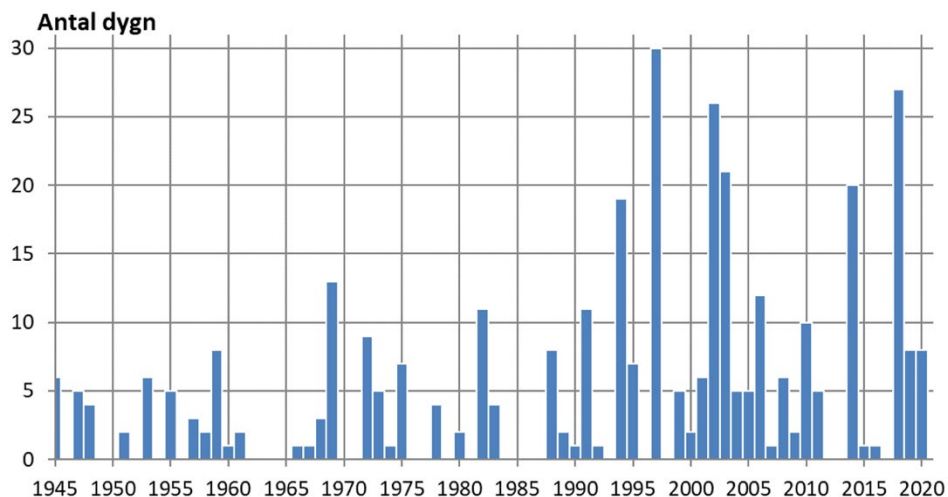

Figur 3.1 Antal tropiska dygn per år i Sverige under perioden 1945–2020. Av praktiska skäl är diagrammet baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Källa: SMHI 2021.

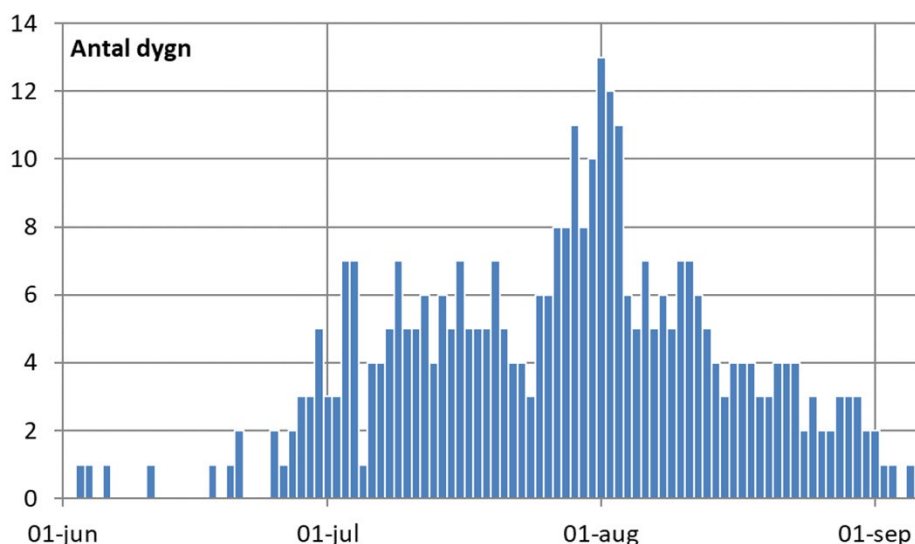

Figur 3.2 Antalet tropiska dygn i Sverige för olika datum under perioden 1945–2020. Diagrammet är baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Källa: SMHI 2021.

### 3.3 Verifiering av termisk komfort vid projektering

Vid projektering av bostäder, äldreboenden och andra byggnader där man traditionellt inte installerar komfortkyla utförs vanligtvis inte några termiska simuleringar eller annan verifiering av risk för övertemperatur. Anledningen till detta är att det inte finns några krav på verifiering i samband med bygglov eller startbesked. En annan anledning är att mycket få byggherrar har egna krav på maximal temperatur sommartid. Undantag är de projekt som certifieras enligt Miljöbyggnad där det ställs krav på både verifiering av termisk komfort och maximal solinstrålning (solvärmelasttal).

### 3.4 Ventilation och termiskt klimat sommartid

Ventilationssystemets primära uppgift är att hålla rumsluften ren från olika typer av föroreningar men ventilationen har också en viktig funktion för det termiska klimat som skapas i rummen. Storleken på ventilationsflödet bestäms av hur mycket föroreningar som genereras och som ska föras bort för att hålla gränsvärden på luftkvaliteten. Principen för alla ventilationssystem är att frisk luft ska tillföras de rum där människor vistas. I bostäder är det vardagsrum och sovrum, i lokalbyggnader är det t.ex. de rum eller på de platser där personer utför arbete. Den förorenade luften ska sugas ut från de rum med föroreningar som man inte vill ska spridas i bostaden eller lokalbyggnaden, dvs. kök, badrum, WC, tvättstuga, kopieringsrum, förråd, korridorer etc.

#### Storlek på ventilationsflöde i bostäder

I bostäder är det i huvudsak fukt och lukt som avgör storleken på ventilationsflödet. Myndighetskravet på lägsta uteluftsflöde är  $0,35 \text{ l/s, m}^2$  (kan jämföras med kravnivåer enligt SS-EN ISO 16798-1:2019). I vissa bostäder (främst i mindre lägenheter) blir det dimensionerande luftflödet större baserat på antal rum med frånluft dvs. kök och våtrum. Det största av dessa två anses räcka till för att ventileras bort andra föroreningar som lukt, partiklar, matos och emissioner från ny inredning och möbler. Tillfälliga belastningar som att flera personer befinner sig i bostaden löses med fönstervädring.

Exempel: En lägenhet på  $50 \text{ m}^2$  med kök och ett badrum behöver enligt myndighetskravet ventileras med minst  $17,5 \text{ l/s}$  i uteluftsflöde ( $50 \cdot 0,35$ ).

Det finns inga myndighetsregler för storlek på frånluftsflöden men det finns väl beprövade frånluftsflöden som i det här fallet ger cirka  $25 \text{ l/s}$  ( $10 \text{ l/s}$  i kök och ca  $15 \text{ l/s}$  i badrum). I exemplet med denna lägenhet kommer frånluftsflödet att bestämma det totala ventilationsflödet.

#### Ventilation och kylning i bostäder

Oavsett ventilationssystem är ventilationsflödena oftast så låga i bostäder och äldreboenden att det är osannolikt att temperaturen inomhus ska kunna sänkas tillräckligt via normal ventilation när det är varmt och soligt ute. En bostad som ventileras med  $25 \text{ l/s}$  kan teoretiskt kyla bort omkring  $350 \text{ W}$  värme om tilluftstemperaturen kan kylas till  $10$  grader under rumstemperaturen, se kapitel 6 och figur 6.1. Värmelasten en solig dag plus personvärme från boende kan dock uppgå till det tredubbla. Ventilationen i en bostad räcker alltså inte ensamt som teknisk lösning för att hålla nere rumstemperaturen soliga dagar.

#### Ventilation och kylning i lokaler

I lokaler är det interna värmetillskottet betydande: mer belysning, fler personer och många elapparater som alla avger värme. Lokalbyggnader har också ofta mer uppglasade fasader än bostäder och därmed blir också solvärmetillskottet betydande. Att välja system för att föra bort värmeöverskottet kräver noggrann analys eftersom det blir tekniskt komplicerat.




Ventilationsluften som behövs av hygieniska skäl kan bidra till att hålla nere lufttemperaturen inomhus eller så kan ventilationssystem i sin helhet anpassas för att kombineras till ett ventilations- och komfortkylsystem, se även kapitel 6.

I skolor, förskolor, kontor, samlingslokaler etc. är det normalt det antal personer som ska vistas i respektive rum som avgör det lägsta accepterade ventilationsflödet. Enligt Arbetsmiljöverket ska luftflödet under den tid som arbete pågår vara minst 7 liter uteluft per sekund och person, med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och m<sup>2</sup> golvyta (AFS 2020:1 112§). I andra lokaltyper som laboratorier, sjukhus, verkstäder, lättare industrier är det förekomsten av andra föroreningar och Arbetsmiljöverkets gränsvärden som avgör lägsta accepterade storleken på ventilationsflödet. Storleken på ventilationsflöde och luftomsättning i lokaler är därmed betydligt större än i bostäder.

### Risken för drag orsakad av ventilationen i bostäder och lokaler

Ventilationssystemet påverkar det termiska klimatet i form av drag som i sin tur beror på tilluftstemperatur, storlek på luftflöde, hastighet på tilluften och placering av tilluftsdon eller uteluftsventiler, se figur 3.3 som visar exemplet för ett rum i en till- och frånluftsventilerad byggnad.

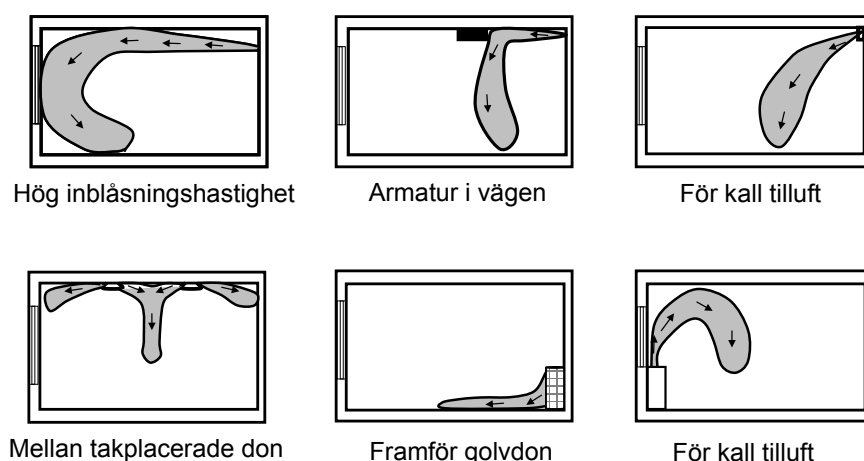

Figur 3.3 Exempel på hur tilluften kan orsaka drag i vistelsezonen i till- och frånluftsventilerad byggnad. Källa: Warfvinge och Dahlbom 2010.

I bostäder som ventileras med självdrags- eller frånluftssystem är risken stor för drag kring uteluftsventiler vintertid. Trots att radiatorerna vid uteluftsventilerna är dimensionerade för att kunna värma ventilationsluften så blir det ofta dragigt under vintern. Sommartid förekommer inga klagomål på drag.

Lufthastigheten tillåts vara högre på sommaren eftersom acceptansen för högre lufthastighet ökar vid högre rumstemperaturer. Detta stämmer så länge som tilluften inte är alltför undertempererad jämfört med rumsluften. Problem med drag är alltså större under kalla årstiden än vid varmt väder.

#### 3.4.1 Självdragsystem och termiskt klimat sommartid i bostäder

Det finns fortfarande många bostäder i Sverige som ventileras med självdragsystem. Ventilationsluften tas in genom uteluftsventiler placerade i ytterväggen eller i fönster och frånluften evakueras i murstockar med separata kanaler från respektive kök och våtrum.

I en självdragsventilerad byggnad kommer ventilationsflödet att variera över året. Under vintern när det är stor temperaturskillnad mellan ute och inne kommer ventilationsflödet att vara stort på grund av termiska krafter. Sommartid är den termiska drivkraften mycket liten i hela huset och därmed också ventilationsflödet och

luftväxlingen. Utöver den termiska kraften påverkar också vind och vindriktning ventilationsflödet – ibland till att öka och ibland till att minska ventilationen.

Ett sätt att ta hand om ventilation när den termiska kraften är för liten är att använda fläktförstärkt självdrag som innebär att självdragssystemet är kompletterat med en hjälpfläkt placerad utomhus på krönet av murstocken (Ekberg et.al. 2022). Fläkten startar när den termiska drivkraften är för låg och kan på så sätt upprätthålla ventilationsflödet under den varma årstiden.

Kännetecken för termiskt klimat sommartid i bostäder med självdragssystem:

- Lågt ventilationsflöde.
- Inte möjligt att kyla den tillförda ventilationsluften.
- Små möjligheter till svalkande drag på grund av litet ventilationsflöde.

### **3.4.2 Frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i bostäder**

Frånluftssystem är ett av de vanligaste ventilationssystemen för flerbostadshus i Sverige. Ventilationsluften tas in genom uteluftsventiler placerade i ytterväggen eller i fönster, dvs. som i ett självdragssystem. I ett frånluftssystem kan dock uteluftsventiler placeras bakom radiatorer som på sätt förvärmer uteluften vintertid och därmed minskar risken för drag. Frånluften evakueras från kök och våtrum via frånluftskanaler. Dessa kan vara gemensamma för flera rum och lägenheter. En frånluftsfälkt säkerställer att ventilationsflödet blir tillräckligt stort året runt.

Ventilationen i byggnader med frånluftssystem påverkas i mindre utsträckning av temperaturskillnaden mellan ute och inne eller hur det blåser. Fläkten kan kompensera för ändringar i den termiska drivkraften och ventilationsflödet blir det samma oavsett lägenhetens placering och oavsett årstid.

Kännetecken för termiskt klimat sommartid i bostäder med frånluftssystem:

- Säkerställd ventilation sommartid oavsett lägenhetens placering.
- Tillförd ventilationsluft håller samma temperatur som uteluften.
- Inte möjligt att kyla tillförd ventilationsluft. (varma fasader kan värma tilluften beroende på placering och utformning av tilluftsdon och uteluftsventiler)

### **3.4.3 Till- och frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i bostäder**

I bostäder med till- och frånluftssystem tas uteluften in centralt i byggnaden för att filtreras och eventuellt värmas. Via tilluftskanaler fördelas luften till vardagsrum och sovrum där den tillförs via tilluftsdon. Ventilationsluften evakueras precis som i ett frånluftssystem i kök och våtrum genom gemensamma frånluftskanaler till ventilationsaggregatet där värmen i frånluften kan återvinnas och den återvunna värmen användas till att värma tilluften. Ventilationsaggregatet är oftast placerat antingen på vinden eller i källaren. Oavsett om ett flerbostadshus har centralt aggregat eller lägenhetsaggregat så finns det normalt i varje aggregat en tilluftsfälkt, frånluftsläkt, värmeåtervinning och luftvärmebatteri.

I praktiken kan den här typen av ventilationsaggregatet i bostäder byggas om eller kompletteras så att tilluften kan hålla lägre temperatur än uteluften. Till exempel kan värmeåtervinningen utnyttjas för sänka tilluftstemperaturen under sommaren när frånluftstemperaturen är lägre än utetemperatur.

Kännetecken för termisk klimat sommartid i bostäder med till- och frånluftssystem:

- Säkerställd ventilation oavsett lägenhetens placering.

- Tilluften håller normalt minst samma temperatur som uteluften. Tekniskt är det möjligt att kyla ventilationsluften i ventilationsaggregatet så att tilluften blir undertempererad jämfört med rumsluften.
- Tilluftstemperaturen kan inte sänkas allt för mycket på grund av dragriskerna. I kombination med låga ventilationsflöden i befintliga bostäder blir kyleffekten begränsad.
- Risk att olycklig placering av luftintag tar in varmare uteluft.

#### **3.4.4 Till- och frånluftssystem och termiskt klimat sommartid i lokaler**

Till- och frånluftssystem är den vanligaste typen av ventilationssystem i lokalbyggnader, dels för att det är möjligt att tillföra stora luftflöden dels för att det är möjligt att återvinna värmen i frånluften för att spara energi.

Lokalbyggnader är generellt sett bättre förberedda för att klara framtida höjd utetemperatur än bostadsbyggnader. De befintliga systemen i lokalbyggnader har teknik för att antingen öka ventilationsflöden eller sänka tilluftstemperaturen. De byggs även ofta med en viss överkapacitet i ventilationssystemet för att vara flexibla för en möjlig framtida ändring av rumsindelning.

### **3.5 Byggnadstekniska åtgärder som kan sänka temperaturen inomhus**

I det här avsnittet beskrivs några byggnadstekniska hänsyn som kan tas för att minska risken för övertemperaturer inomhus.

#### **3.5.1 Fasader och ytterväggar**

Värmetransporten genom en vägg är inte speciellt stor under sommaren. Anledningen till detta är dels att fasaderna i svenska byggnader ofta är välisolerade, dels att temperaturskillnaden mellan ute och inne är liten. Vad som kan påverka är färgen på fasaden. En mörk fasad absorberar solvärme och kan bli mycket varm. Temperaturer över 80 grader förekommer. Denna värme kan värma rum innanför om byggnadsdelen är dåligt isolerad men framför allt kan den värma luften på utsida fasad vilket gör att effektiv vädring försvåras. Även om man inte vädrar kan denna värme komma in genom uteluftsventiler eller andra öppningar i fasad. En annan viktig egenskap är väggens massa. En tung betongvägg kan lagra en hel del energi. Detta kan vara både positivt och negativt. Vid en kortvarig värmebölja kan stommen hjälpa till att kyla rummet både dag- och nattetid men efter en lång värmebölja blir stommen så varm att den i stället kan värma rummet och det blir svårare att få ner temperaturen nattetid.

#### **3.5.2 Tak**

På samma sätt som fasader har tak relativt liten inverkan på temperaturen inomhus. Vad man ska tänka på är att ouppvärmda självdragsventilerade vindar kan bli varma sommartid och att de kommer bli ännu varmare i samband med framtida klimatförändringar. Detta kommer att påverka de rum som vetter mot dessa utrymmen men också eventuell teknisk utrustning som placeras på vind, t.ex. ventilationsaggregat, ventilationskanaler och styrutrustning. Ett varmt tak kan värma byggnader indirekt då utelufts- och tilluftskanaler vanligtvis inte är speciellt välisolerade vilket kan göra att luft i kanaler på vinden under det varma taket får höga temperaturer (Ekberg et.al. 2022).

Att ersätta takbeläggningar med ljusa eller reflekterande material har en mycket begränsad inverkan på temperaturen inomhus (Björk 2005).

### 3.5.3 Balkonger

Balkonger är en viktig komponent för att undvika övertemperatur sommartid. I princip alla nybyggda flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter har balkonger och även en betydande del av de befintliga flerbostadshusen i Sverige har balkonger. Ofta placeras balkonger i söderläge vilket innebär att de reducerar solinstrålningen avsevärt, speciellt sommartid. Även om balkongerna är placerade i väster och öster reduceras solinstrålningen men inte lika effektivt eftersom solen står lägre på himlen när den står i öster eller väster. Av samma skäl är balkonger mot öster och väster (och även södervända) något mindre effektiva i norra Sverige eftersom solhöjden är lägre pga. den höga latituden. Nyttan minskar med minskande solvinkel. Därför är nyttan större i södra Sverige.

Den andra fördelen med balkonger är att de tillåter en kontrollerad, trygg och effektiv vädring. I princip kan balkongdörrar ställas upp helt utan att orsaka problem med säkerhet och trygghet. En konventionell balkongdörr har en bruttoarea på omkring 2 m<sup>2</sup> och även vid måttliga vindhastigheter kan denna öppningsarea ge betydande ventilationsflöden. De är dessutom reglerbara och går att låsa i valfri öppningsvinkel. Balkongen skyddar även ganska bra mot regn när man vädrar med öppen dörr eller fönster.

Vädring kan slå ut ventilation i andra rum i F-system då all frånluft kan komma från ett öppet fönster. Då kommer inte den normala luftomsättningen mellan rummen att fungera.

En nackdel med vädring genom balkongdörrar jämfört med vädringsfönster är att de inte kan filtrera luften vilket kan ge nedsmutsning och som med all annan vädring reduceras klimatskärmens ljuddämpande förmåga. Moderna balkongdörrar har ofta stora glasningar vilka kan ge upphov till onödigt solinstrålning om dessa inte förses med solskyddsglas eller utförs så att mellanglaspersiennor kan monteras. Balkongdörrar är svåra att komplettera med solskydd då dessa är vindutsatta och det lätt uppstår oljud. Effekten av skuggningen från balkonger kan förbättras genom växter och spaljéer och många gånger är moderna balkonger så stora att de går att sova på om det är allt för varmt inomhus. Förutom alla dessa fördelar med balkonger går de dessutom att använda för att placera utedelar för kylmaskiner på, detta kan dock innebära andra olägenheter som t.ex. buller.

Inglasade balkonger kan ha samma fördelar som konventionella balkonger men beroende på utformningen kan de bli väldigt varma. Nackdelen med detta är att i stället för att vara en möjlighet till vädring värmer de innanför liggande rum.

### 3.5.4 Loftgångar

Loftgångar innebär problem både avseende inneklimat och energianvändning. Dörrarna till lägenheterna punkterar klimatskärmen då alla ytterdörrar leder direkt in till den uppvärmda bostaden vilket innebär betydande drag och värmeförluster vintertid varje gång man öppnar dörren (jämfört med ytterdörrar i flerbostadshus som öppnas mot trapphus). Moderna dörrar har fortfarande avsevärt sämre isolerförmåga jämfört med moderna ytterväggar och är ofta sämre än fönster. Dörrar kan med tiden också bli ganska otäta vilket leder till problem med kallstrålning, kallras och drag. Det stora problemet ur ett termiskt perspektiv är att loftgångar innebär otrygghet vilket gör det svårt att vädra med hjälp av fönster eller dörrar som vetter mot loftgång. Även när loftgångshus har balkonger på motsatta sidan blir det svårt att i praktiken skapa tvärdrag genom lägenheter på grund av ovilja att låta fönster och dörrar vara öppna mot loftgången. En positiv egenskap ur ett termiskt perspektiv är att loftgången skuggar effektivt, men eftersom de ofta placeras mot norr eller mot andra byggnadskroppar ger detta ofta liten inverkan på

solinstrålningen. Den stora skillnaden är att loftgångarna kraftigt reducerar mängden dagsljus.

### 3.5.5 Solavskärmning

Solavskärmning eller solskydd används för att minska solinfallet genom glas och därigenom minska risken för övertemperaturer orsakade av solinstrålning. Därmed nås en bättre termisk komfort utan att behöva tillföra kyla. Solskydd kan även ha en funktion nattetid där strålningsförlusterna minskar. Solskydd är ofta ett bra sätt att minska kyleffektbehovet och maxtemperaturen som nås varma dagar. Studier visar att solskydd är en av de effektivaste passiva åtgärderna att hålla nere temperaturen (Hilliaho et.al. 2016).



Figur 3.4 Exempel på olika slags solavskärmning. Den bruna fasaden är försedd med utvändig mörk screenväv som är nerfälld i bilden. Till höger i bild finns balkonger/loftgångar som skuggar fönstren. Det vita uppstickande huset är försett med mellanglaspersienner, och man kan tydligt se vilka fönster som har dem nerfällda. (Foto: Helena Bülow-Hübe)


Under längre perioder med höga utetemperaturer och kraftig solinstrålning, och i synnerhet om även de interna värmelasterna är stora, kan dock även det bästa solskydd inte garantera termisk komfort.

#### Utvändiga solskydd

För att minska solinfallet är det i regel effektivast att använda solavskärmning på utsidan av fönstret, för då stoppas det mesta av solinstrålningen redan innan den når glaset. Solskydden kan vara utformade på olika sätt, t.ex. fasta skärmar, rörliga markiser, markisoletter, screenvävar, fasadpersienner etc. Man måste alltid beakta väderstreck och solens höjd på himlen för att hitta den produkt som är effektivast. Mot söderläge kan horisontellt utstickande solskydd vara effektiva medan man mot öster och väster måste beakta att solen står lågt då den är intensiv. Här lämpar sig solskydd som täcker glaset bäst, t.ex. fasadpersienner och screenvävar (exempel finns i figur 3.5). Med kunskap om breddgrad och ort går det att ladda hem soldigram från SMHI hemsidor (SMHI 2013).

Utvändiga solskydd som persienner kan ofta hållas relativt öppna, särskilt mot den högt stående sommarsolen i söderläge, och ändå vara relativt effektiva. De kan därigenom medge relativt mycket dagsljus till rummet bakom. Utvändiga vävar säljs ofta med mycket låg hållarea (2–6 %) på väven och då kommer de att ta bort mycket utblick och dagsljus från rummet bakom.

Utifrån sett blir utvändig solavskärmning mycket påtaglig och när den är nedfälld ger den ofta ett mycket stängt uttryck till fasaden.

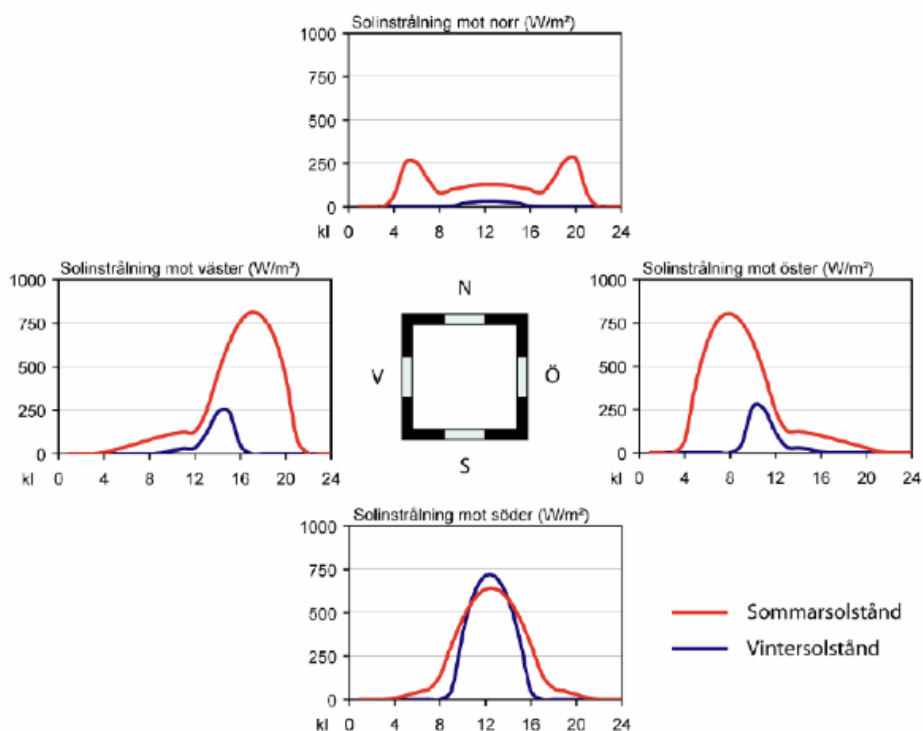

Figur 3.5 Intensitet av solinstrålning under ideala klara dagar mitt i sommaren respektive mitt i vintern för fönster åt fyra väderstreck för södra Sverige. Ett fönster mot öster utsätts av kraftig solinstrålning om morgonen medan det omvända råder för ett västervänt fönster. (Källa Helena Bülow-Hübe)

I nyproduktion används ofta solskyddsglas (särskilt för kontorslokaler) för att begränsa solinfallet. Ofta används de i kombination med rörliga solskydd. Moderna solskyddsglas bygger på avancerade tunna beläggningar som släpper igenom solstrålningen selektivt, där transmission inom dagsljusområdet prioriteras medan solinstrålningen inom UV- och NIR-området nästan helt stängs ute. De har även en energisparande funktion (låg emissivitet) som ger glasningen ett lågt U-värde.

Solskyddsfilm kan betraktas som en form av utvändigt solskydd som är väldigt likt solskyddsglas. Med solskyddsfilm menas en tunn plastfilm som klistras till ytterglaset. Detta är en teknik som lämpar sig för befintliga fönster. Moderna solskyddsfilmer bygger på samma teknik som solskyddsglas och har därmed samma selektiva egenskaper som dessa. Däremot har de vanligen ingen låg emissivitet då den selektiva beläggningen är ömtålig och ligger inbakad i plastfilmen. Solskyddsfilm monteras gärna till ytterglaset baksida när detta är möjligt (t.ex. i delbara s.k. kopplade fönster) för att minska utsatthet för väder och vind. Solskyddsfilm är vanligen betydligt mindre effektiva än solskydd som persienner, markiser etc. Solskyddsfilm har ifrågasatts i antikvariska sammanhang då den kan vara svår att avlägsna från glaset.

Både moderna solskyddsglas och solskyddsfilm kommer i en rad olika varianter med olika effektivitet för att bromsa solinfallet. Ju effektivare de är på detta, desto lägre är även transmissionen av synligt ljus vilket ger glaset en påtagligt mörkare ton. De kan även öka reflektansen av glaset sett utifrån.

### **Solskydd mellan glas**

Det näst effektivaste solskyddet är i regel produkter som kan placeras mellan glaset i t.ex. ett kopplat tvåglasfönster (1+1) eller treglasfönster (1+2). Detta förutsätter att utrymmet är ventilerat. Den produkt som är vanligast förekommande här är mellanglaspersienn men det förekommer även t.ex. plisségardiner.

Mellanglaspersienn är förvånansvärt effektiva men under förutsättning att de är mer eller mindre helt stängda när solen är stark.

I praktiken är mellanglaspersienn ofta manuellt styrda. Ljusregleringsförmågan är stor. Genom att vrida på lamellerna blir insidan succesivt mörkare och brukaren kan enkelt välja den lamellvinkel som gör insidan så mörk att man inte längre upplever någon bländning från fönstret. En viss del av ljuset kommer att reflekteras upp mot taket och man får en något jämnare ljusfördelning i rummet (rummet blir dock alltid mörkare när persiennen fälls ned).

Genom att persiennen är placerad mellan glaset kommer en långt större del av solstrålningen att avges till uteluften jämfört med samma slags persienn placerad helt på insidan av fönstret. En mellanglaspersienn i ett treglasfönster är nästan 3 ggr så effektiv på att bromsa solinfallet som samma persienn hängd lös på insidan av fönstret. Den är dock inte lika effektiv som en persienn på utsidan av fönstret.

Vid mellanglaspersienn är man hänvisad till montage i spalten mellan fönstrets glas. Detta innebär att man måste montera en persienn i varje fönsterluft. Håltagning för snören till manövrering görs normalt genom innerbågen. Hålen måste dock borras snett för att mynna på rätt plats på innerbågen. För att säkerställa att man inte skadar/har sönder glaset är det därför säkrast att vid nyproduktion beställa fönster med mellanglaspersienn förmonterade eller låta en yrkesman utföra montage.

I äldre fönster med bevarandevärda glas (t.ex. handblåst glas) får man väga risken för nymontage mot risken att inte kunna hitta ersättningsglas av samma slag.

Persiennhålen innebär också en risk att varm rumsluft läcker ut till luftspalten vilket kan ge kondensbildning på ytterglasets baksida vid kall väderlek.

Eftersom mellanglaspersienn kommer utsättas för damm och sot som tränger in i fönstret verkar standardkulören vara något off-white. I beräkningar brukar en standardreflektans på 67 % anges för vita persienn, vilket tyder på att de inte är helt vita.

Idag finns även teknik för att permanent försegla en persienn inne i isolerglaskassetter. Persiennen sitter väl skyddad, men om den går sönder måste hela isolerglaskassetten bytas ut. Denna teknik kallas ofta för integrerade persienn. Den som överväger denna teknik i treglasrutor bör ställa krav på att persiennen monteras i den yttersta spalten för att den ska vara effektiv som solavskärmning.

### **Invändiga solskydd**

När solstrålning träffar en produkt som glas eller väv kommer den antingen att transmittas (släppas igenom), absorberas ("fastna" och omvandlas till värme) eller reflekteras. Om andelen som transmittas kallas  $T$ , absorptionen  $A$  och reflektansen  $R$  kan man ställa upp följande enkla ekvation:  $T+A+R=1,0$ .

I lägen där det inte är möjligt att ha solskydd på utsidan eller mellan glaset återstår att försöka dämpa solinstrålningen på insidan av fönstret. För att detta alls ska vara möjligt måste solskyddet reflektera ut strålningen igen. För detta krävs en yta som är relativt tät och ljus. Idag finns utvecklade s.k. tekniska vävar som är belagda av aluminium på utsidan, medan de kan ha vilken kulör som helst mot rummet. De effektivaste vävarna har en reflektans på ca 80 % av solstrålningen på den sida som vänds mot ute. Det finns dock bara en handfull produkter på marknaden med så hög reflektans.

Önskar man ett större utbud av invändiga vävar finns det betydligt fler som har en reflektans mellan 65–drygt 70 %. Detta gör vanligen att hållarean eller öppenhetsgraden är större vilket medger bättre utblick. Å andra sidan kan de inte reflektera ut lika mycket sol varför g-värdet för systemet glas + solskydd ökar.

Alla vävar kommer att absorbera en viss andel av strålningen, vanligen ca 15 % för moderna tekniska vävar. Det som blir kvar är den strålning som passerar genom främst hålen i väven, dvs. den del som transmitteras. Eftersom dagsljus utgör ca 50% av energiinnehållet i solstrålning (se figur 3.9) blir det inte mycket kvar av dagsljusdelen i strålningen heller efter passage genom väven. Av 100 % solstrålning blir soltransmissionen ca  $100 - 80 - 15 = 5$  % och dagsljustransmissionen blir ungefär densamma för en väv med 80 % reflektans. Detta innebär därför att ljusinsläppet blir lågt då väven är helt nere. Dessa slags vävar bör dock kunna erbjuda ett gott bländskydd.

Invändiga solskydd kan också utföras som persienner. Åter gäller samma principer som för vävarna, för att de ska vara mest effektiva måste de ha mycket högreflekterande lameller (helt vita eller metalliska), vara nerdragna och stängda (lamellerna måste vinklas maximalt). Rent ljusmässigt fungerar invändiga persienner på samma sätt som persienner mellan glaset, så som beskrivet under solskydd mellan glas. De erbjuder fin möjlighet till ljusreglering och god möjlighet till bländskydd. Dagsljusmässigt är placeringen likvärdig.

### **Invändiga solskydd – för och emot**

Ur ett rent praktiskt perspektiv förefaller invändiga solskydd ofta som enklast att använda, då de inte är utsatta för regn, vind och snö. Beroende på hur fönstren är utformade, hur de öppnas etc. kan det ibland krävas en produkt för varje fönsterluft, medan det på utsidan kan räcka med en produkt som täcker ett helt fönsterparti. De produkter som finns på marknaden idag (tekniska vävar med aluminium på en sida) ger rätt stora möjligheter att faktiskt arbeta med invändiga solskydd även som solskydd och inte enbart som bländskydd. Dessa vävar kan ha valfri kulör mot rummet men sidan som har belagts med en ytterst tunn aluminiumbeläggning vänds mot utsidan (mot fönstret). Dessa nya vävar har till stor del förändrat synen på invändiga vävars effektivitet.

### **Fördelar med invändiga solskydd är:**

- Sitter skyddat från väder och vind
- Kan ge ett relativt lågt g-värde om produkter med hög solreflektans väljes, t.ex.  $R_{sol} > 80$  % i första hand, eller ev. produkter med  $R_{sol}$  ca 65–70 % i andra hand (medger bättre utsikt då hållarean kan vara högre) men ger något sämre g-värde. Detta innebär i normalfallet rullgardiner med s.k. teknisk väv.
- När en sådan effektiv gardin är nerdragen är den så pass effektiv att brukaren inte längre känner strålningsvärmens från solen, och detta ger en påtaglig komfortförbättring förutom att lufttemperaturen sänks.
- Kan vara automatiska eller manuellt styrda
- Persienner bör kunna ge samma fördelar om man medvetet väljer persienner med hög reflektans (riktigt vita eller silverfärgade (metalliska)). Dock måste de vara helt



stängda för att vara lika effektiva som gardinen. Standardpersienner är dock något sämre då de brukar ha lägre reflektans än de bästa vävarna, då de brukar komma i en lätt bruten vit kulör.

#### **Nackdel eller risk:**

- Ger något högre solinfall än produkter mellan glaset men skillnaden kan i praktiken vara rätt liten.
- De tekniska vävarna med hög  $R_{sol}$  ger mindre utblick än glesare vävar, vilket är priset att betala för det bättre solskyddet (högre reflektans och därmed mindre transmittans och mindre hålarea).
- Av samma skäl ger de relativt lite dagsljus då de är nerdragna (gäller rullgardiner) eller för den delen persienner om de stängs helt.
- En risk som bör beaktas med väv/persienn med hög reflektans är att den energi som passerar ut genom fönstret även till viss del absorberas på vägen ut, dvs. man kan få en något ökad uppvärmning av glaset. Risken för termosprickor i glaset bör kontrolleras av en glassakkunnig. Äldre glas är dock ofta väldigt klart och ofärgat och bör därmed absorbera relativt lite av solinstrålningen. Deras tunnhet gör dock att de är relativt ömtåliga.
- Solskyddet värms upp ger upphov till en varm yta även om solskyddet är reflekterande.

#### **Mellanliggande solskydd – för och emot**

Kopplade fönster var den normala utformningen av fönster från ca 1910/1920-talet fram till genombrottet för fönster med isolerkassetter, någon gång under 1970-talet. Under 1990-talet var det också relativt vanligt med kopplade fönster med enkelglas i ytterbågen och en tvåglas isolerkassett i innerbågen (1+2 fönster). I fönster från dessa tider var mellanglaspersienner ett ganska vanligt alternativ i såväl bostäder som i kontor, skolor, sjukhusmiljöer etc. Mellanglaspersiennen sitter här väl skyddad för väder och vind och den har också avsevärt större möjligheter att begränsa solinfallet än om persiennen monteras på insidan av fönstret eftersom den värme som absorberas på lamellerna till större del kan avges till uteluften. Dock krävs att persiennen monteras i varje fönsterluft. Om de befintliga fönstren har haft persienner tidigare och har en håltagning för persiennsnören och vridpinne kan man enkelt montera nya persienner.

I modern produktion av flerbostadshus har kopplade fönster blivit relativt vanliga igen, i synnerhet i projekt med fokus på att begränsa solvärmelasten i rummet, vilket ofta studeras i olika miljöcertifieringssystem. I kontor har det också kommit ett antal lösningar som liknar det gamla kopplade fönstrets funktioner, t.ex. dubbelskalsfasader och hybridfönster, men där formatet på det enskilda fönstret kan göras större. Syftet är att kunna placera en solavskärmning i ett relativt effektivt läge men fortfarande skyddad för väder och framför allt vind.

#### **Fördelar mellanliggande solskydd:**

- Ger i regel effektivare solavskärmning än rullgardin eller persienn på insidan
- Ger god möjlighet till bländskydd och steglös ljusreglering
- Motorisering är möjlig men det vanligaste är helt manuell manövrering med snören och vridpinne, vilket är en relativt billig lösning.

#### **Nackdelar eller risk:**

- I ett fönster med flera lufter måste en persienn monteras i varje luft, dvs. kan ge ökade kostnader jämfört med invändig lösning.

- Visst ingrepp i fönster kan krävas för montage i befintliga kopplade fönster, dels måste persienner monteras i överkant av varje luft, dels måste hål för persiennsnören och vridpinne borras i varje båge. Viss risk för att glas går sönder vid håtagning i båge.
- Mellanglaspersienn kräver normalt sett kopplade fönster som vanligtvis utförs som sidohängda och inåtgående med vissa måttbegränsningar som följd. En del förvaltare är negativt inställda till sidohängda inåtgående fönster pga. Att regn lättare kommer in vid vädring och att de kan ha tendens att "hänga ner".

Kopplade fönster kan även förekomma i så kallade Dreh-Kipp fönster (fönster med två öppningsalternativ, antingen via underkantshängning (tippas inåt), eller sidohängda (vrids inåt). Med Dreh-Kipp funktion kan fönster ofta utföras bredare än rena sidohängda fönster och de ger även en mer väderskyddad vädringsfunktion.



Figur 3.6 Interiör från modern lägenhet där fönster utförts som kopplade (1+2) med mellanglaspersienn i östligt väderstreck (till höger i bild) och utan persienner åt norr (fönstren till vänster i bild). (Foto Helena Bülow-Hübe)

### Beräkningar för fönster och solskydd

För att ta reda på g-värdet för ett fönstersystem med solskydd måste glasets sammansättning vara känd och även egenskaperna och placeringen för solavskärmningen. Under senare hälften av 1990-talet och under 2000-talets början bedrevs relativt omfattande forskning på olika solskydds effektivitet vid Lunds tekniska högskola, Avdelningen för Byggnadskonstruktionslära och senare Avdelningen för Energi och ByggnadsDesign (Wall & Bülow-Hübe, 2001 & 2003). Där utvecklades bl.a. en programvara för att beräkna g-värdet för fönster och solskydd, Parasol-LTH. Idag finns dessa forskningsresultat inarbetade i den kommersiella programvaran IDA ICE och även i enklare gratisversioner som SSF ESBO Light.

### Typiska g-värden för fönster och solskydd

I Svebys brukarindata bostäder (Sveby 2012) finns följande tabell som grovt sammanfattar typiska eller schablonmässiga g-värden för olika slags solskydd. Den kan

användas som en grov riktlinje innan man vet exakt glassammansättning och exakt solskydd.

Tabell 8. Transmittanser för olika fönsterglastyper och solskydd.

Utvändiga solskydd		$g^1$
Fast	Horisontell	0,10-0,30
	Vertikal	0,10-0,30
Rörlig	Persienn	0,08-0,10
	Markis	0,10-0,20
	Markisolett	0,10-0,15
	Vertikal markis Screen	0,10-0,15
Mellanglas solskydd		
Dubbelskalsfasad/fönster <sup>3</sup>	Persienn	0,10-0,15
	Gardin	0,12-0,18
Kopplade bågar	Persienn	0,15-0,30
	Gardin	0,15-0,30
Invändiga solskydd <sup>2</sup>	Persienn	0,25-0,50
	Gardin	0,25-0,50
Fönster 1-glas		
Vanligt floatglas		0,85
Fönster 2-glas		
Vanligt floatglas		0,75
Klara LE-glas		0,65
Fönster 3-glas (ej reflekterande)		
Vanligt floatglas		0,68
Klara energiglas, 1 LE-skikt		0,57
Klara energiglas, 2 LE-skikt		0,45

**Förklaringar**

1.  $g$  = Solfaktor. Total solenergitransmission genom glasning enligt SS EN 410 (300-2500 nm).
2. Med invändiga solskydd reflekteras en del av solinstrålningen (den kor tvågiga direkta strålningen) tillbaka ut dvs solvärme kommer inte in i rummet.
3. Med en väl ventilerad luftspalt jämfört med kopplade bågar.

Figur 3.7 Tabell med typiska eller schablonmässiga  $g$ -värden för fönster och solskydd. (ur Sveby 2012)

**Beräknade  $g$ -värden glas+solskydd**

Egentligen är det omöjligt att ange exakta  $g$ -värden för en kombination av glas och solskydd då bägge produkternas optiska data samverkar. Det är lite enklare för utvändiga solskydd att prata om schablonmässiga  $g$ -värden, då det utvändiga solskyddet tar bort det mesta av solinstrålningen på egen hand. Men utvändiga, från fasaden utstickande solskydd, bjuder även på vinkelberoende egenskaper, dvs. deras effektivitet som solskydd beror av solhöjden. För mellanliggande och i synnerhet för invändiga solskydd är samverkan mellan glaset och solskyddets egenskaper starkt. Det är därför inte möjligt att ange ett  $g$ -värde för ett solskydd, utan detta måste räknas ut tillsammans med den aktuella glasupbyggnaden. Av detta skäl bör  $g$ -värden alltid beräknas för aktuellt förslag av glasning och förslag på solskydd. I tabell 3.1 ges dock ett enkelt exempel på beräknade värden som bygger på ett praktiskt exempel för en äldre K-märkt byggnad med bevarandekrav, där de ursprungliga 2-glasfönstren till stor del har kvar sitt handblåsta glas. Exemplet kan dock användas för alla äldre fönster med kopplade fönster i 1+1 utförande och hur dessa fönster kan förbättras utan stora åtgärder på fönstret självt. Här har antagits att befintliga glas utgörs av 2 stycken 2 mm tjocka glas som innebär att 80 % av solinstrålningen går igenom glaset,  $g = 0,80$ .

Den effektivaste invändiga lösningen med högreflekterande väv ( $R_{sol}$  82 %) får ett  $g$ -värde på 0,24 då gardinen är helt nerrullad till fönsterbrädan. Motsvarande värde för en standardvit mellanglaspersienn ( $R_{sol}$  67 %) som är helt stängd ger något lägre  $g$ -värde, 0,19. Detta värde ökar snabbt om persiennen öppnas något för bättre utblick. På samma sätt kommer  $g$ -värdet för gardinen att öka om den inte rullas hela vägen ner till fönsterbrädan. Denna väv släpper endast in ca 3 % av dagsljuset och öppenhetsgraden är

låg, vilket minskar utblicken. En väv med  $R_{sol}$  74 % ger det lite högre g-värdet 0,28 och samtidigt högre ljustransmission, LT ca 8 %. Detta bör innebära något högre öppenhetsfaktor och något bättre utblick.

Skillnaden i g-värde mellan två olika lösningar är enklast att jämföra som en kvot mellan de två g-värdena. Till exempel mellan en stängd vit mellanglaspersienn och den mest högpresterande invändiga väven blir  $g_1/g_2 = 0,24/0,19 = 1,26$ . Detta betyder att den invändiga vägen släpper in 26 % mer sol än en stängd mellanglaspersienn.

Jämfört med fallet utan väv kommer en invändig väv med  $g = 0,28$  ( $R_{sol}$  74 %) att ta bort en hel del solinfall,  $g_1/g_2 = 0,35/0,80 = 0,35$ . Dvs. enbart 35 % av solen kommer att komma in i rummet med denna väv jämfört med ett fönster utan något skydd.

Tabell 3.2 Exempel på beräknade g-värden för vinkelrätt infallande sol (förenklad beräkning enligt standard). För persienner blir detta lite missvisande om solen står högt på himlen med öppna lamellvinklar. Exempel för kopplat fönster med 2 st tunna klara glas.

Beräknade g-värden	Lamellvinkel	g-värde	U-värde glas (W/m <sup>2</sup> K)	Notering
<b>Enbart glas</b>				
Befintligt glas 2+2 mm antas	-	0,80	2,8	Avser enbart glas
<b>Invändigt solskydd</b>				
Gardin $R_{sol}$ 82%	-	0,24	2,6	LT ca 3%
Gardin $R_{sol}$ 74%	-	0,28	2,6	LT ca 8%
Gardin $R_{sol}$ 51%	-	0,47	2,6	LT ca 27%
Standardvit persienn $R_{sol}$ 67%	80°	0,39	2,6	För vinkelrätt infallande sol
	60°	0,48		
	45°	0,56	2,7	
	30°	0,66	2,7	
	0°	0,80	2,7	
<b>Mellanglaslösning</b>				
Standardvit persienn $R_{sol}$ 67%	80°	0,19	1,95	För vinkelrätt infallande sol
	60°	0,27	2,21	
	45°	0,37	2,35	
	30°	0,52	2,45	
	0°	0,80	2,53	


LT = ljustransmission

### 3.6 Fönsters energibalans

Värmeöverföring genom fönster är en komplicerad process. Lite förenklat kan man tala om fönsters värmebalans (figur 3.8) som balans mellan värmeförluster och soltillskott. Förlust av värme inifrån och ut sker så länge som det är varmare inne än ute (vilket är större delen av året). Värmeförlusterna mäts genom fönstrets U-värde (W/m<sup>2</sup>K) som anger värmeförlusten i watt vid en grads temperaturskillnad mellan inne och ute, per kvadratmeter fönster. Några typiska U-värden från förr till idag anges nedan:


- Ett traditionellt tvåglasfönster med klara glas har ett U-värde på ca 2,6–2,8 W/m<sup>2</sup>K.
- Ett traditionellt treglasfönster från 1980-talet med tre klara glas (helt utan energisparbeläggningar) i en isolerkassett har ett U-värde på ca 1,8 W/m<sup>2</sup>K.
- Ett energirenoverat traditionellt tvåglasfönster kan erhålla ett U-värde på ca 1,6 W/m<sup>2</sup>K för 2 enkla båggar om ett glas ersätts med ett hårdbelagt energisparglas, t.ex. innerglaset. Beläggningen måste vara vänd mot luftspalten.
- Ett modernt fönster med tre glas, varav ett glas har energisparbeläggning och argonfyllning i isolerkassett har ett U-värde på ca 1,3–1,5 W/m<sup>2</sup>K.

- Ett modernt nytillverkat fönster med tre glas, varav två har energisparbeläggningar och argonfyllning i isolerkassetten har ett U-värde på ca 0,8–0,9 W/m<sup>2</sup>K.

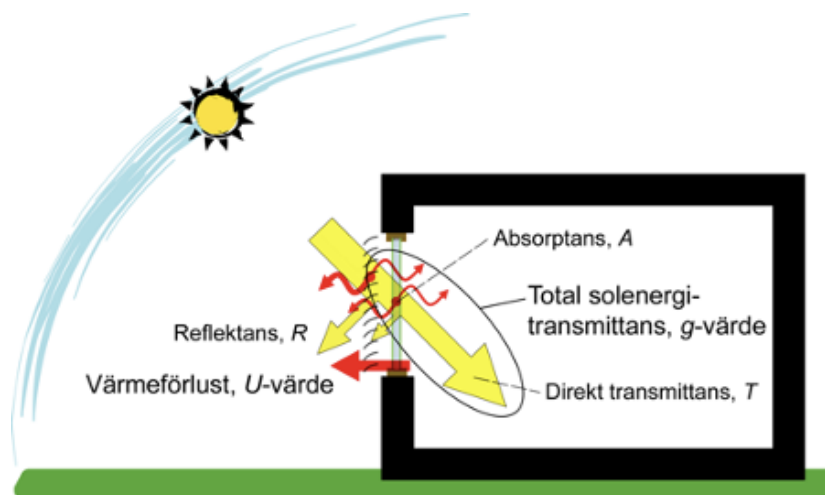

Figur 3.8 Fönstrets värmebalans. Värmeförluster mäts i U-värde. Det totala soltillskottet mäts i g-värdet (andel solenergi på utsidan som tar sig in genom glas och solskydd). En del av soltillskottet är kortvågig strålning som transmitteras direkt (varav en del faller inom dagsljusområdet), medan en annan del av soltillskottet består av strålning som absorberats i glas eller solskydd och som sedan belastar rummet. (Källa Helena Bülow-Hübe)

När solen skiner på fönstret (eventuellt tillsammans med solskydd) kommer en del av strålningen att belasta rummet som kortvågig solinstrålning (300–ca 3000 nm). En del av denna strålning faller inom det våglängdsområde som kallas synligt ljus eller dagsljus i dagligt tal (380–780 nm). En mindre del av strålningen absorberas som värme i glas och solskydd. En del av denna värme kommer landa i rummet medan en del kommer avges till uteluften.

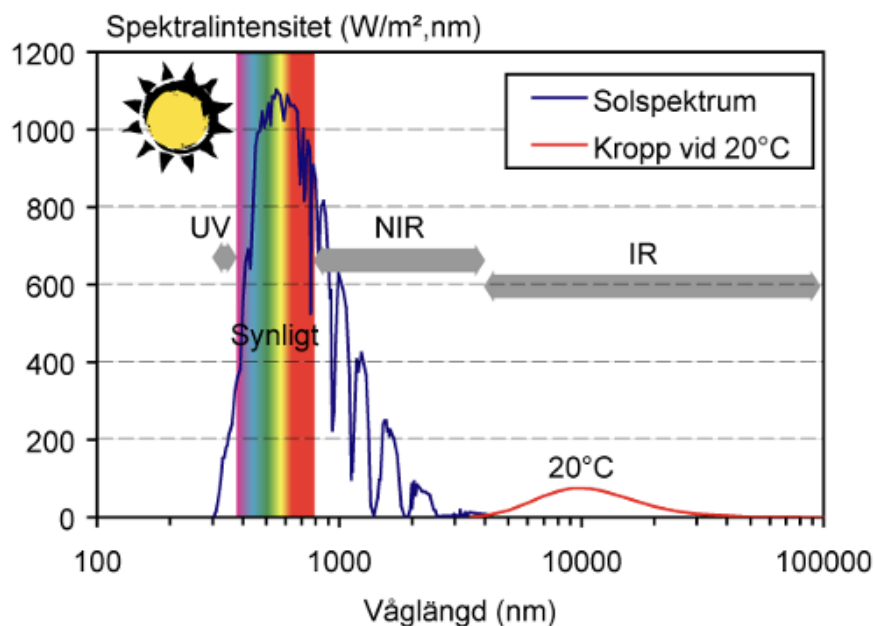

Figur 3.9 Uppdelning av solstrålning (300–ca 3000 nm) i UV, synligt ljus och NIR (nära-infraröd strålning). Långvågig värmestrålning kallas IR. Värmestrålning från ett objekt vid 20 grader skickar ut sin mesta energi vid 10 000 nm. (Källa: Helena Bülow-Hübe)


Den totala andelen av solinstrålningen som belastar rummet brukar kallas g-värde (eller ibland solfaktor). Den mäts alltså som en kvot mellan solenergi på utsidan och totalt överförd energi till rummet.

### 3.6.1 Enkla U-värdes- och komfortförbättrande åtgärder på fönster

För äldre byggnader med kopplade fönster eller fönster med två enkla bågar används ibland en relativt enkel metod för att minska U-värdet. Denna består av byte av ena glaset till ett glas med lågmissionsskikt med en s.k. hård och tålig beläggning.

Dessa hårda energisparbeläggningar på glas är pyrolytiska. De läggs på glaset när det kommer ut ur smältugnen och blir då väldigt beständiga. Detta gör att glaset kan användas som enkelglas. Beläggningen är dock mer rå i ytan än vanligt glas, varför det är vanligt att beställa s.k. polerade glas. Detta minskar risken för att det blir märken i glaset (eg. i beläggningen) som kan uppstå efter kittning med kittkniv (pga. att metall från kniven dras av mot den råa ytan). Under produktion/renovering kan man behöva kontrollera att beläggningen är vänd mot spalten, annars förloras effekten och U-värdet blir inte lågt.

Dessa glas fås som planglas, normalt sett från 3 mm tjocklek och uppåt. Detta är sannolikt något tjockare än de originalglas som förmodas finnas på många äldre fönster. Planglas är perfekt plant och ger inga optiska effekter eller ”skevheter” såsom ges av valsat eller ännu mer av handblåst glas. De optiska effekterna i äldre glas ger ofta en vacker karaktär åt ljuset inomhus och ger också betydligt mer liv åt fönstren sett utifrån eftersom reflektansen blir oregelbunden och ljuset fångas lite olika på olika punkter i glaset. Av detta skäl brukar innerglaset vara det glas som byts ut, men rent U-värdesmässigt spelar det ingen roll så länge som den belagda sidan vänds mot luftspalten. (Fredlund, 1999). För fönstret som helhet är det möjligt att komma ner i ett U-värde på ca 1,6–1,8 W/m<sup>2</sup>K med denna metod.

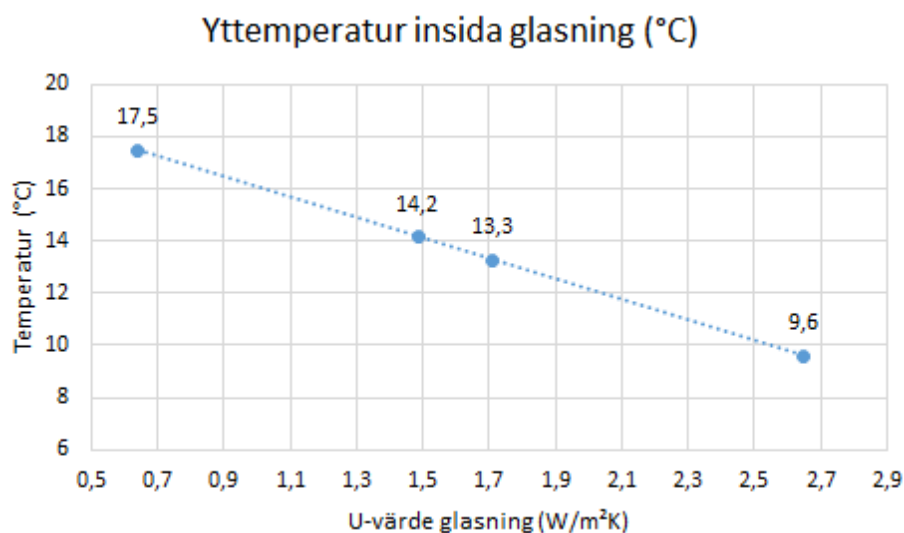

Figur 3.10 Beräknad yttertemperatur på insidan av glasningen i olika fönster vid 20 graders inomhustemperatur och –10 grader utomhus för olika U-värden på den glasade delen i fönstret. U-värde runt 0,6 erhålls idag i energieffektiva fönster med tre glas varav 2 med energisparglas. U-värde ca 1,5 kan fås i treglasfönster med 1 energisparglas. U-värde 1,7 motsvarar t.ex. ett energirenoverat 2-glasfönster med ett hårdbelagt energisparglas. U-värde 2,6–2,7 motsvarar ett äldre 2-glasfönster med klara glas. (Källa: Helena Bülow-Hübe)

En annan teknik för renovering av äldre fönster är att bygga om fönstret till ett treglasfönster. I vissa fall kan det vara möjligt att montera en isolerkassett i befintlig båge för enkelglas. En annan svenskutvecklad teknik går ut på att på plats bygga en isolerkassett på befintligt innerglas genom att limma en distansprofil till befintligt glas och på denna limma fast ett inre, tredje glas. Det tredje glaset har vanligen en energisparbeläggning för att ytterligare reducera U-värdet hos glasningen och enligt leverantören ska det då vara möjligt att komma ner till U-värde 1,3 W/m<sup>2</sup>K.

Det är inte bara i energisparande syfte som det är intressant att förbättra fönstrets U-värde. Ju lägre U-värde som fönstret har, desto högre blir även yttemperaturen på glasets insida och därmed förbättras även den termiska komforten vintertid. Detta illustreras av diagrammet nedan som visar beräknad yttemperatur på glasningen i olika fönster vid 20 grader inne och -10 grader utomhus för olika utförande eller U-värde på själva glasningen.

### 3.7 Värmetröghet

Byggnadens värmetröghet spelar stor roll för det termiska klimatet. Med värmetröghet avses byggnadsdelars förmåga att lagra värme eller kyla för att jämna ut temperatursvängningar. Värmetrögheten påverkar både tiden det tar för att värma upp ett en byggnad, men även hur lång tid det tar för den att svalna. En värmetrög byggnad påverkas också mindre av kortvariga köldknäppar och behöver därför lägre installerad effekt i värmesystemet. På motsvarande sätt påverkas temperaturökningen inomhus mindre i en tung byggnad vid en värmebölja.

Byggnadens värmetröghet kan utnyttjas aktivt under driftskedet sommartid då den tomma byggnaden ventileras nattetid med sval uteluft, se 6.2.1.

#### Tidskonstant

En byggnad med liten värmetröghet kallas populärt lätt och en byggnad med stor värmetröghet kallas tung. Byggnadens tidkonstant är ett mått på dess värmetröghet, den kan beräknas eller mätas och bestäms av byggnadens

- transmissionsförluster (värmeisolering)
- luftläckageförluster
- ventilationsförluster (luftflöde och värmeåtervinning).
- värmekapacitet i konstruktionsmaterial som är i kontakt med inomhusluften.

Värmekapaciteten beror av materialets massa och dess specifika värmekapacitet.

I praktiken är det mest relevant att jämföra olika material per cm tjocklek, se tabell 3.3.


Tabell 3.3 Några byggnadsmaterials ungefärliga densitet  $\rho$  i (kg/m<sup>3</sup>), specifik värmekapacitet  $c$  (J/kg,K) och värmekapacitet  $C$  ( $\rho*c$ ) i (kJ/(m<sup>3</sup>K)/cm för ett material som är 1 cm tjockt.

Material	$\rho$ (kg/m <sup>3</sup> )	$c$ (J/kg,K)	$C=\rho*c$ (kJ/m <sup>2</sup> K/cm) (1cm tjocklek)
Stål	7800	500	39
Betong	2400	900	22
Tegel	1500	800	12
Trä	500	1500	7,5
Gips	900	800	7,2
Lättbetong	500	1000	5,0
Trällsblock	280	1700	4,8
Mineralull	15–150	800	0,4

Tidskonstanten beräknas som summan av byggnadsmaterialens värmekapaciteter dividerat med effektförlusten via transmission, luftläckage och ventilation.

För att samverka med rumsluften måste materialet vara i direkt kontakt med rummet, normalt sett beaktas de innersta 10 cm av byggdelens tjocklek vid beräkning av byggnadens tidskonstant och alltid bara material innanför isolerskiktet. Naken betong och tegel som är exponerad mot rummet kan effektivast utnyttjas för korttidslagring av värme och kyla, men även massivträ har en hyfsat stor värmelagringsförmåga enligt tabell 3.3.

Ett par principbilder nedan kan hjälpa till att illustrera en byggnads "effektiva" värmekapacitet, se figur 3.11. Överst visas principiellt hur mycket energi som kan frigöras om utetemperaturen är konstant och innetemperaturen sänks med någon grad för en massiv tegelvägg som är utvändig respektive invändig. Den oisolerade ytterväggen har liten praktisk värmelagringsförmåga. Underst visas effekten av invändig eller utvändig isolering på samma tegelvägg. Väggen med invändig isolering får pga. den låga densiteten hos mineralull nästan ingen värmelagringsförmåga, medan den utvändigt isolerade väggen kommer bete sig mer likt en innervägg.

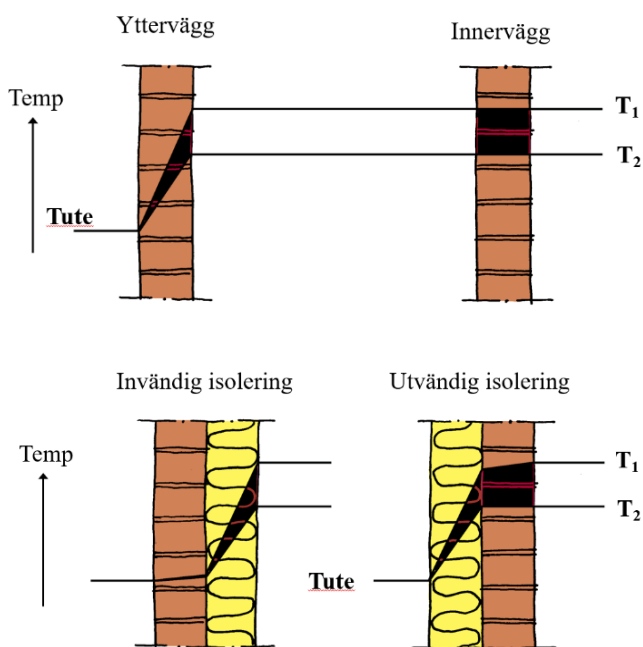

Figur 3.11 Effektiv värmekapacitet illustrerat av en tegelvägg och temperaturfördelningen genom denna. I översta raden illustreras en massiv tegelvägg som yttervägg (till vänster) eller innervägg (till höger). På understa raden visas vad som händer med temperaturerna i ytterväggen med invändig (till vänster) respektive utvändig isolering (till höger). I samtliga fall antas att utetemperaturen är lägre än innetemperaturen. Om temperaturen inne sjunker från  $T_1$  till  $T_2$  kan värme som är lagrad inom svarta områden frigöras och tillföras rummet. I ytterväggsfallet kommer även värme att avges mot ute genom värmeledning. I ytterväggen med invändig isolering blir muren kall och i isoleringen, som är lätt, finns väldigt lite energi lagrad. Tegelmuren blir här överksam och bidrar inte till värmetröghet i byggnaden. Den utvändigt isolerade ytterväggen har bättre förmåga att tillföra värme till rummet när innetemperaturen sjunker, och kommer bete sig mer likt innerväggen (Bild: Helena Bülow-Hübe)




## 4 Individens möjlighet att påverka termiskt klimat och termisk komfort

### 4.1 Brukar- och boendebeteende och termisk komfort

Det primära målet med värmning eller kylning av rum är att skapa termisk komfort. Samtidigt som de boende och brukarna anpassar sig till och påverkar sin omgivande miljö och termiska komfort.

Som beskrivits i avsnitt 2.2.1 bestäms termisk komfort av åtminstone sex faktorer. Vid en konstant lufttemperatur, t.ex. 22 °C kommer den upplevda termiska komforten att vara beroende av andra klimat- och personliga faktorer, till exempel minskad lufthastighet och exponering för solstrålning genom fönster, och förändring av användarens beteende som att bära mer kläder, utföra mer intensiv fysisk aktivitet, öppna eller stänga fönster, slå på eller stänga av rumsfläktar. Dessa justeringar ger de boende möjlighet att anpassa sig till variabla termiska miljöer. Den acceptabla temperaturen kan ha ett bredare intervall (Nicol & Humphreys 2002, Yang et.al. 2014).

Med en adaptiv modell kopplas inomhustemperaturer eller acceptabla temperaturområden till meteorologiska parametrar utomhus (ASHRAE-55 2020, Parsons 2014). Godtagbara operativa temperaturintervall för naturligt ventilerade utrymmen är relativt breda (se figur 4.1). Tillämpningen av den adaptiva modellen gör det möjligt att analysera energiutbytet för olika klimatförutsättningar. Men det finns en gräns för anpassning. Värmeböljor och perioder med extremt varmt väder, som överskrider gränsen för anpassningskapaciteten kan utgöra ett hot mot termisk komfort och hälsa, särskilt för utsatta grupper.

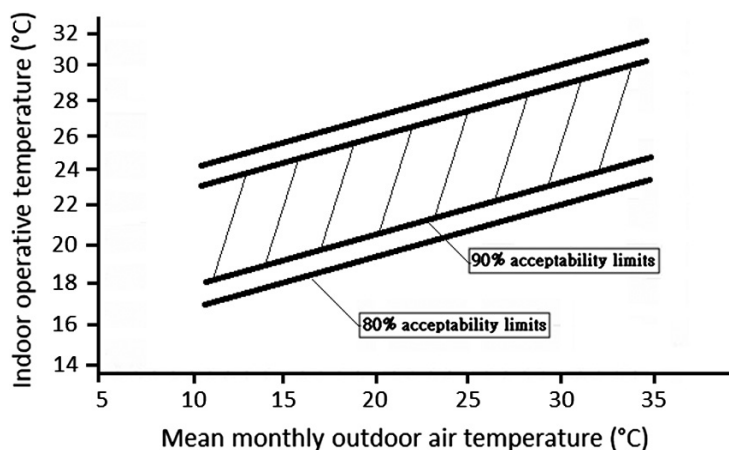

Figur 4.1 Godtagbara operativa temperaturintervall för naturligt ventilerade utrymmen. (ASHRAE-55 2020)

### 4.2 Förebyggande och skyddsåtgärder vid värmeböljor: användning av rumsfläktar

I byggnader där komfortkyla vanligtvis saknas, t.ex. bostäder, kan rumsfläktar användas som förebyggande åtgärd vid värmeböljor för boende, sårbara grupper som äldre och funktionshindrade, personer med kroniska sjukdomar. Rumsfläktar (bords-, golv- och takfläktar) sänker inte direkt lufttemperaturen men kan fördela varmare och svalare luft jämnare i rummet samtidigt som den ökade lufthastigheten ger svalka.

Det finns några studier om hur användning av rumsfläktar kan lindra värmestress och förbättra termisk komfort (Gao et.al. 2012, Zhao et.al. 2013). En ny studie och

tillhörande webbaserat verktyg hjälper forskare, byggare och beslutsfattare att bättre förstå under vilka förhållanden rumsfläktar kan användas för att kyla friska människor säkert under värmeböljor (Tartarini et.al. 2022). Rumsfläktar är mer kostnadseffektivt vid värmeböljor än att installera komfortkyla. Studien visar att rumsfläktar är fördelaktiga för friska vuxna i en rad termiska miljöer som kan beräknas med hjälp av ”open source”-verktyget ([https://comfort.cbe.berkeley.edu/fan\\_heatwaves](https://comfort.cbe.berkeley.edu/fan_heatwaves)). Beräkningen baseras på värmebalansmodellering för människor med hänsyn till lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitetsnivå (kroppens värmeproduktion) och kläder. Studien visar också att nuvarande riktlinjer för rumsfläktar, som varnar för användning vid höga temperaturer, är för restriktiva. Även om temperaturen inomhus mätt med torr termometer överstiger +35 °C, kan fristående fläktar fortfarande användas säkert för friska vuxna eftersom de avsevärt förbättrar svettavdunstningen. Avdunstning och kylning från huden kan minska kroppens värmestress (Tartarini et.al. 2022). Men de flesta känner sig inte bekväma vid svettning.

### **4.3 Kompletteringar på fasaden initierade av den boende**

För en boende som upplever hög värme inomhus finns det oklarheter i vad som är tillåtet och möjligt att utföra när det gäller komplettering på fasaden. Reglerna för vad som är bygglovspliktigt varierar från kommun till kommun då kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det innebär att det många gånger är svårt som boende att veta vad som är tillåtet. Till exempel är det tillåtet att montera markiser på fasad i flera kommuner medan det i andra kräver bygglov. Det samma gäller installation av luft-luft värmepump även om dessa bygglov begränsas av bl.a. bullerkrav. I många fall har detta dock liten praktisk betydelse för en boende eftersom de flesta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inte tillåter några installationer eller förändringar på utsidan av fasad och heller inte några genomföringar genom fasad. Ett undantag kan vara att installera solskydd på en balkong vilket i princip en styrelse i en bostadsrättsförening enbart kan vägra om de kan visa påtaglig skada eller olägenhet för föreningen (7 kap. 7 § bostadsrättslagen 1991:614). HSB har även ett speciellt avtal för denna typ av åtgärd.

För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det möjligt att genomföra åtgärder som kan minska risken för övertemperatur trots att de påverkar fasaden men möjligheten är inte densamma för en enskild boende och hyresgäst. En hyresvärd eller bostadsrättsförening har inte någon skyldighet att montera persienner men en hyresgäst kan själv välja att själv sätta upp persienner, i alla fall i en hyresrätt. Då ansvarar hyresgästen för persiennerna och får betala för att få dem lagade eller bytta. Om persiennerna redan finns uppsatta vid inflyttning ansvarar hyresvärden för reparation och underhåll av dessa. Flera hyresvärdar frånskriver sig dock ansvar för persienner, även om de installerats i samband med nyproduktion eller fönsterbyte. Invändiga solskydd som persienner kan monteras utan någon större risk men installation av mellanliggande persienner kan innebära en risk, både i form av fukt och termiskt bräckage om inte fönstren är förberedda för mellanglaspersienn. Oavsett typ av solskydd kan hyresgästen drabbas om en skada på bostaden uppstår pga. att hyresgästen installerat solskydd.

## 5 Simulering av termiskt klimat

Dynamisk termisk simulering är den mest förekommande metoden att förutsäga risken för övertemperatur i byggnader, speciellt i samband med projektering av nyproduktion och större renoveringar. Denna typ av simulering har en ganska lång historia. De svenska simuleringsverktygen har till stor del sin grund i BYGGFORSKNINGEN Särtryck 4:1964, ”METOD FÖR DATAMASKINBERÄKNING av värme- och ljusstrålning i rum av kyl- och värmebehov” av Gösta Brown (1964, 1969, 1974). Under 1970-talet utvecklades bl.a. BRIS, Ventac, Julotta och BDAB Klimat vilka hade stora likheter. Under andra halvan av 1990--talet ersattes i princip dessa program av IDA ICE vilket sedan dess varit det ledande byggnadssimuleringsverktyget i Sverige.


Fördelen med termiska simuleringar är att de kan hantera alla de fenomen som krävs för att förutsäga risken för termisk stress som t.ex. solinstrålning, vädring, olika typer av kyla, internlast och värmebalans i rum och byggnadsstomme. Andra metoder som nyckeltal och förenklade indikatorer som solvärmelasttal bygger på etablerade samband. Dessa metoder fungerar så länge sambanden är oförändrade, något som inte stämmer om man söker innovativa metoder att undvika övertemperatur i kombination med framtida klimatförändringar.

Termiska simuleringar kan bestämma innetemperatur, kylbehov och vädringsflöden med stor noggrannhet. Det finns dock flera stora utmaningar i form av vilka förutsättningar och designkriterier, som ska användas. De största svårigheterna är att resultatet beror på de förutsättningar och antaganden som används. I de flesta länder där termiska simuleringar används finns tillhandahållna handböcker, vägledningar och anvisningar för att verifiera att byggnader inte kommer få problem med övertemperatur i samband med bygglovsprocessen. Det som främst diskuteras i dessa handböcker är modeller för följande:

- Interna värmelaster. Flera studier visar att de interna värmelasterna i form av antal personer, belysning och utrustning kan variera kraftigt.
- Brukarvanor. Användandet av solskydd och vädring har mycket stor inverkan på inomhustemperaturen.
- Uteklimat.
- Luftflöde vid vädring.

### 5.1 Möjligheter med dagens designverktyg

Det finns flera verktyg för att simulera faktorer som har betydelse för analys av termiskt klimat och termisk komfort t.ex. ventilation, energibehov och dagsljusförhållanden. Några baseras på digitala modeller av den färdiga byggnaden. Några behandlar byggnadsdelar och andra behandlar rumsvolymer. Utvecklingen på detaljeringsnivå och tiden det tar att simulera förbättras hela tiden.

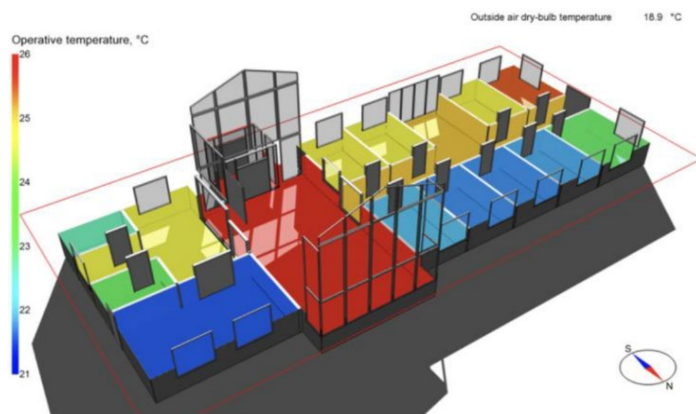

Bildkälla EQUA

Figur 5.1 Energi och termisk komfort (bildkälla PBL Akademin - Boverket)

## 5.2 Simuleringstyper

Vanligtvis gör man två olika klimatberäkningar för ett rum, en för vintern och en för sommaren. I princip skulle man kunna använda exakt samma metodik för de båda fallen men på grund av praktiska och historiska skäl skiljer de sig ganska mycket åt, i alla fall i Sverige.

En tredje metod är att göra årssimuleringar. Denna metod används då man t.ex. är intresserad av att veta hur många timmar temperaturen överskrider en viss temperatur. Att göra årssimuleringar för inneklimat är betydligt svårare än för en dimensionerande dag. För det första måste man ha tillgång till ett representativt uteklimat. Visserligen finns det klimatfiler avsedda för energianalyser men dessa är baserade på typiska eller "normala" månader. Det är alltså inte alls säkert att de är representativa vad det gäller kalla och varma dagar vilka är de viktigaste ur klimatsynpunkt.

Styrsystemen måste beskrivas på ett riktigt sätt. En dimensionerande sommardag kan man t.ex. anta att fläktarna går dygnet runt och att solskydden är fördragna men hur är det en solig april dag? Klädsel är ett annat problem. Visserligen har t.ex. IDA ICE en modell för hur människor anpassar sin klädsel beroende på hur varmt det är med det finns mycket lite forskning som stödjer relevansen i denna modell. Svårast är dock att beskriva internvärmen. Är närvaron alltid 60 % av dimensionerande personlast eller varierar den och i så fall hur? På grund av dessa svårigheter och osäkerheter använder man sig oftast av dimensionerande dagar men kompletterar dessa analyser med årsstudier, t.ex. med hjälp av resultatet från energisimuleringar. Värt att påpeka är att det finns krav som ställs för en längre tid, t.ex. TQ2 (EMTF 2013), BELOK (BELOK 2015) och P25 (Byggnadsstyrelsen 1992).

## 5.3 Verktyg för bedömning av termisk komfort

Vid Berkeley universitet har ett webbaserat grafiskt användargränssnitt för termisk komfortförutsägelse enligt ASHRAE Standard 55 utvecklats (CBE Thermal Comfort Tool <https://comfort.cbe.berkeley.edu/>). Det inkluderar modeller för konventionella byggnadssystem (förutspått medelvärde) och för komfort med en adaptiv komfortmodell och för ökade lufthastigheter (till exempel vid användning av rumsfläktar). Det är ett fritt online-verktyg sedan 2013 och uppdateras regelbundet med förbättringar och för att inkludera godkända ändringar av ASHRAE 55-standarderna.

Designvetenskap i Lund har också utvecklat en tjänst för att beräkna PMV och PPD. Den nyligen utvecklade appen för smartphone är ett personligt verktyg som kan användas för att förutsäga termisk inomhuskomfort och förväntad procentandel missnöjd (PPD) baserat på rådande utomhusväderförhållanden, fönster- och dörröppning, termostatinställning etc. ClimApp integrerar lokal väderprognos med flera termiska modeller för människor och individuella faktorer. Den fungerar både för utomhus- och inomhusmiljöer. Inomhusmodulen bör förbättras ytterligare eftersom inomhusluftens temperatur påverkas av många byggnadsfaktorer (Aguilera et.al. 2019, Kingma et.al. 2021). ClimApp ger användare möjlighet att mata in uppmätt inomhuslufttemperatur, luftfuktighet, aktivitet och kläders isolationsnivå för en individanpassad bedömning av den termiska komforten inomhus. (Appen är allmänt tillgänglig på AppStore och Google Play).

## **5.4 Data för analys och bedömning av termiskt klimat**

### **5.4.1 Framtida väderscenarion (temperatur, fukt, sol, vind, temperaturdifferens, möjlighet till frikyla)**

För att kunna förutsäga risken för övertemperaturen inomhus behöver man känna till vädret utomhus. De parametrar man vanligtvis tar hänsyn till är utomhustemperatur, direkt och diffus solinstrålning, vindriktning, vindhastighet, luftfuktighet och molnighet. Den viktigaste parametern är utomhustemperaturen men även sol och vind kan ha mycket stor inverkan på inneklimatet. Ibland används även molnighet men andra parametrar som t.ex. nederbörd används inte trots att det skulle kunna vara relevant.

Vädret mäts sedan lång tid vid cirka 550 väderstationer i Sverige och sedan några år tillbaka är merparten av dessa mätningar gratis tillgängliga via SMHI och andra källor. Sol mäts bara på ett fåtal platser och av den anledningen kompletteras väderstationernas mätdata med satellitdata eller syntetiskt framtagen solinstrålning. I många fall mäts bara global solinstrålning och direkt solinstrålning bestäms utifrån bl.a. molnighet och solhöjd.

Vid simuleringar används vanligtvis timvärden vilka representerar medelvärden av antingen föregående timma eller en halvtimma före och efter angiven tidpunkt. För temperatur är detta tillräckligt men för sol behövs ofta en högre noggrannhet vilket innebär att värden interpoleras. Vind är speciellt besvärligt att beskriva eftersom t.ex. utvändiga solskydd påverkas av byvindar och dessa redovisas ej som timvärden. Även molnighet och vindriktning kan variera kraftigt under en timma men detta har relativt liten inverkan på inomhustemperaturen i byggnader.

Det finns en mängd olika sätt att beskriva vädret i samband med simuleringar av rumsklimat vilka är intimt sammankopplade med olika indikatorer och simuleringmetoder. De vanligaste är följande:

1. Simulering av en enstaka dimensionerande representativ dag vid konstanta förutsättningar. Detta är den metod som framför allt används för att simulera inomhustemperatur vintertid och det finns t.o.m. en metod beskriven i BBR 6:412 om hur utomhustemperaturen (DVUT) ska bestämmas.
2. Simulering av en enstaka dimensionerande representativ dag vid dynamiska förutsättningar. Denna metod är populär och har en hel del för- och nackdelar. Fördelen är att den är enkel att definiera och eftersom det endast är en dag är simuleringstiden kort. Nackdelen är att den har svårt att hantera kombinationer av maximal utetemperatur och solinstrålning då dessa sällan sammanfaller. Exempelvis är solinstrålningen högre på våren än sommaren i rum orienterade mot söder. Ett annat problem är att långa perioder av uppmätt data måste

sammanfattas till ett representativt dygn vilket dessutom innebär att denna metod inte kan svara på hur ofta eller hur länge övertemperatur kan uppträda. Ytterligare en svaghet med denna metod är att de representativa rummen föregås av beräkning för ett antal identiska dygn för att säkerställa temperaturen i byggnadsstommen och rumstemperaturen vid dygnets början vilket i praktiken innebär en oändlig värmebölja.

3. Simulering av en enstaka dimensionerande representativ dag varje månad vid dynamiska förutsättningar. Denna metod är mycket lik föregående men i stället för en representativ dag har man en per månad och kan därmed undersöka kombinationer av solinstrålning, utetemperatur och andra parametrar som internlast, vind och luftfuktighet. Nackdelen är att det är långt ifrån trivialt att bestämma dessa dygn och att data saknas för många orter i Sverige.
4. Simulering av en längre period vid dynamiska förutsättningar. Denna metod ökar i popularitet i samband med att väderdata blir mer lättillgänglig och att datorkraften ökar vilket tillåter längre och mer detaljerade simuleringar. Hur lång perioden är varierar men är oftast minst en månad och sällan längre än 30 år. Den stora utmaningen är vilket väder som ska användas under denna period och det finns flera alternativ som beskrivs i följande avsnitt.
5. Simulering vid längre syntetiska perioder. Dessa är ganska ovanliga men var mer populära förr då simuleringstid var en utmaning. Ett exempel är Byggnadsstyrelsens P25-krav.

De väderfiler som vanligtvis används beskrivs i avsnitt 5.4.2–5.4.4.

#### **5.4.2 Dimensioneringsår - Design Reference Year (DRY)**

Design Reference Year (DRY) är en artificiell väderfil som är avsedd för olika typer av dimensionering, t.ex. värmesystem, kyla och risken för övertemperatur. De innehåller oftast 8760 timmar (ett år) och är framtagna utifrån historiska data. Hur dessa filer är framtagna varierar kraftigt beroende på vem som tagit fram dem och i de flesta fall är metoden inte speciellt väldokumenterad eller reproducerbar. Sådana filer används bl.a. i Danmark och England.

Ett problem med denna typ av filer är att det oftast inte framgår för vilket ändamål filerna är framtagna och troligtvis är det olämpligt att använda samma filer för uppvärmning, kylning, övertemperatur, dagsljusanalyser och normaliserad energianvändning. Representerar filen t.ex. ett medelvärde innebär detta att det kommer bli varmare hälften av alla år.

#### **5.4.3 Normalår**

Väderfiler för normalår har stora likheter med föregående dimensioneringsår men är uttryckligen avsedda för att vara normala, inte dimensionerande. Ett vanligt ändamål är energiberäkning vid projektering av byggnader för normalt brukande enligt BFS 2017:6 (BEN 2) samt vid normalårskorrigerad uppmätt energianvändning men förvånansvärt nog sägs ingenting om hur dessa normalår ska bestämmas. Vanligtvis används de filer som SVEBY med hjälp av SMHI tagit fram.

#### **5.4.4 Verkliga år**

Väderfiler för verkliga år innehåller verkligt uppmätt och syntetiskt framtagna väderdata. För att kunna använda dessa filer för att dimensionera eller bestämma normaliserad energianvändning krävs flera års data, ofta mellan 10 och 30 år. Den stora fördelen med denna typ av väderfiler är att man slipper de problem som uppstår när man aggregerar

historiska data till ett enstaka år. Man kan även göra fler typer av kvantitativa studier som t.ex. avgöra hur länge olika fenomen kommer uppstå, t.ex. antal sammanhängande timmar med temperaturer över 20 grader inomhus. Svagheten med denna typ av väderfiler är att simuleringstiden blir längre än för ett enstaka år och att man fortfarande inte kan se fenomen som inte ryms i den valda datafilen.

#### 5.4.5 Väderfiler för framtiden

För att designa nya byggnader för framtida klimat krävs en uppfattning om vädret. Att bestämma dessa väderfiler är dock inte trivialt då det kommer ha stor inverkan på vilka tekniska lösningar som är att föredra. Det räcker heller inte med att bara parallellförskjuta utetemperaturen utan hänsyn måste tas till framförallt följande:

- Vilket klimatscenario som kan antas inträffa?
- Hur länge byggnaden ska klara en lastökning via klimat innan den byggs om?
- När kan värmeböljor tänkas uppträda under året, då andra parametrar som påverkar inomhustemperaturen kan variera kraftigt under året, t.ex. solinstrålning och internlast?
- Hur långa värmeböljor kan tänkas vara?
- Hur temperaturen varierar under dygnet?
- Hur utomhustemperaturen varierar med andra parametrar som vindhastighet (möjligheten till vädring), fukt (möjligheten till kyla utan kondensation) m.m.?
- Hur andra parametrar som vind, fukt, molnighet och sol kommer förändras?
- Hur lokala värmeöeffekter kan ge tuffare klimat än generella klimatfiler? Särskilt i stadsmiljö som planeras att förtätas över tid.

## 6 Komfortkylning

I lokalbyggnader tillförs mycket värme genom solinstrålning, belysning, kontorsapparater, brukare etc. När värmestillskottet är större än värmeförlusterna uppstår övertemperaturer inomhus vilket kan inträffa även när det är kallt ute. För att hålla temperaturen på komfortnivå installeras system för att aktivt föra bort överskottsvärmen, så kallad "komfortkyla". Det är idag inte vanligt med komfortkyla i bostadshus.

### 6.1 Kylningsprinciper


Vid analys av vilket system som ska väljas utgår man från dimensionerande kylbehov. Byggnader och rum med värmeöverskott kyls antingen med

- luftburen (med ventilationen) kyla eller
- vattenburen kyla.

#### Luftburen kyla

Vid måttligt kylbehov kan ventilationsflödet som grundar sig på att hålla luften ren utnyttjas genom att vid behov sänka tilluftstemperaturen. Detta gäller vid CAV-system, eller konstantflödessystem (eng. *Constant Air Volume*) och kräver att det finns ett luftkylningsbatteri i tilluftsaggregatet. Kylbatteriet aktiveras när utetemperaturen (eller förkyld uteluft) är högre än erforderlig tilluftstemperatur.

Temperaturen i kylbatteriet i aggregatet begränsas inte av risken för kondens. Kylning med ett CAV-system begränsas av att alltför kall tilluft inte kan tillföras på grund av risken för drag. I figur 6.1 visas kyleffekt vid olika temperaturdifferenser mellan till- och frånluft.

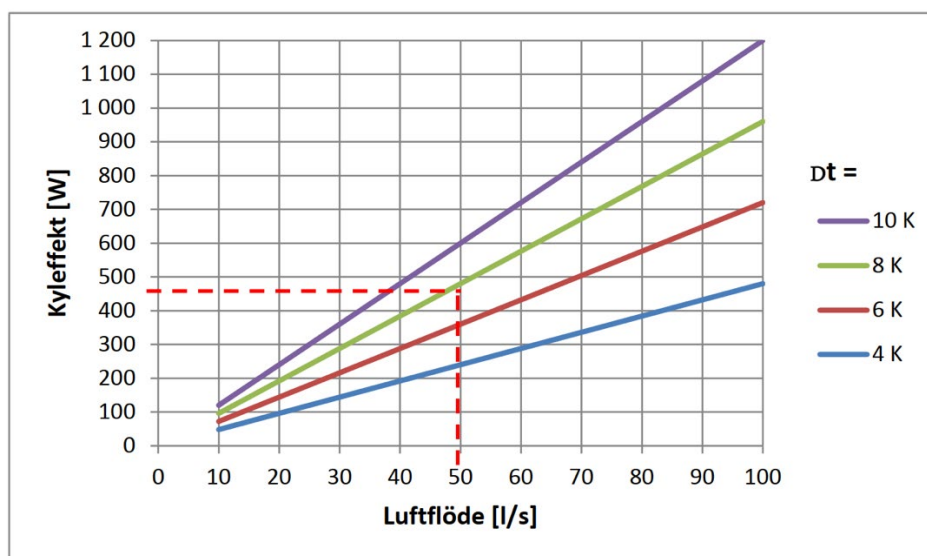

Figur 6.1 Luftens kyleffekt vid olika temperaturdifferenser mellan till- och frånluft. Om frånluftstemperaturen är 24 °C, tilluftstemperaturen 16 °C och luftflödet 50 l/s så är luftens kyleffekt 480 W. (Källa: Lindinvent 2021)

Vid större kylbehov kan ventilationssystemet dimensioneras för ett större ventilationsflöde. För att inte överventilera rummen när kylbehovet är litet, t.ex. när solen inte lyser, behöver ventilationsflödet kunna regleras ner i respektive rum. Systemet kallas VAV-system eller DCV-system (eng. *Variable air Volume* respektive *Demand Controlled Ventilation*) som innebär ventilationssystem med behovsstyrt luftflöde. Även dessa system har sina begränsningar. Kombinationen stort ventilationsflöde och låg tilluftstemperatur



ökar risken för klagomål på drag. Systemen använder luftkylningsbatteri i tilluftsaggregatet. Kylbatteriet aktiveras när utetemperaturen (eller förkyld uteluft) är högre än önskad tilluftstemperatur.

CAV-systemet dimensioneras normalt för att hålla luften (hygienventilation) ren medan VAV-systemet oftast också dimensioneras för komfortkyllning. VAV-system är därför mer utrymmeskrävande än ett CAV-system. Fläktrummen tar större plats, kanalerna är större och kanalkorsningar kräver planering.

### **Vattenburen kyla**

Vid stora kylbehov är det nödvändigt med ett vattenburet komfortkylsystem som dimensioneras för att kyla kompletterat med ett CAV-system som dimensioneras för att hålla luften ren för föroreningar. I rummen finns kylbafflar eller kylpaneler som i varierande grad kyler med strålning och egenkonvektion. I vissa fall ansluts ett kylbatteri till tilluftsdonet i rummet så att ventilationsluften bär ut kylan, det sker i så kallade fönsterapparater, fasadapparater eller aktiva kylbafflar. Det cirkulerande kylvattnet kyler antingen av kylmaskin eller av fjärrkyla. Vattentemperaturerna i rumsplacerade kylbatterier, kylbafflar eller kylpaneler kan inte hålla för låg temperatur på grund av att fukten i rumsluften då kommer att kondensera.

## **6.2 Energikällor för kyla**

För att åstadkomma kylning behövs en kylkälla och energi. Den vanligaste kylkällan är frikyla som förekommer som egen lösning, eller i kombination med kylmaskin eller fjärrkyla.

### **6.2.1 Frikyla**

Begreppet frikyla används för kylning som inte kräver tillförsel av energi förutom el till pumpar och fläktar. Dessa kan utgöras av

- Nattkyla – uteluft under svalare tid på dygnet.
- Kyla från mark och berg via borrhål.
- Kyla från grundvatten eller sjövattnet.
- Spillkyla från värmepumpar i byggnaden eller grannbyggnad.

**Nattkyla** innebär att byggnaden kyls nattetid genom att den ventileras med sval uteluft. Effekten beror på byggnadsmaterialets värmetröghet och exponering av t.ex. naken betong. Det kommer att vara lite svalare i byggnaden under förmiddagen och kan innebära att installerad kyleffekt kan begränsas eller kanske till och med inte installeras.

För kylning från **mark och berg via borrhål** utnyttjas mark som kylkälla under sommaren. Vintertid hämtas värme från borrhålet antingen direkt eller via en värmepump. Sommertid hämtas kyla så långt som möjligt utan att starta värmepumpen. Begreppet benämns Geo-FTX.

Frikyla från **grundvatten**, sjöar, hav eller andra vattendrag innebär att vatten med en låg temperatur pumpas upp och kyler, via värmeväxlare, vattnet i byggnadens kylsystem.

Med **spillkyla** avses den kylenergi som kan utnyttjas på förångarsidan i en värmepump och som annars inte används.

### **6.2.2 Kylmaskin**

Kylmaskin är det vanligaste sättet för att producera kyla för komfortändamål till luftkylbatteriet i ventilationsaggregatet och till kylelement placerade i rummet.

Kompressorn i kylmaskinen drivs med el och energin som levereras på förångarsidan är det intressanta. Kylmaskinens kondensator placeras ofta på tak för att kylas med uteluft. Placering på tak behöver tänkas igenom eftersom solstrålning på mörka tak kan ge upphov till mycket varm uteluft.

### **6.2.3 Fjärrkyla**

Fjärrkyla innebär att kyla produceras centralt i en tätort och distribueras i markförlagda ledningar till respektive byggnad. Produktionen kan ske med stora kylmaskiner, antingen med eldrivna kompressorer eller som absorptionskylmaskiner med tillförd energi t.ex. från förbränningsanläggning. Finns också möjlighet att komplettera med kallt vatten från sjöar och vattendrag. Att anlägga nät för fjärrkyla är resurskrävande och används i princip endast i områden med lokalbyggnader.

## **6.3 Möjligheten till komfortkyla**

Problematiken som exemplifieras här för äldreboenden, bostäder och skolor.

### **6.3.1 Komfortkylning i äldreboenden och bostäder**

Äldreboenden och bostäder har i flera avseenden samma förutsättning. Den stora skillnaden är att det finns personal i äldreboende som innebär att även Arbetsmiljöverkets föreskrifter behöver efterföljas. Det är också vanligt med vård i hemmet som ger egna förutsättningar för t.ex. möjligheter med vädring.

De allra flesta äldreboenden och bostäder saknar system för komfortkylning. Passiva lösningar som solskydd och vädring kan minska sannolikheten för övertemperaturer men blir det tillräcklig varmt ute krävs det tekniska lösningar för komfortkylning. Vädring kan dessutom ofta vara svårt att hantera praktiskt för både personal och boende.

För de många boende innebär den praktiska lösningen portabla luftkylare (aggregat för komfortkyla). De innebär en ökad energianvändning och har några stora tekniska nackdelar. Byggnader är inte förberedda för installation av fasta aggregat för komfortkyla. De är ofta svåra eller helt omöjliga att installera så att de fungerar energieffektivt i befintliga byggnader. Nya byggnader kan därför behöva förberedas för framtida ombyggnad till komfortkyla som ett möjligt sätt att framtidssäkra byggnadsbeståndet.

### **6.3.2 Komfortkylning i skolor**

Till- och frånluftssystem är vanliga i nyare skolor och i äldre skolor förekommer en hel del frånluftssystem (Svensk ventilation 2017, 2019). De flesta skolor saknar idag komfortkylsystem. Vid utformning av skolor och deras tekniska system har man tidigare förlitat sig på vädring mellan lektionerna och kortare lektioner än vad som är vanligt idag. Numera har dock inte alla skolelever rast samtidigt vilket gör att vädring i klassrum vanligtvis inte kan användas på grund av störande ljud från skolgården.

De skolor som har till- och frånluftssystem kan teoretiskt utan alltför stora ingrepp kompletteras med komfortkyla i form av kylning av tilluften. Hygienflödena i klassrum är cirka 10 liter/sekund och person, men eftersom persontätheten (antal personer per m<sup>2</sup>) är så hög i ett klassrum finns det en begränsning i ventilationssystemets kylande förmåga i och med att alltför kall tilluft skapar drag. Det är tveksamt om det är möjligt att med enbart hygienluftflöde kyla klassrummen även med effektiva solskydd och energieffektiv belysning.

Frånluftsventilerade skolor har samma problem att vädra som till- och frånluftsventilerade med tanke på ljud från skolgården. Dessutom saknas möjligheten att

kyla tilluften eftersom den tas in via uteluftsventiler direkt i klassrummet. Uteluften kan till och med värmas av fasaden beroende på placering av uteluftsventiler.

Oavsett ventilationssystem (gäller inte skolor med självdragsventilation) kan nattkyla utnyttjas. Det innebär att ventilationen är igång nattetid tills en viss nedkylning uppnås. Effekten av nattkyla löser inte hela problemet med övertemperaturer men kan vara en bit på vägen.

I vissa skolor kyls tilluften redan idag och troligtvis kommer det att bli vanligare (Ylmén et.al. 2021) för att möta framtida förväntad klimatutveckling. En stor utmaning blir att producera och tillföra denna kyla på ett energieffektivt sätt. Konverteras befintliga ventilationssystem till behovsstyrda system med kyld tilluft måste framför allt ventilationsaggregat anpassas, ventilationskanaler isoleras och de behöver dessutom kompletteras med styrsystem för behovsstyrning.

### 6.3.3 Passiv kyla genom vädring

Ur energi- och miljösynpunkt bör i första hand så kallade passiva åtgärder, vilka inte behöver tillföras energi i driftskedet, vidtas. Ett sätt att passivt kyla ner är att öppna fönstren och ersätta den varma rumsluften med svalare utomhusluft.

En handberäkningsmetod som kan användas för att överslagsmässigt bestämma vädringstiden för att byta ut större delen av rummets luftvolym redovisas i (Nordquist 1999a). Denna kan användas i alla typer av byggnader. Endast fönster- och rumsmått behöver vara kända. En mer omfattande beskrivning av teorin ges i (Nordquist 1998, 2002). Handfasta råd om effektiv vädring redovisas i (Nordquist 1999b). Eventuella föroreningar i utomhusmiljön får beaktas. Om fönstren är placerade nära en mycket trafikerad gata bör man exempelvis undvika att öppna i rusningstid.

Flera andra parametrar påverkar också kyleffekten bland annat byggnadens termiska massa. En datorsimulering som tidigare nämnts kan även genomföras för att undersöka ett lämpligt vädringsscenario för en specifik byggnad.

## 6.4 Möjliga lösningar för att öka kylningskapaciteten

Här redovisas några idéer för att öka möjligheten till kylning i byggnader, både i befintliga byggnader och som förberedelse för nya klimatsäkrade byggnader. Idéer som behöver utredas vidare.

**Utnyttja golvvärmesystem** för komfortkylning. Fördelen är att det går att distribuera betydligt mer kyla än via tilluften. Naturligtvis är denna lösning begränsad till de byggnader som har befintliga golvvärmesystem med det är en relativt vanligt förekommande uppvärmningsform, i alla fall i nyare flerbostadshus. Framledningstemperaturen begränsas av fuktrisker, men även om till exempel vattnet från borrhålen inte är speciellt kallt kommer fortfarande betydande kyleffekter kunna erhållas tack vare de stora överföringsytorna, framför allt i golv men även i tak.

**Utnyttja radiatorsystem** för komfortkylning. Detta är ett sätt som skulle kunna användas för att distribuera kyla. Risker som behöver utredas är kylningskapacitet, risk för kondens, avsaknad av isolering på många ledningar och att befintliga styrventiler är avsedda för varmt vatten, inte kallt (de stänger när det är för varmt).

Installera **fläktkonvektor (“hotellapparat”)**. Detta kan vara en lösning på problemet med övertemperatur i bostäder och äldreboenden, speciellt i befintliga byggnader. Fläktkonvektor är en enhet som är vanlig i hotell. Tilluft tillförs tillsammans med ett

kylbatteri och en cirkulationsfläkt vilket säkerställer ett luftflöde genom kylbatteriet som är många gånger större än tilluftsflödet. Apparaten kan även användas utan tilluft och placeras t.ex. i bostadens hall. I en befintlig byggnad måste kylledningar dras fram till varje fläktkonvektor och kondensledningar dras till avlopp. Dessa ledningar är dock inte speciellt stora, även om de måste isoleras. I många fall behövs en inbyggnad i trapphus.

**Minska kylbehovet i stället!** Både vid nyproduktion och i befintliga byggnader finns stora möjligheter att minska kylbehovet, till och med så mycket att det kanske inte ens behövs ett separat system för komfortkyla. Den effektivaste åtgärden är att begränsa solinstrålningen med antingen solskyddsglas eller solavskärmning. Ju längre ut solskyddet placeras desto effektivare blir det. Vid nyproduktion kan också storlek, placering och orientering på fönster analyseras.

## **6.5 Komfortkyla – fukt och robusthet**

Det finns även en risk för kondensutfällning i rummen om köldmediet är för kallt. Denna risk ökar om luftmassan är fuktig. Därigenom minskar också möjligheten att tillföra kyla.

Det är viktigt att planera för en robusthet också. Vad händer med den termiska komforten vid t.ex. strömavbrott. Det är då viktigt att kunna öppna fönstren även i moderna byggnader med FTX-ventilation för att både kunna sänka temperaturen och skapa en luftomsättning i lokalen.

## 7 Mätning och utvärdering av upplevt termiskt klimat

Termisk komfort är det sinnestillstånd som uttrycker tillfredsställelse (belåtenhet) med det termiska klimatet (Fanger 1970, SS-EN ISO 7730:2006, ASHRAE 55-2020, Parsons 2014). Termisk komfort påverkas inte bara av termiska miljöfaktorer, men också av personliga faktorer och beteende (se genomgång i kapitel 2.2). I samma miljö kan termisk komfort upplevas olika av olika personer på grund av individuella fysiologiska och psykologiska skillnader.

### 7.1 Mätning av omgivningsrelaterade parametrar

#### 7.1.1 Mätning av lufttemperatur

Lufttemperaturen är luftens temperatur i omgivningen och har betydelse för det konvektiva värmeutbytet mellan kroppen och omgivningen. Vid mätning ska temperaturgivaren skyddas mot strålning, t.ex. solstrålning (SS-EN ISO 7726:1998). Ett forcerat luftflöde runt sensorn ökar noggrannheten. När en temperaturgivare utsätts för värmestrålning, t.ex. strålning från solen eller en värmekälla, och när den omgivande luften runt sensorn inte är ventilerad, blir den uppmätta temperaturen inte korrekt.

#### 7.1.2 Mätning av lufthastighet

Lufthastighet är hastigheten på strömmande luft och bör mätas med en riktningsoberoende givare. Medelvärdet av en 3-minuters mätning används (SS-EN ISO 7726:1998). Lufthastigheten ökar konvektionen och svettavdunstningen från kroppen genom att blåsa bort varm och fuktig luft nära kroppen (Kuklane & Gao 2017).

#### 7.1.3 Mätning av luftfuktighet

Luftfuktighet kan uttryckas som absolut fuktighet eller relativ fuktighet. Absolut fuktighet är vattenångstrycket i luften. Det allmänt använda begreppet relativa luftfuktigheten (RF) uttrycks i procent som den relativa mängden vattenånga som luft vid en viss temperatur innehåller i förhållande till maximalt möjliga vid denna temperatur (mättnad). Luftfuktigheten kan mätas med olika typer av sensorer. Luftfuktighetens påverkan på termisk känsla är liten vid måttliga temperaturer nära komfort (SS-EN ISO 7730:2006). Men betydelsen ökar när lufttemperaturen stiger. Högt vattenångstryck i luften minskar avsevärt värmeförlusten genom svettning från kroppen och ökar värmestressen i varma miljöer och under värmeböljor.


#### 7.1.4 Mätning av strålningstemperatur

Medelstrålningstemperaturen beror på omgivande ytors temperatur. Det definierar omfattningen av möjligt strålning värmeutbyte mellan kroppen och miljön. För att mäta och beräkna den korrekt för en viss plats i ett rum måste temperaturerna på alla omgivande ytor mätas och vägas för visningsvinkel i förhållande till platsen (SS-EN ISO 7726:1998). En förenklad metod är att använda en standard mattsvart globtermometer som korrigerar för lufttemperatur och lufthastighet (Parsons 2014). När solen skiner genom stora fönster under sommaren kan medelstrålningstemperaturen inomhus vara mycket högre än lufttemperaturen, vilket avsevärt kan minska värmeförlusten från kroppen och ökar PMV (predicted mean vote) och värmekänsla.

## 7.2 Instrument för mätning

Detaljerad mätning av termiskt klimat inomhus kräver standardiserade instrument. Instrument och regler för mätning av fysiska mängder i termiska miljöer anges i SS-EN ISO 7726:1998. Mät höjderna för sittande och stående positioner är 0,6 m respektive 1,1 m över golvet, vilket ungefär motsvarar en persons magnivå. Sensorerna ska vara minst 0,6 m från väggen.

Olika typer av sensorer och instrument finns tillgängliga. De som uppfyller kraven enligt standarden SS-EN ISO 7726:1998 bör användas för analys av termiskt klimat inomhus. Figur 7.1 visar de sensorer och moduler som används med Innova thermal comfort data logger 1221.

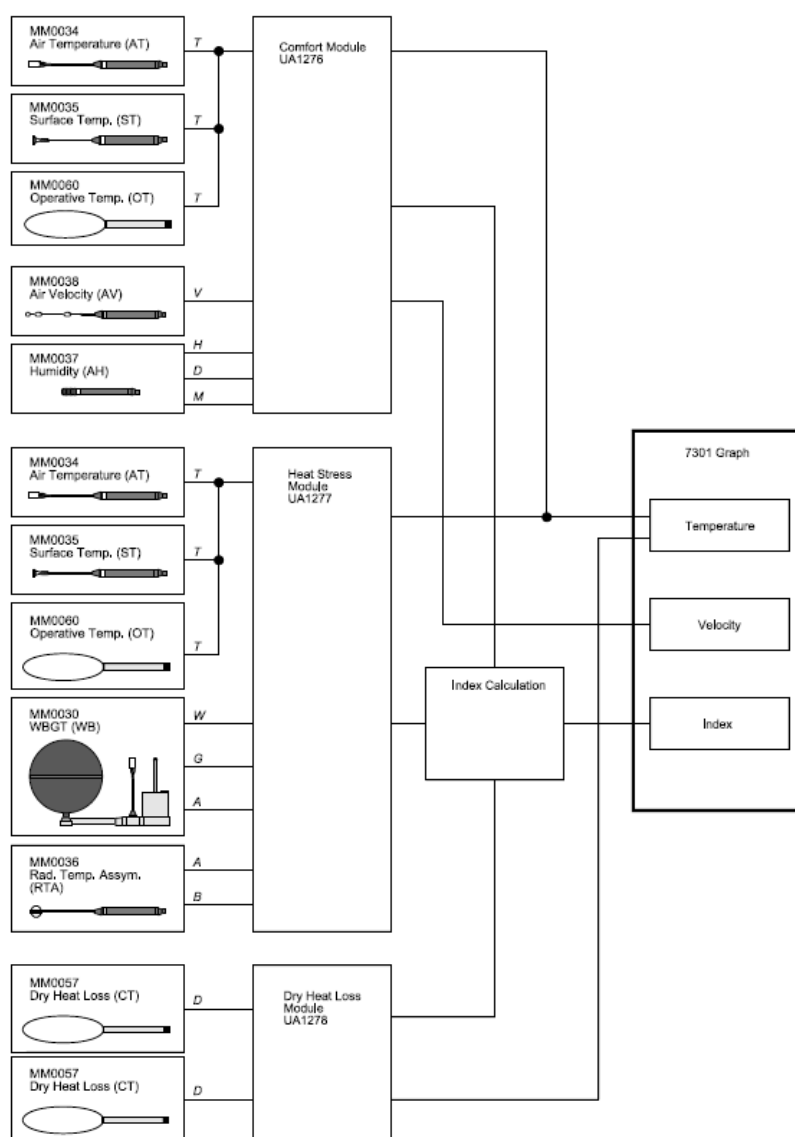

Figur 7.1 Sensorer och moduler som används med Innova thermal comfort data logger 1221. (Källa: LumaSense Technologies A/S 2007)

Figur 7.2 visar en fältmätning av termisk komfort inomhus med Innova datalogger och sensorer. Swema-utrustning för mätning av termisk komfort i normala termiska miljöer uppfyller också standarderna ISO 7726 och ISO 7730, för att mäta fyra av de sex grundläggande variablerna, dvs. lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet och medelstrålningstemperatur (figur 7.3).



Figur 7.2 En fältmätning av termisk komfort inomhus med Innova datalogger och sensorer. (Foto: Chuansi Gao)



Figur 7.3 Swema-utrustning för mätning av termisk komfort inklusive mätningar av lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet och svart globtermometer (som kan användas för att uppskatta medelstrålningstemperatur). (Källa: Swema 2022)

Förutom de fyra termiska klimatfaktorer som nämns ovan och som måste mätas för övergripande termisk komfortbedömning, mäts följande fyra termiska faktorer också och används för att utvärdera lokalt termiskt obehag som orsakas av strålningstemperaturasymmetri, av varma eller kalla golv, genom ojämn lufttemperaturfördelning vid olika höjder och lufthastighet i heterogena miljöer (SS-EN ISO 7730:2006):

- Plan strålningstemperatur
- Yttemperatur
- Vertikal lufttemperaturskillnad
- Drag.

### 7.3 Bedömning av termiskt klimat och termisk komfort

Upplevelsen av klimatet beror på flera faktorer i en komplicerad samverkan och kräver flera parametrar för att kunna bedömas. Det finns dock flera metoder, så kallade termiska klimatindex att använda för att beskriva det termiska klimatet. Det mest använda är PMV- och PPD-index (eng. Predicted Mean Vote, Predicted Percentage of Dissatisfied)

som utvecklades av den danske professorn Ole P Fanger (Fanger 1970) på basis av en mängd experiment. Indexen baseras på kroppens värmebalans och en komfortekvation som används för att ta reda på vilka kombinationer av parametrar som förväntas komma att upplevas som termiskt neutralt av de flesta (dvs. när så få som möjligt är missnöjda).

### 7.3.1 Bedömning av termisk komfort med PMV- och PPD-index


Den internationella standarden SS-EN ISO 7730:2006 definierar metoder för förutsägelse och analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort. Den upplevda termiska komforten påverkas av de fyra termiska klimatfaktorerna, kläder, fysisk aktivitetsnivå och andra personliga faktorer (se även avsnitt 2.2.1). PPD-indexet bestäms utifrån ett medelvärde av hur personerna i en grupp upplever det termiska klimatet på en PMV-skala (Predicted Mean Vote). Skalan har 7 steg, från +3 till -3, från för varmt till för kallt, se tabell 7.1.

Tabell 7.1 PMV-skala för skattning av temperaturupplevelse.

PMV-index	Upplevelse
+3	För varmt
+2	Varmt
+1	Något varmt
0	Neutralt (lagom)
-1	Något kallt
-2	Kallt
-3	För kallt

PPD-indexet är en funktion av PMV-värdet och visar på statistisk bas hur många i en större grupp som förväntas vara missnöjda med ett visst termiskt klimat vid en viss kombination av lufttemperatur, lufthastighet, rumsytornas strålningstemperatur, luftfuktighet, klädsel och aktivitet. Denna andel kan enligt undersökningar inte vara mindre än 5 % i en grupp av människor även vid ett optimalt termiskt klimat eftersom människan har olika uppfattning av god komfort. Ett rum som upplevs som för varmt av en person kan upplevas som lagom av en annan, skillnaden är dock inte större än att de flesta kan vara nöjda med ett rumsklimat. När PMV-indexet är fastställt kan ett PPD-index avläsas i figur 7.4 eller beräknas (SS-EN ISO 7730:2006). PPD-index används för att klassificera och ställa krav på det termiska klimatet, t.ex. att PPD <20 %, 15 % eller 10 %.




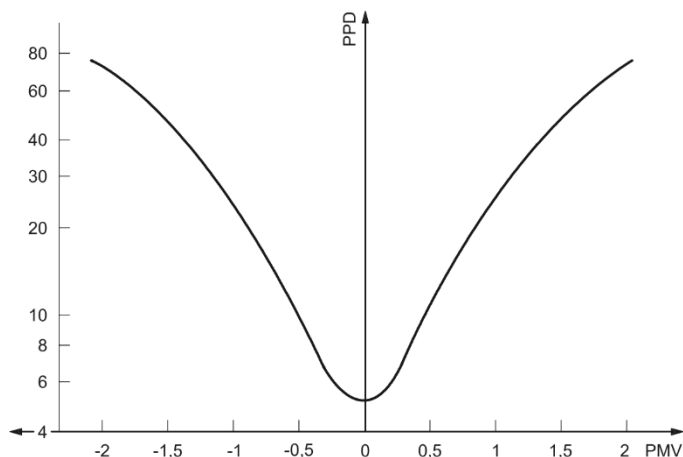

Figur 7.4 Samband mellan PPD (predicted percentage of dissatisfied) och PMV (predicted mean vote). (Källa: SS-EN ISO 7730:2006)

### 7.3.2 Bedömning av optimal operativ temperatur

Det kan också vara aktuellt att bedöma den optimala operativa temperaturen. Med diagram som i figur 7.5 visas hur optimal operativ temperatur vid  $PMV = 0$  varierar med aktivitet och klädsel. Skuggningen visar variationen av  $PMV \pm 0,5$ . Diagrammet visar att det accepterade temperaturintervallet är snävt vid låg aktivitet och lätt beklädnad och brett vid hög aktivitet och kraftig beklädnad. Den operativa temperaturen ska hållas inom eller mellan de skuggade intervallen för att uppnå  $PPD < 10\%$ . Motsvarande diagram finns för  $PPD < 20\%$  etc.

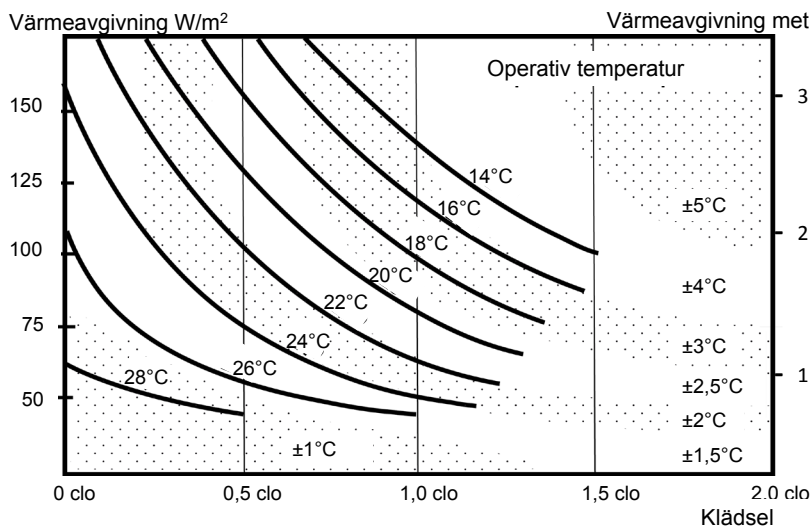


Figur 7.5 Samband mellan optimal operativ temperatur, aktivitet och beklädnad. Diagrammet avser  $PPD < 10\%$  vid lufthastighet  $< 0,1$  m/s och RF 50 %. (Källa: SS-EN ISO 7730:2006)

### 7.3.3 Exempel på bedömning och förutsägelse av termisk komfort

PMV kräver omfattande mätningar av flera termiska klimatfaktorer, kroppsmetabolisk omsättning och klädernas isolerförmåga för att förutsäga medelvärdet av omdömen från en stor grupp människor baserat på hela kroppens värmebalans.

I det nyligen avslutade PEIRE-projektet användes standardinstrument för att mäta inomhusklimatet (<https://www.peire.lth.se/>). PMV index mättes och beräknades med

Thermal Comfort Data Logger - INNOVA 1221 (figur 7.6) i enlighet med ISO 7730 baserat på kombinerade mätningar av termiska klimatfaktorer inomhus. Klädsel bedömdes vara 0,80 clo (0,124 m<sup>2</sup> \*K/ W) som är typiska inomhuskläder. Kroppens metaboliska energiomsättning fastställdes till 1,2 MET (69,8 W/m<sup>2</sup>) motsvarande vilonivån av energiomsättning (SS-EN ISO 8996:2021). PMV förutsäger ett numeriskt värde för genomsnittliga subjektiva omdömen på den upplevda termiska komforten som härrör från uppmätta termiska variabler och kroppens värmebalans.

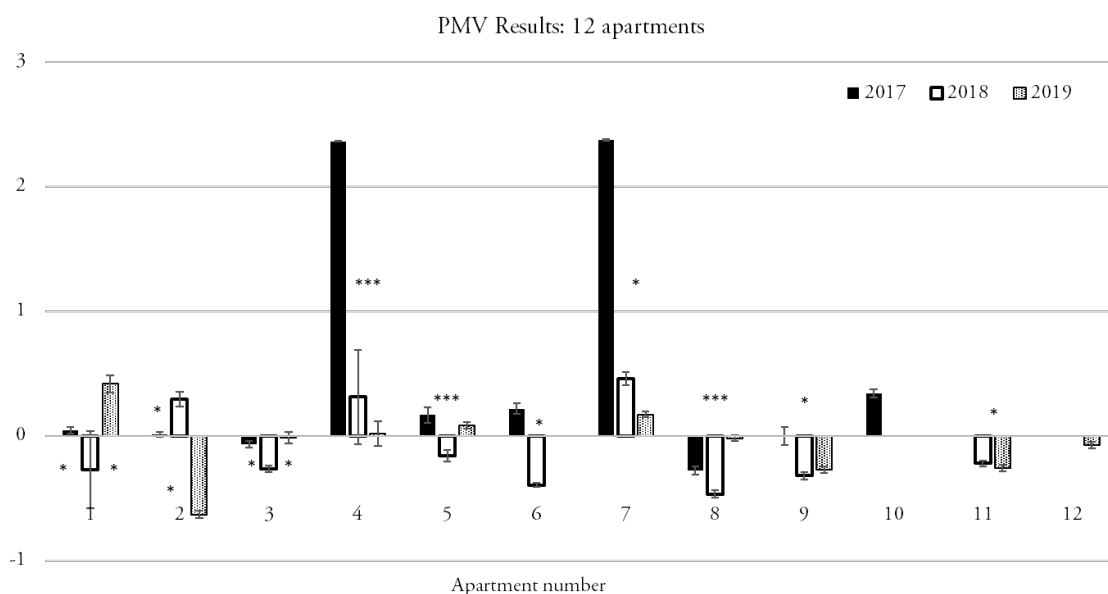

Figur 7.6 Beräknade PMV-index (medelvärde och standardavvikelse) för alla mätsessioner för 12 lägenheter under tre vintersäsonger (från PEIRE-projektet). Y-axel: temperaturupplevelse enligt PMV-skala (-3 mycket kallt, -2 kallt, -1 något kallt, 0 varken varmt eller kallt, 1 något varmt, 2 varmt, 3 mycket varmt).  
\* = statistiskt signifikant skillnad mellan 2017 och 2018 ( $p < 0,05$ )

När de sex grundläggande faktorerna mäts eller uppskattas kan webbaserade verktyg användas för att utvärdera termisk komfort. Se mer i kapitel 5.3.

## 8 Regelverk (samt kontroller) för termisk komfort

### 8.1 Allmänt om regler och lagar

Det finns en rad olika lagar och regler som är bindande för alla i Sverige. Vanligtvis delas dessa in i fyra olika kategorier, grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter. Med ett samlingsnamn kallas de för författningar.

Vissa områden påverkas även av överstatliga organisationer. EU utfärdar bland annat direktiv för att harmonisera medlemsländernas lagstiftning. Därefter överlämnar EU till respektive medlemsland att bestämma formerna och tillvägagångssätten för att implementera direktiven i respektive lands lagstiftning.

Tabell 8.1 Styrande dokument för byggprojekt (Källa: Byggföretagen 2020)

Organisation		Ansvarar för	Exempel på styrdokument
Internationell nivå/ Europainivå	FN, IPPC, EU, WHO	Förordningar, direktiv, beslut, yttranden, rekommendationer.	Direktiv om: byggprodukter, byggnaders energi- och energiprestanda, miljökonsekvensbeskrivning
Nationell nivå	Riksdag	Grundlagar Lagar	Plan- och bygglagen (PBL), Lag om energideklaration, arbetsmiljölagen, miljöbalken (MB) m.fl.
	Regering	Förordningar	Plan- och byggförordning, förordning om tekniska egenskaper på byggnadsverk
	Myndigheter: t.ex. Boverket Arbetsmiljöverket Folkhälso- myndigheten	Föreskrifter och regler Rekommendationer	BBR Boverkets byggregler EKS Svensk tillämpning av Eurocode
Regional nivå	Länsstyrelser	Samordning mellan kommuner och region	Planeringsunderlag Prövning av PBL och MB
Lokal nivå	Kommuner	Översikts- och detaljplanering	Översiktsplan, Detaljplan
Beställare/ fastighetsägare	Bostadsbolag Privatpersoner	Bygghandlingar, Finansiering, Miljöhandlingar	Ritningar, Byggnadsbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Byggarbetsmiljösamordning
Utförare	Byggföretag	Byggproduktionen	Kalkyl, budget, produktionstidplan, arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan), Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA- plan)
Leverantörer	Material- och system- leverantörer	Byggprodukter och systemlösningar	Montageanvisningar, Drift och skötselinstruktioner.
Bransch- eller intresse- organisation	SGBC m.fl.	Verifiering av branschens vedertagna krav inom olika delar av en byggnad	Certifiering av installatörer och underentreprenörer - ByggaE, ByggaL, Leed, Breeam-se, Svanen, miljöbyggnad i drift...
Den boende	Kund	Boendevanor, Egna önskemål	Önskemål om god inomhusmiljö. Specifika användningsförutsättningar

Lagar, förordningar och föreskrifter är alltid tvingande. Allmänna råd som följer med föreskrifter ska vägleda och ibland visa på goda exempel. De allmänna råden och rekommendationer är förtydligande för hur de olika regelverken ska tolkas. När allmänna

råd förekommer i t.ex. Boverkets byggregler blir dessa ofta nivåsättande vid myndighetsgranskningen, t.ex. vid bygglovsgivning och startbesked. Vägledningar och handböcker, tillsynsvägledning med mera är mer av karaktären bakgrundsbeskrivningar på ett mer allmänt sätt där det även kan finnas referenser till bakomliggande forskning etcetera.

I tabell 8.2 sammanställs några regler och råd avseende fuktsäkerhet i anslutning till plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor.

Tabell 8.2 Några regler och råd byggnader och termisk komfort

Lagstiftning					
	Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)	Miljöbalken (1998:808)	Arbetsmiljölagen (1977:1160)	Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	
<b>Ansvarig myndighet</b>	Boverket	Folkhälso-myndigheten/ Socialstyrelsen	Arbetsmiljöverket	Miljö-departementet	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
<b>Lokal/ regional tillsyns- myndighet</b>	Kommunal byggnadsnämnd Stadsbyggnadskontor	Kommunal miljönämnd Miljöförvaltning	Regionala arbetsmiljö-inspektionen		
<b>När och var?</b>	Nybyggnad, till- och ombyggnad	Bostäder och lokaler för allmänna ändamål*	Arbetsplatser och skolor, ej förskolor med avseende på barnen		
<b>Föreskrifter</b>	Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd - BBR 29, (BFS 2011:6) med ändringar till och med BFS 2020:4		Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsplatsens utformning, (AFS 2020:1)		
<b>Allmänna råd</b>	Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd. BBR 29, (BFS 2011:6) med ändringar till och med BFS 2020:4	Folkhälso-myndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (Folkhälso-myndigheten 2014:17)	Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsplatsens utformning, (AFS 2020:1)		Händelsescenario värmebölja (rapport från MSB)

\*) Till lokaler för allmänna ändamål räknas bland annat samlingslokaler och lokaler för vård, undervisning och hygienisk behandling, idrottsanläggningar, badanläggningar, hotell och liknande men även köpcentrum såsom exempelvis gallerior.

Grunden i myndighetstillsyn i Sverige regleras till stor del i förvaltningslagen.

Genom de flesta regelverk sätts minimikrav som inte får underskridas. Minimikraven är satta för att inte ohälsa eller skador ska riskera uppstå. I många fall missuppfattas minimikraven som ”önskvärda” värden. Det finns flera exempel på att när minimikrav från flera regelsystem och föreskrifter kombineras uppstår oönskade komplikationer. I praktiken är det ofta sammansatta krav (på exempelvis bättre komfort) som styr den nödvändiga nivån.

### 8.1.1 Bygglagstiftning

Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Enligt plan- och byggförordningen, PBF, ska byggnadsverk vara projekterade och

utförda på ett sådant sätt att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa. Dessa krav preciseras i Boverkets byggregler, BBR när det gäller termiskt klimat och termisk komfort i kapitel 6:4.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anger att en bostad ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, m.m.:

### **Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa**

33 § I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

- 1 ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
- 2 ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
- 3 medge tillräckligt dagsljus,
- 4 hållas tillfredsställande uppvärmd,
- 5 ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
- 6 ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

För utomhusluftens kvalitet, det vill säga den som tillförs en byggnad, finns flera regelverk som sammanflätas. Plan- och bygglagen hänvisar särskilt till miljöbalkens bestämmelser om bland annat miljökvalitetsnormer som i sin tur är kopplade till luftkvalitetsförordningen.

Reglerna är också tillämpliga när det gäller uppkomna störningar i befintlig bebyggelse. Kraven gäller byggnader i allmänhet och reglerna är tillämpliga vid såväl nyproduktion som vid ändring och renovering.

Höga temperaturer behandlas i Folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets anvisningar. Solvärmetillskott finns med i Boverkets anvisningar

## **8.2 Krav på termisk komfort i byggnader (föreskrift)**

Vid ändring, om- och nybyggnation gäller reglerna enligt plan- och bygglagen genom i huvudsak Boverkets byggregler, BBR29 (BFS 2011:09 med ändringar till och med BFS 2020:4), och regler kring ändring som inte är bygglovspliktig, VÄS 3 (BFS 2012:12 med ändringar till och med BFS 2017:4).

### **8.2.1 Miljöbalken**

Av miljöbalken (SFS 1998:808) framgår att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare, verksamhetsutövare, till denna typ av lokaler är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet och vidare vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller motverka besvär för människors hälsa.

### **8.2.2 Egenkontroll enligt miljöbalken**

Alla som bedriver en verksamhet, såsom exempelvis en fastighetsägare, ska kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Den kommunala miljönämnden är ansvarig för att bedriva tillsyn och har rätt att

kontrollera om exempelvis egenkontroller sköts som de ska. För en fastighetsägare är det exempelvis alltid bra att ha skriftliga rutiner för underhåll och egenkontroll.

### **8.2.3 Olägenhet**

Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Av förarbeten till bestämmelsen (prop. 1997/98:45) framgår att bedömningen av vad som kan anses vara en olägenhet ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något mer känsliga än vad som kan anses normalt, exempelvis allergiker och astmatiker. Innebörden av detta är att klagandens hälsotillstånd inte alltid fullt ut kan beaktas vid bedömningen av om en olägenhet föreligger. Det finns med andra ord en gräns mellan vad som kan anses vara en olägenhet och individuell ohälsa där det i det senare fallet mer är en fråga för sjukvården och inte för verksamhetsutövaren. Lite mer populärt uttryckt så kan kraven för exempelvis en bostad uttryckas som en ”normal” bostad för en ”normal” människa.

För att mer i detalj beskriva vilka kriterier som gäller för bedömning av olägenhet så har Folkhälsomyndigheten utarbetat allmänna råd. Ett exempel är Folkhälsomyndighetens (2014:17) Allmänna råd om temperatur inomhus.

Med stöd av dessa riktvärden kan den kommunala tillsynsmyndigheten både ställa krav på utredningar och som ett resultat av dessa även krav på åtgärder. Tillsynsmyndigheten har då även skyldighet att göra en rimlighetsavvägning enligt miljöbalken. Kraven får alltså inte vara orimliga att uppfylla varför en avvägning när det gäller olägenhet ofta är relationen mellan omfattning/kostnad och hälsonytta.

### **8.2.4 Tillsyn av olägenheter enligt miljöbalken**

Det är fritt för var och en som exempelvis bor i en lägenhet att göra en olägenhetsanmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten. Efter bedömning och enligt förvaltningslagen regler ska därefter den ansvarige verksamhetsutövaren kommuniceras för att ges möjlighet att åtgärda bristen/olägenheten, ofta med en tidsfrist på runt tre veckor.

## **8.3 Arbetsmiljö**

De mest grundläggande reglerna om utformning av arbetsplatser finns i arbetsmiljölagen, AML (SFS 1977:1160). Där framgår till exempel att hänsyn ska tas till människors olika psykiska och fysiska förutsättningar. Vill man förekomma så planerar man och bygger en flexibel arbetsplats som enkelt kan ändras och justeras så att den passar så många som möjligt, till exempel en person med funktionshinder. Fokus ligger även på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, dvs. vara anpassade för den verksamhet de används till.

I stort sett allt avgörs redan vid projekteringen av byggnader och anläggningar. Detaljerade regler om arbetsplatsens utformning finns i arbetsmiljöverkets föreskrift ”arbetsplatsens utformning”, AFS 2020:1, som också innehåller omfattande råd om tillämpningen av reglerna. En arbetsgivare ska redan på idéstadiet börja samverka med arbetstagare och skyddsombud om nybyggnad och förändringar. (Arbetsmiljöverket 2020)

### **Tillsyn av arbetsmiljön**

Vid brister i arbetsmiljön kan arbetstagarens skyddsombud vända sig till arbetsgivaren för

att begära sådana åtgärder eller undersökningar, arbetsmiljölagen 6 kap. § 6a. Om arbetsgivaren inte gör detta finns möjlighet för skyddsombudet att vända sig till arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kan då göra en inspektion, upprätta ett föreläggande eller utfärda ett förbud. Vid en inspektion upprättas en inspektionsrapport som inte kan överklagas varför arbetsmiljöverket som ovan beskrivit kan fatta ett beslut.

Arbetsmiljöverket bedriver också annan tillsyn än de fall som anmäls enligt ovan. Sådana inspektioner kan ske efter allvarliga olycksfall eller tillbud eller genom planerade inspektioner inom något arbetsområde.

Precis som är fallet med ärenden enligt miljöbalken kan arbetsmiljöverkets beslut överklagas. Första instans för överklagade är förvaltningsrätten och beslut härifrån kan överklagas till kammarrätten. Det finns också möjlighet att begära prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

## **8.4 Allmänt om myndighetstillsyn i Sverige**

Grunden i myndighetstillsyn i Sverige regleras till stor del i förvaltningslagen, (SFS 2017:900). Denna lagstiftning reglerar i huvudsak hur olika myndigheter ska handlägga ärenden, krav på tillgänglighet och upplysning, men även vilka regler som gäller avseende beslut och regler i och omkring överklaganden av beslut.

Genom möjligheten till överklagande i åtminstone två instanser och kraven på transparens och offentlighet och service till medborgarna får systemet betraktas som rättssäkert.

## 9 Miljömärkningar och miljöcertifieringssystem

Miljöcertifiering av byggnader är ett verktyg som används på frivillig basis för att kommunicera byggnaders miljöprestanda och för att prioritera de mest effektiva miljöåtgärderna under projekteringen. Det finns flera certifieringssystem i världen som vart och ett baseras på de miljömål som respektive ägarland brottas med. I Sverige är de vanligaste internationella systemen BREEAM och LEED. Det brittiska certifieringssystemet BREEAM har funnits i cirka 30 år och LEED ca 20 år. Även om systemen har olika ursprung används de runt om i världen. WELL Building Standard är ett globalt certifieringssystem anpassat för den svenska marknaden. WELL syftar till att förbättra hälsa och välbefinnande för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Det svenska systemet Miljöbyggnad har använts för certifiering sedan 2011 och baseras på ett egenklassningssystem Miljöklassad byggnad som utvecklades av branschföretag och ByggaBoDialogen via Boverket. I Sverige används också Svanen-märkningen som är ett certifieringssystem gemensamt för Norden.

Gemensamt för systemen är att de bedömer en byggnad på ett antal punkter. I det brittiska systemet BREEAM och det amerikanska LEED bedöms en byggnad på ett sjuttioal punkter. Ju fler miljöåtgärder som genomförs desto högre poäng får byggnaden och desto högre miljöbetyg att kommunicera. Miljöbyggnad har begränsat bedömningen till cirka 16 punkter.

Byggnadens miljöstatus på områdena energi, inomhusmiljö och material ingår i alla systemen med olika vinklingar och bedömningskriterier. BREEAM och LEED bedömer också miljöåtgärder för transporter, tomten, lokala störningar, avfall, miljöledning, vattenanvändning etc.

### Tredjepartsgranskning

Med tredjepartsgranskning menas i det här sammanhanget att beräkningar, utredningar, ritningar, beskrivningar, mätningar m.m. som granskas av en person som är oberoende till projektet som ska certifieras, dvs. en tredje part. Granskarna är utbildade och godkända av respektive ägare och förvaltare till systemen. I Sverige är det t.ex. Sweden Green Building Council (SGBC) som granskar Miljöbyggnadsprojekt och i Storbritannien har BRE Global Limited motsvarande funktion för BREEAM-projekt.

LEED, BREEAM och Svanen certifieras genom att redovisa projekteringshandlingar. Vissa delar kontrolleras på plats i den färdiga byggnaden. Certifiering betyder i detta fall att redovisningarna granskas av tredje part.

Certifiering i Miljöbyggnad innebär också att projekteringshandlingar granskas av tredjepart. Unikt för Miljöbyggnad är att när byggnaden varit i drift i två år kontrolleras alla indikatorer, vissa med uppmätta värden och andra på plats för intyga att projekterade tekniska lösningar finns på plats. Då kontrolleras vissa indikatorer med uppmätta värden t.ex. energianvändning, effektbehovet vid DVUT, uppmätt radonhalt, och uppmätta ljudnivåer. Andra indikatorer verifieras genom att kontrollera att entreprenören verkligen har köpt in fönster med projekterade egenskaper för värmeisolering, solskydd, ljustransmission osv.

Sweden Green Building Council informerar om olika certifieringar på sina hemsidor:

[BREEAM](#)

[LEED](#)

[Miljöbyggnad](#)

[WELL Building Standard](#)



## 9.1 Certifieringssystem och termiskt klimat

Som exempel ska i BREEAM det termiska klimatet simuleras och PMV- och PPD-index ska redovisas i enlighet med ISO 7730. För att erhålla en poäng ska kategori B på inneklimatklass enligt samma standard uppfyllas. För två poäng ska dessutom effekter på det termiska klimatet orsakade av förväntad klimatförändring redovisas eller visa hur den befintliga lösningen kan anpassas för att uppfylla kraven. För ytterligare poäng ska krav på termiska zoner och brukarstyrning uppfyllas.

I Miljöbyggnad är kravet för BRONS att myndighetskrav på termiskt klimat är uppfyllda. Det betyder att man kontrollerar att rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för bostäder och allmänna utrymmen och från Arbetsmiljöverket för arbetsplatser ska visas vara uppfyllda. För att godkänna den preliminära certifieringen på projekteringshandlingar ska simuleringar av aktuellt termiskt klimat redovisas i de mest kritiska rummen och det ska ske enligt ISO 7730. Ju högre betyg som eftersträvas desto lägre PPD-index vid DVUT ska simuleringar för de mest kritiska rummen i byggnaden visa.

### Certifieringsprocessen som tillsynsexempel för myndighetskontroller

Det svenska systemet Miljöbyggnad har som baskrav att visa att myndighetskrav på relevanta indikatorer ska vara uppfyllda, det gäller energianvändning, solvärmelast, termiskt klimat, luftkvalitet, ljudmiljö, dagsljus, legionella, fuktsäkerhet, energianvändning, radonhalt.

Man kan tycka att dessa kontroller är onödiga för certifieringssystem eftersom t.ex. det redan är kontrollerat via myndigheternas tillsyn. Men myndighetstillsynen är stickprovsbetonad och fokuserar på väsentliga risker (Boverket 2021b). Med tanke på det stora antal fel i byggnader som behöver rättas till (Boverket 2018) och det stora antalet rapporterade problem med termiskt klimat, fuktskador, luftkvalitet etc. kan man misstänka att kommunernas tillsyn vid nyproduktion inte har önskad verkan. Varken vid nyproduktion eller i befintliga byggnader.

Verifieringsmetoden som utvecklats inom Miljöbyggnad bygger på instruktioner till projektörer, entreprenörer och förvaltare om vad som ska redovisas. Dessa instruktioner motsvarar i praktiken den riskvärdering som skulle tydliggöras i myndigheternas stickprovsbaserade tillsyn.

## 10 Hur övertemperatur sommartid hanteras i andra länder

Här redovisas hur övertemperatur sommartid behandlas i ett par andra länder och övergripande Europa.

### 10.1 Europa enligt WHO

WHOs regionala kontor för Europa publicerade vägledning om åtgärdsplanering för värme och hälsa 2008, och nu uppdateras denna i en ny vägledning: *Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention* (WHO 2021). Denna uppdatering utgår från en fördjupad granskning, baserad på nyare epidemiologisk forskning och miljöforskning och lärdomar från implementering i praktiken. Resultaten är organiserade kring den "kärna" som identifierades i det ursprungliga vägledningsdokumentet och rekommenderar en omfattande *handlingsplan för värme-hälsa* (HHAP eng. *Heat-Health Action Plan*). Trots befintliga kunskapsluckor pekar de bevis som presenteras tydligt på ett behov av att utöka antalet, täckningen och räckvidden för handlingsplaner för värme-hälsa (HHAP).

### 10.2 Finland

I samband med projektering och uppförande av nya byggnader ska en beräkning av innetemperaturen sommartid utföras med hjälp av en dynamisk beräkningsmetod. För bostäder sommartid får den beräknade rumstemperaturen mellan den 1 juni och den 31 augusti, inte överskrida 27 °C med mer än 150 gradtimmar. I beräkningen ska utgångsvärden som motsvarar dem som används vid beräkning av energianvändningen användas. För beräkning av rumstemperaturen sommartid ska dynamiska beräkningsverktyg användas. Värt att notera är att vädring inte ingår i denna analys utan enbart mekanisk ventilation.

### 10.3 Norge

Enligt de nuvarande norska byggreglerna, TEK 17, ska termiskt inomhusklimat anpassas utifrån hänsyn till hälsa och tillfredsställande komfort vid avsedd användning. I bostäder ska det dessutom finnas minst ett fönster eller en dörr mot ute. I vägledningen anges en rekommenderad högsta operativ temperatur på 26 °C vilket motsvarar ungefär en lufttemperatur på 25 °C. Är det varmare än ett normalår tillåts temperaturen överstiga den rekommenderade. TEK 17 ger dessutom ett antal råd för att minska risken för övertemperatur med hjälp av passiva åtgärder, till exempel minskad fönsteryta i solexponerade fasader, exponerad termisk massa, utvändigt solskydd, öppningsbara fönster som möjliggör ventilation och placering av luftintag/utformning av ventilationssystem så att temperaturökning i ventilationssystem på grund av hög utomhustemperatur blir minimal (<2 °C). För bostadshus utan installerad kyla är en något högre inomhustemperatur acceptabel under korta perioder. Detta motiveras med att bostadshus har ett användningsmönster som ger användaren ett större personligt inflytande och möjlighet att anpassa sig till höga inomhustemperaturer, t.ex. för lättare kläder och ventilation i bostadszonen. För bostäder är kravet på termiskt inomhusklimat vanligtvis uppfyllt om minst två av de ovan nämnda passiva åtgärderna har genomförts. I TEK 10 begränsades även den totala solinstrålningen genom att ange ett maximalt g-värde för glas och solskydd till 0,15 vilket innebär att enbart 15% av den solenergi som träffar glasens utsida kommer in och värmer rummet.

Förutom TEK 17 släpptes nyligen en vägledning för Termiskt inneklimat (RIF-Veileder TERMISK INNEKLIMA Bransjeveileder 15.11.2021). I denna vägledning hänvisas till

en sammanställning till förslag på maximal beräknad inomhustemperatur vilken tar hänsyn till var i Norge en bostad befinner sig.

	Lokasjon	Maks operativ innetemperatur ved dimensjonerende sommerdøgn (n50) [°C]
Bolig med kjøling	Hele landet	26,0
	Sør-Norge innland	28,0
	Midt-Norge innland	27,5
Bolig uten kjøling	Sør-Norge og Midt-Norge kyst	27,0
	Nord-Norge kyst	26,5
	Finmark og innland Troms	26,0

Figur 10.1 Temperaturer som används i beräkningsmodell i Norge. (Källa: RIF 2021)

## 10.4 Danmark

Enligt de danska byggreglerna BR 18, ska byggnadens termiska inomhusklimat vara tillräckligt hälsosamt och behagligt med tanke på dess användning (Bolig- och Planstyrelsen 2022). Dessutom ska ingen onödig användning av energi förekomma. I rum där människor vistas längre tid ska det termiska inomhusklimatet bestämmas genom termiska beräkningar baserade på förhållanden i de kritiska rummen och baserat utifrån ett normalår, Design Reference Year, DRY 2013 för 2010. För bostäder kan en förenklad beräkningsmodell tillämpas. På samma sätt som i Norge finns det en vägledning för termiska simuleringar, *Branchevejledning for indeklimaberegninger* från Statens Byggeforskningsinstitut 2017 som bl.a. innehåller följande tabell i figur 10.2.

Kategori	Standard	Skærpet
Temperatur sommer, tolerance	100 timer > 27 °C	100 timer > 26 °C
	25 timer > 28 °C	25 timer > 27 °C

Figur 10.2 Temperaturer som används i beräkningsmodell i Danmark. (Källa: Statens Byggeforskningsinstitut 2017).

## 10.5 England

Övertemperatur hanteras bara delvis i England, bl.a. i dokumentet *Design methodology for the assessment of overheating risk in homes CIBSE TM59: 2017*. (CIBSE 2017) I detta finns en hänvisning till CIBSE TM52 med ett råd om sömnkvalitet som kan äventyras vid temperaturer över 24 °C, och rekommenderar att de maximala sovrumstemperaturerna inte bör överstiga 26 °C. För övrigt beskriver detta dokument en metodik för att bestämma risken för övertemperatur med hjälp av termiska simuleringar på ett pedagogiskt sätt.

Från sommaren 2022 gäller i England nya krav beträffande att reducera överhettning (eng. Overheating mitigation) som fritt översatt lyder (Secretary of State 2022):

### *Reducering av övertemperaturer*

- (1) I fråga om en bostad, institution eller annan byggnad som innehåller ett eller flera rum för bostadsändamål, annat än ett rum på ett hotell ("bostäder"), måste rimliga åtgärder vidtas för att—
  - (a) begränsa oönskade solvärmelaster på sommaren;
  - (b) tillhandahålla ett lämpligt sätt att avlägsna värme från inomhusmiljön.
- (2) För att uppfylla skyldigheterna i punkt (1)—

- a) måste hänsyn tas till säkerheten för alla boende och deras rimliga komfort av bostaden; och*
- b) mekanisk kylning får endast användas om otillräckligt med värme kan avlägsnas från inomhusmiljön utan den.*

## **10.6 Estland**

Sedan 2008 har Estland snarlika krav som Finland, det vill säga en beräknad maximal sommartemperatur som inte får överskrida 27 °C med mer än 150 gradtimmar.

## 11 Vägledningar för inomhusklimat och termisk komfort

Detta avsnitt summerar och exemplifierar kort tillgängliga vägledningar på rörande inomhusklimat och termisk komfort i Sverige. Hänvisningarna redovisas i tur och ordning för:

- Myndigheter
- Branschorganisationer
- Standarder beträffande termisk komfort och värmestress

Redovisningen innefattar vägledningar som riktas till olika målgrupper, exempelvis beställare/byggherrar, konsulter, entreprenörer, tekniska fastighetsförvaltare, driftorganisationer, verksamhets/arbetsmiljöansvariga, miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Redovisningen är inte indelad med hänsyn till avsedd målgrupp.

### 11.1 Vägledning från myndigheter

#### Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets web-portal har en sektion med vägledning inriktad på inomhusmiljö. Där finns en sektion som specifikt behandlar temperatur och klimat.

<https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/?hl=temperatur>

#### Boverket

PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till plan- och bygglagen. Handboken är webbaserad och sökbar. <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/>

#### Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbsida ger återfinns vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/>

Folkhälsomyndigheten har också vägledning till handlingsplaner för att hantera hälsoeffekter av värmeböljor

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ea328afcc93f4ad6a37693176fbb3158/hantera-halsoeffekter-varmeboljor.pdf>

#### Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB är en expertmyndighet som arbetar för ökad säkerhet i samhället. MSB har t.ex. en hemsida inriktad mot värmebölja

<https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/varmebolja/>

#### Upphandlingsmyndigheten

På myndighetens web-sida publiceras stöd för att sätt krav på bra inomhusklimat.

<https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/nyheter-2020/stall-krav-for-bra-inneklimat/>

#### Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder. Syftet är att tillsynen ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Länsstyrelsen och Boverket ansvarar tillsammans för att samordna arbetet med tillsynsvägledning till byggnadsnämnder.

Länsstyrelserna tillhandahåller handläggargstöd och mallar för den kommunala handläggningsprocessen. Se exempelvis <https://www.lansstyrelsen.se/vastra->

[gotaland/samhalle/planering-och-byggande/tillsynsvagledning-for-byggnadsnamnden.html#0](http://gotaland/samhalle/planering-och-byggande/tillsynsvagledning-for-byggnadsnamnden.html#0)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2019) har tagit fram ett informationsblad:

Vägledning värmebolja

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.737a752716f1a7f842317bb4/1577967040109/vagledning-varmebolja.pdf>

### **SMHI**

SMHI levererar information och prognoser om väder, vind och temperatur. På en av SMHIs hemsidor informeras om Varningar och meddelanden för bland annat höga temperaturer.

<https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/hoga-temperaturer>

Följande myndigheter har också vägledningar som berör inomhusklimat:

- Kemikalieinspektionen
- Livsmedelsverket
- Socialstyrelsen
- SKR - Sveriges kommuner och regioner

## **11.2 Andra vägledning för termisk komfort**

Se även kapitel 9 och genomgången där av innehållet i miljöcertifieringssystem.

AIVC (Air infiltration and Ventilation Centre) är IEAs (International Energy Agency) informationscentrum för luftkvalitet och energieffektiv ventilation. AIVC publicerar forskningsresultat, tekniska rapporter och vägledningar inom termisk komfort.

<https://www.aivc.org/resources/collection-papers/aivc-publications>

## **11.3 Standarder beträffande termisk komfort**

Publikationer från Svenska institutet för standarder (SIS Förlag AB, Stockholm) som behandlar termisk komfort, termiskt klimat och ergonomi.

Observera att listan är sorterad i nummerordning!

### **Svenska standarder**

- SS-EN 511:2006 *Skyddshandskar mot kyla*
- SS-EN ISO 7243:2017 *Det termiska klimatets ergonomi - Bedömning av värmestress genom användning av WBGT (wet bulb globe temperature) index (ISO 7243:2017)*
- SS-EN ISO 7726:1998. *Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för mätning av fysiska storheter*
- SS-EN ISO 7730:2006, *Ergonomi för den termiska miljön - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort*
- SS-EN ISO 7933:2004 *Ergonomi för termiskt klimat - Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS (ISO 7933:2004)*
- SS-EN ISO 8996:2004 *Energi för termiskt klimat - Bestämning av metabolisk energiomsättning (ISO 8996:2004)*
- SS-EN ISO 9920:2009 *Ergonomi för termiskt klimat - Skattning av termisk isolation och ångmotstånd hos beklädnad (ISO 9920:2007, corrected version 2008-11-01)*

- SS-EN ISO 10551:2019 *Den fysiska omgivningens ergonomi - Subjektiva bedömningsskalor vid bedömning av den fysiska omgivningen* (ISO 10551:2019)
- SS-EN ISO 11079:2007 *Ergonomi för den termiska miljön - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolations (IRE<sub>Q</sub>) samt lokala avkylningseffekter* (ISO 11079:2007)
- SS-EN ISO 11855-3:2021 *Byggnadsprojektering med miljöbänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering* (ISO 11855-3:2021)
- SS-EN ISO 12569:2017 *Byggnaders och materials termiska egenskaper - Bestämning av luftflödet i byggnader - Utspänningsmetod med spårgas*
- SS-EN 12792 (2003) *Luftbehandling - Ventilation i byggnader - Termer, definitioner, storheter och grafiska symboler*
- SS-EN ISO 12894 (2001) *Ergonomi för termiskt klimat - Medicinsk övervakning av individer utsatta för extremt varma eller kalla miljöer* (ISO 12894:2001)
- SS-EN 13182 (2002) *Luftbehandling - Krav på mätinstrument för mätning av luftfästigheter i ventilerade utrymmen*
- SS-EN ISO 13731(2001) *Ergonomi för termiskt klimat - Terminologi och symboler* (ISO 13731:2001)
- SS-EN ISO 13732-1:2008 *Ergonomi för termiskt klimat - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 1: Varma ytor* (ISO 13732-1:2006)
- SS-EN ISO 13732-3:2008 *Ergonomi för termiskt klimat - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 3: Kalla ytor* (ISO 13732-3:2005)
- SS-EN ISO 15927-2:2009 *Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 2: Timbaserade data för beräkning av effektbehov för kylning* (ISO 15927-2:2009)
- SS-EN ISO 15927-4:2005 *Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 4: Timbaserade data för att bestämma årlig energianvändning för uppvärmning och kylning* (ISO 15927-4:2005)
- SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011 *Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning* (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)
- SS-EN 16798-1:2019 *Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 1: Indataparametrar för inomhusmiljö för konstruktion och bestämning av byggnaders energiprestanda gällande luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik - Modul M1-6 (ersatte EN 15251:2007)*
- SS-EN 16798-5-2:2017 *Byggnaders energiprestanda - Modul M5-6, M5-8 - Ventilation för byggnader - Beräkningsmetoder för energikrav av ventilationsystem - Del 5-2: Fördelning och framställning - metod 2*
- SS-EN ISO 52016-1:2017 *Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energiebehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1: beräkningsmetoder* (ISO 52016-1:2017)

### **Teknisk specifikation**

- SIS-ISO/TS 13732-2:2018 *Det termiska klimatets ergonomi - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 2: Människors kontakt med ytor med mätlig temperatur* (ISO/TS 13732-2:2001)

### **Kommitté**

- SIS/TK 189 *Innemiljö och energianvändning i byggnader*
- SIS/TK 380 *Ergonomi och human factors*

## Övrigt

En standard från ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) av intresse inom området är:

- ASHRAE 55, 2020. *Thermal environmental conditions for human occupancy*



## 12 Aktörer som arbetar med termisk komfort i Sverige

I detta avsnitt listas viktiga branschaktörer i Sverige tillsammans med en kort sammanfattning av respektive aktörs arbetsfält. Listningen är inte fullständig och kommer att behöva justeras efter hand, både beträffande vilka aktörer som finns med, och beträffande den beskrivande texten. Listan har delats in i följande kategorier:

- Bransch- och intresseorganisationer samt nätverk
- Universitet & högskolor
- Forskningsinstitut
- Forskning och utveckling
- Utbildare

Ett bra sätt att följa aktörernas aktiviteter är att följa de nyhetsbrev som flera av aktörerna publicerar regelbundet.

### 12.1 Bransch- och intresseorganisationer samt nätverk

#### *Byggföretagen*

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som är en del av Svenskt Näringsliv.

#### *Installatörsföretagen*

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag och är medlem i Svenskt Näringsliv.

#### *Plåt & Ventföretagen*

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlem i Svenskt Näringsliv. Organisationen har drygt 900 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Medlemsföretagen erbjuds stöd i form av rådgivning, avtal och utbildning av personal beträffande arbetsgivarfrågor, tvister, avtalsfrågor och utveckling/främjande återväxt i branschen.

#### *Teknikföretagen*

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är en del av Svenskt Näringsliv.

#### *Astma & Allergiförbundet*

Astma- och Allergiförbundet har 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar runt om i Sverige. Organisationen arbetar med att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning med syfte att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Förbundet lyfter fram att man för tre miljoner astmatiker och allergikers talan, påverkar beslutsfattare och ökar tillgängligheten i skola, arbetsliv, offentlig miljö samt verkar för en bättre vård.

#### *Byggherrarna*

Föreningen Byggherrarna med dotterbolaget Byggherrarna Sverige AB verkar för att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning. Medlemmarna representerar långsiktiga fastighetsägare eller förvaltare som utvecklar, planerar och genomför bygg- eller anläggningsprojekt för egen drift och förvaltning.

#### *Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF)*

EMTF är en personförening i byggsektorn. Föreningen utgör ett rikstäckande nätverk av ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som arbetar för god inommiljö och energieffektiva byggnader. Föreningen är aktiv på lokal nivå med lunchträffar,

studiebesök och andra sociala aktiviteter. På central nivå anordnar föreningen kurser, seminarier, träffar och teknikgrupper. Föreningens förlag, EMTF Förlag AB, ger ut handböcker och riktlinjer och föreningen publicerar branschtidskriften Energi & Miljö. Medverkar i juryn till Stora Inneklimatpriset.

#### *Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus (BEBO)*

BeBo, Beställargruppen Bostäder, är ett nätverk av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Det finns idag ca 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus. Huvudinriktningen för BeBos nätverksarbete är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Energimyndigheten bidrar därför med finansiering till att organisera och driva nätverksarbetet, och med delfinansiering till fastighetsägare och produktleverantörer för att genomföra demonstrationsprojekt.

#### *Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler (BELOK)*

BELOKs medlemmar är ägare eller förvaltare av lokalfastigheter. Tillsammans förfogar BELOKs medlemsföretag över drygt 25 % av Sveriges lokalyta. En uppgift för BELOK är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En annan uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher. BELOK är en återkommande remissinstans i frågor som rör lokalbranschen.

#### *Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus (BESMÅ)*

BeSmå är ett nätverk som har Energimyndigheten som initiativtagare. Arbetet i BeSmå samfinansieras mellan Energimyndigheten och nätverkets medlemmar. Syftet med BeSmås arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen i både nya och befintliga småhus. BeSmå ska ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för att en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder ska komma till stånd i småhussektorn.

#### *Fastighetsägarna*

Fastighetsägarna är en branschorganisation med uppdrag att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Organisationen består av förbundet Fastighetsägarna Sverige och fyra regioner. Fastighetsägarna har publicerat boken God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Den riktar sig främst till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och innehåller en genomgång av regelverk och av tekniken som påverkar inneklimatet. Boken ska fungera som en branschguide för hur man skapar en god inomhusmiljö.

#### *FTF Arbetsmiljö*

Verkar för kunskapsutveckling, helhetssyn och en ändamålsenlig tekniktillämpning inom föreningens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar samspelet teknik-människa-miljö med huvudinriktning arbetsmiljö.

#### *Slussen.biz*

Slussen.biz är en nyhetssajt som tillhandahåller branschnyheter inom ventilation, värme, kyla, sanitet, el samt vatten och avlopp. Målgrupperna är konsulter, installatörer och tekniska förvaltare. Tillhandahåller nyheter på webben och via ett nyhetsbrev. Slussen.biz är instiftare av Stora Inneklimatpriset.

#### *Sveby*

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Målgruppen är aktörer i de branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras,

som till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter. Sveby utvecklar och tillhandahåller hjälpmedel för överenskommelser mellan byggherre och entreprenör om hur verifiering av energiprestanda ska gå till, bl.a. med hjälp av standardiserade brukarindata. De har också varit drivande i att framfritt tillgängliga klimatfiler för typår för Sveriges alla kommuner, i huvudsyfte att användas för energiberäkningar och energiuppföljning.

#### *Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS)*

Stiftelsens syfte är att verka för hög kvalitet på värmepumpar och kylanläggningar i fråga om säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö och för hög kompetens hos dem som installerar, reparerar och underhåller sådana anläggningar. Stiftelsen äger majoriteten av det ackrediterade certifieringsbolaget INCERT.

#### *Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)*

Denna branschorganisation samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Föreningen genomför aktiviteter som ska bidra till lönsamhet i medlemsföretagen samt till att företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö utvecklas. SKVP ger ut Svensk Kylnorm som omfattar regelverk och god praxis inom föreningens verksamhetsområde.

#### *Svenska Kyltekniska föreningen (KTF)*

KTF är en ideell, teknisk personförening som arbetar för kyl- och värmepumpsteknikens, medlemmarnas och branschens utveckling. Målet är att bidra till kunskapsutveckling bl.a. genom att arrangera möten, studiebesök, och utbildningar. Ger ut facklitteratur, främst handböcker i kyl- och värmepumpsteknik, vilka ofta används som läromedel inom energi- och teknikutbildning. KTF medverkar i juryn till Stora Inneklimatpriset.

#### *Svensk Ventilation*

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Svensk ventilation lyfter fram att de tekniker för hälsosamt och energieffektivt inneklimat som dominerar på världsmarknaden till stor del har utvecklats i Sverige av organisationens medlemsföretag. Svensk Ventilation företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU när det gäller lagstiftning och regleringar. Strävar efter att synliggöra branschens behov av kompetensutveckling och nyrekrytering av ungdomar. Svensk Ventilation ger ut nyhetsbrevet Kanalen. Medverkar i juryn till Stora Inneklimatpriset.

#### *Sveriges kommuner och regioner (SKR)*

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation som alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i. Organisationens uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet, och är ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR ska ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. SKR har bland annat tagit fram underlag beträffande faktorer som påverkar inomhusmiljön samt de lagar, föreskrifter och rekommendationer som finns inom området. Avsikten är att ge en bra grund till medlemmarna inför diskussioner om inomhusmiljöfrågor.

#### *Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate (SWESIAQ)*

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam inomhusmiljö. Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas. SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella inomhusmiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate. SWESIAQ anordnar seminarier och publicerar råd fokuserade på effektiva metoder för

hantering av inomhusmiljöproblem. I det sammanhanget är den s.k. SWESIAQ-modellen av central betydelse. SWESIAQ-modellen är SWESIAQs råd för hur en bra inomhusmiljöutredning bör bedrivas.

## 12.2 Universitet & högskolor

### *Sveriges Bygguniversitet*

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer eller motsvarande. Organisationen ska verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny- och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett alltmer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper, där Tema Byggnadens Tekniska Funktion innefattar frågeställningar kopplade till ventilation och inomhusklimat.

### *Chalmers Tekniska Högskola (CTH)*

Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik: På området ventilation och inneklimatteknik bedrivs forskning och undervisning vid Avdelningen för installationsteknik. Forskningen bygger på en kombination av teoretisk modellering å ena sidan och experimentell forskning å den andra. Mätbaserade studier genomförs dels i fält, dels i ett laboratorium med bl.a. flera testkammare och en filterprovrigg.

Vid Avdelningen för byggnadsteknologi är forskningen inriktad mot byggnadskonstruktionens funktion. Frågeställningar kopplade till ventilation rör speciellt klimatskärmens funktion med hänsyn till lufttäthet.

### *Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)*

Vid Institutionen för byggvetenskap bedriver Avdelningen Hållbara Byggnader forskning och undervisning med koppling till ventilation och inomhusklimat. Avdelningen har tre huvudsakliga inriktningar med en professur per inriktning: Installations- och energisystem, Byggnadsteknik samt Strömnings- och klimatteknik.

### *Luleå Tekniska Universitet*

Vid avdelningen Energivetenskap på institutionen Teknikvetenskap och matematik bedrivs forskning rörande inomhusklimat och byggnaders energianvändning. Forskningen inriktar sig främst på det termiska inomhusklimatet där största delen består av detaljerat modellering och simulering av inomhusklimat som kompletteras med mätningar.

### *Lunds Tekniska Högskola (LTH)*

LTH utgör den tekniska fakulteten vid Lunds universitet (LU). Där bedriver Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära undervisning och forskning inriktad på ventilation, inomhusklimat, och byggnaders energianvändning – med speciellt fokus på renovering av byggnader. Forskningen baseras på en kombination av teoretisk modellering och mätningar. Avdelningen för Byggnadsfysik bedriver forskning och undervisning om fukt- och värmeförhållanden i byggnader. Vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi sker forskning på området Luftburna partiklar och hälsa, termisk komfort, värmestress och köldstress.

### *Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer (CHIE)*

Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer är en centrumbildning inom Lunds universitet. CHIE samordnar forskningsinsatser och kunskapsutbyte mellan forskare och olika samhällsaktörer. Centrumbildningen har ingen egen anställd personal, verksamheten är

knuten till Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Institutionen för designvetenskaper på LTH.

#### *Högskolan Dalarna*

Inom forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad bedrivs forskning på inneklimat och ventilation. Forskningen är främst experimentell och tillämpad i verkliga boendemiljöer. Studierna görs över lång tid i en forskningsvilla och i flerbostadshus. Inneklimatparametrar och energianvändning studeras med olika ventilationsstrategier med sensor och närvarostyrning samt med olika systemlösningar. Både tekniska forskare och socialantropologer är involverade.

#### *Högskolan i Gävle*

Vid Akademin för teknik och miljö finns Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap. Där bedrivs forskning och undervisning relaterad till ventilation. Där finns även ett forskningsområde som benämns Miljöpsykologi som bl.a. innefattar studier av inomhusmiljöns inverkan på människors kognition komfort och upplevelser.

#### *Linköpings universitet*

Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns Avdelningen för energisystem, där undervisningen och forskningen är inriktad på kedjan från omvandling och distribution till slutlig användning av energi. Under senare år har en del av forskningen varit direkt inriktad mot ventilationsteknik, bl.a. avseende funktionen hos olika tilluftsdon för stratifierande ventilation. Verksamheten hänger tätt samman med verksamheten i vid Högskolan i Gävle.

#### *Linnéuniversitetet*

Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energiteknik, energisystem, och implementering av energieffektiviseringsåtgärder där även ventilationssystem inkluderas. Forskargruppen Hållbar byggd miljö (Sustainable Built Environment) bedriver forskning om hur en hållbar byggd miljö baserad på resurseffektiva system med låg miljöpåverkan kan utarbetas och implementeras. Särskilt fokus ligger på forskning om hur energieffektiviseringsåtgärder sprids, och bidra med att påskynda takten för energireovering av bostäder.

#### *Malmö universitet*

Vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik bedrivs utbildning och forskning med koppling till inomhusklimat och ventilation. Forskning bedrivs om holistisk inomhusmiljö (inklusive inneklimat, beteenden, energi etc.) och energisystem. Malmö universitet medverkar i CHIE (centrum för hälsosamma inomhusmiljöer) vid Lunds universitet.

#### *Mittuniversitetet*

Vid Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) bedrivs forskning kring energi och inneklimat i byggnader. Forskningen är tvärvetenskaplig med frågeställningar som kombinerar design, och teknik. I Deva-projektet (Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö) utforskas designalternativ och utvecklas möjligheter att integrera gröna växter i skolornas inomhusmiljö.

Vid ett forskningscentrum i Sundsvall - Sensible Things that Communicate (STC) - forskas inom Internet of Things, AI och sensorsystem med långsiktig vision att möjliggöra framtida sensorbaserade system och tjänster genom att bedriva innovativ teknikforskning.

#### *Umeå Universitet*

Vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik finns en forskarmiljö som benämns

Energiteknik. Baserat på laborativa undersökningar och fältmätningar i nybyggda och åtgärdade byggnader utvecklas ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik för att minska slutanvändning av energi i byggnader och förbättra inomhusmiljön.

Det finns ett samarbete mellan Institutionerna för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Psykologi och Kemi kring frågorna om byggnadsrelaterad ohälsa (även kallad sjuka hus syndromet) och annan miljöintolerans. Forskningen är inriktad mot mekanismer, luftkvalitet och individuella faktorer. Man samarbetar även med Luleå Tekniska Universitet, IVL och RISE.

### **12.3 Forskningsinstitut**

#### *Chalmers Industriteknik (CIT)*

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt innovations- och projektledning. CIT utgör en länk mellan akademi och näringsliv. På bygg- och fastighetssidan finns kompetens när de gäller rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader. I det sammanhanget arbetar CIT med frågeställningar som rör utformning och funktionskontroll av effektiva ventilationssystem.

#### *IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)*

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL). IVL tillhandahåller bl.a. analystjänster inriktade på inomhusluftens kvalitet. Ett verksamhetsfält rör bedömning av kemikalier och miljögifter i exempelvis byggprodukter. IVL har många års erfarenhet av metoder för mätning och övervakning av utomhusluftens kvalitet.

#### *RISE Research Institutes of Sweden (RISE)*

RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med företag, akademi och offentlig sektor. Samverkan sker både nationellt och internationellt. RISE erbjuder miljöer för test och demonstration av teknologier, produkter och tjänster. Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande och energisystem. Koncernövergripande forskningsområden finns bland annat rörande Byggs Miljö, Energi och Material.

### **12.4 Forskning och utveckling**

#### *Energimyndighetens forskningsprogram E2B2*

E2B2 är Energimyndighetens största forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende. Koordineras av IQ Samhällsbyggnad. E2B2 ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

#### *Forskningsrådet Formas*

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Rådet finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Verksamhetsområdena ligger inom miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Rådet genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå de nationella miljömålen. Rådet kommunicerar forskning och forskningsresultat.

#### *Programmet för byggnader med låg energianvändning, LÅGAN*

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. Avsikten är att skapa samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibygnader både vid nyproduktion och vid renovering. LÅGAN stöttar regionala nätverk inom byggande av

lågenergibygnader. LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibygnader framåt.

#### *Smart Built Environment*

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. I Smart Built Environment genomförs en långsiktig satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga.

#### *Vinnova*

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Arbetar ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld för att Sverige. Vinnova stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

## **12.5 Utbildare**

#### *Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF)*

EMTF tillhandahåller utbildningar för installationsverksamhet. EMTF arrangerar kurser, seminarier, träffar och teknikgrupper samt ger ut litteratur och tidskriften Energi & Miljö som förmedlar kunskap om teknikutveckling, ändrade regelverk och mycket mer.

#### *FCG SIPU International AB (SIPU)*

SIPU tillhandahåller utbildningar för aktörer inom offentlig sektor. SIPU bildades 1979 som en myndighet (Statens Institut för Personalutveckling) och är idag en konsult- och utbildningsorganisation. Kursverksamheten spänner mycket brett. Idag erbjuds en kurs med titeln Inomhusmiljö – juridiken som gäller vid tillsyn.

#### *Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter (INSU)*

Utbildningsföretag som bedriver utbildning inom El, Ventilation och VVS. INSU är en sammanslagning av Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU). INSU erbjuder samlade utbildningar för hela installationsbranschen och utbildar inom bl.a. elteknik, ventilation, automation/styr- och reglerteknik samt kyl- och värmepumpsteknik.

#### *Svensk Energiutbildning*

Svensk energiutbildning organiserar kurser om energieffektivisering, energiberäkningar samt klimatberäkningar (LCA) men har också några kurser som behandlar inomhusklimat.

#### *Teknologisk Institut*

Utbildningsföretag som i utbildar främst inom teknik, ledarskap, samhällsutveckling, offentlig administration, vård och skola. Utbildningarna riktas till både privata och offentliga företag av varierande storlek. Teknologisk Institut Sverige ägs till 100 % av danska Teknologisk Institut. Kurs och konferensutbildning säljs via Teknologisk Institut AB och interaktiv online-utbildning via Teknologisk Institut Learnlab AB. Organisationen erbjuder kurser i ventilationsteknik och styr- och reglerteknik i flera steg. Kurser ges också i mätteknik och OVK inför certifiering av funktionskontrollanter. Teknologisk institut arrangerar återkommande konferenser på temat ventilation och på temat inomhusmiljö.

#### *Universitet och högskolor*

Vid universitet och högskolor ingår kurser om inomhusklimat och termisk komfort i de

allra flesta utbildningarna till bl.a. arkitekt, civilingenjör, fastighetsförvaltare och högskoleingenjör.

#### *Yrkehögskolan (YH)*

Inom yrkehögskolan finns fyra typer av huvudmän: statliga, kommunala, landsting och privata anordnare. Under 2019 bedrev 214 utbildningsanordnare YH-utbildning (120 privata, 87 kommunala, 5 landsting och 2 statliga högskolor). YH-utbildningar finns inom bland annat inom bygg-, anläggning och fastighet. YH-utbildning med inriktning mot fastighetsingenjör, drift- och fastighetstekniker, energiingenjör är exempel på utbildningar med hög relevans för ventilationsområdet. Myndigheten för yrkehögskolan ansvarar för frågor som rör yrkehögskolan i Sverige och verkar för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.



## 13 Behov av fortsatt arbete med kartläggning

Kunskapssammanställningen visar att få studier fokuserat på den termiska miljön inomhus under värmeböljor. Detta trots att svenskar tillbringar majoriteten av sin tid inomhus och sannolikt kommer att uppleva ökad värmestress inomhus i framtiden. Den pågående klimatförändringen innebär en ökad risk, särskilt i tätorter där värmeöar kan uppstå. Höga temperaturer kan påverka människors hälsa negativt, framför allt om exponeringen pågår under längre tid för känsliga grupper såsom äldre, små barn, gravida, personer som är kroniskt sjuka (Folkhälsomyndigheten 2018).

Klimatförändringarna ökar frekvensen och intensiteten av extrema väderhändelser som kan påverka byggnader, inomhusmiljöer och hälsa. Det är nödvändigt att vara beredd på sådana klimatextremiteter (Socialstyrelsen 2011, IPCC 2021). Att identifiera komplexa folkhälsofrågor och faror som kopplar samman globala klimatförändringar och inomhusklimat kan leda till sunda politiska beslut som kan rädda liv (Potera 2011). De direkta konsekvenserna av värmeböljan i de länder där luftkonditionering vanligtvis inte används på sommaren kan äventyra den boendes termiska komfort och hälsa, särskilt för utsatta boende, till exempel äldre. Skyddsåtgärder som tillämpning av personlig och lokal kylning som kan bidra till att förbättra termisk komfort, klara av värmeböljor och spara energi bör studeras ytterligare under verkliga förhållanden. Det är viktigt att få en större förståelse för hur extrema väderhändelser och långsiktiga klimatförhållanden påverkar inomhusmiljöer och där med också hälsa och komfort.

### 13.1 Observerade viktiga faktorer

I denna kartläggning har flera punkter noterats som berör olika yttre faktorer, inre aspekter och olika roller. En av grundtankarna med att genomföra kartläggningen har varit att visa på kunskapsläget och väsentligheter och gärna kunna peka på områden där forskning och utveckling kan bidra konstruktivt. Här vill vi belysa några av dessa faktorer som kan vara intressanta att arbeta vidare med för myndigheter, fastighetsägare, boende, byggindustri med flera.

- **Metoder att simulera termiskt klimat**  
Simulering av termiskt klimat är en expertkompetens som få besitter. Det kräver tillgång till datorprogram, datafiler, handledningar och designkriterier. Vilka krav ska ställas på simulering av termiskt klimat och termisk komfort?
- **Klimatdata för analyser och simuleringar**  
En fråga med koppling till metoder att simulera är vilka klimatdata som ska användas? Medelvärden eller extremvärden och vilka framtidsscenario ska vara dimensionerande?
- **Betydelsen av värmeöar**  
I våra moderna samhälle skapas lokala klimatförutsättningar som skiljer sig från den generella bilden av rådande väder från SMHIs standardiserade datainsamlingsmetodik. Hur ska vi ta hänsyn till värmeöar i storstäder, uteluftsintag till ventilation, vegetation, väderstreck, skuggning etc. Har vi kunskap för detta?
- **Åtgärder för att minska värmelaster på byggnader**  
Det finns passiva system för att begränsa uppvärmning av solstrålning. Både solskydd samt placering av fönster behöver hanteras med omsorg. Går det att komplettera befintliga byggnader med passiva eller aktiva metoder att undvika värmelaster?
- **Förbereda byggnader för komfortkyla**  
Nya byggnader dimensioneras efter det klimat vi haft tidigare.

Varför bygger vi inte för framtidens klimat? Behöver vi förbereda för komfortkyla i bostäder? Hur kan frikyla och förnybar energi användas för komfortkyla?

- **Risker med fukt och påväxt vid komfortkyla**  
När uteluft kyls ned finns risk för att kondens bildas och fuktbelastningen på olika delar av byggnaden ökar. Har vi kunskaper tillräckligt för att hantera ökad fuktbelastning vid komfortkyla? om det blir vanligare med komfortkyla?
- **Prioriterade rum för termisk komfort**  
Det är viktigt att bedöma behovet av aktiv kylning för att kyleffekten ska kunna optimeras. Behöver hela bostaden utformas för samma termiska klimat eller är det möjligt att till exempel prioritera sovrum för kylning?
- **Upplåtelseformers inverkan, utsatta grupper och lokala regler**  
Förutsättningarna för individen skiljer sig åt på flera punkter.  
Vad får en hyresgäst respektive bostadsrättsinnehavare göra i sin bostad? Vilka påfrestningar är acceptabla för individer som inte kan välja rum eller placering (t.ex. äldreboende, patienter på sjukhus, interner)?
- **Vädning och fläktar**  
Vädning är den boendes enklaste sätt att åstadkomma kylning av bostaden.  
Vädning bestämmer den boende själv över. Bygger vi för att kunna vädra?  
Utbildar vi de boende i hur man bör vädra?  
Hur ökar vi den allmänna kunskapen om användning av rumsfläktar (bords-, golv- och takfläktar) för att minska värmestress under sommaren och värmeböljor?  
Planera för robusta system. Vad händer med den termiska komforten vid ett strömavbrott? Enda sättet att skapa luftomsättningar om fläktarna stannar är att öppna fönster för att vädra.
- **Prioritera passiva åtgärder**  
Ur energi- och miljösynpunkt är det av största värde att prioritera passiva åtgärder. Det svenska byggnadsbeståndet består av byggnader med varierande utformning. Hur man kan uppnå effektiv kylning genom en kombination av vädning och solskydd i byggnader med olika ålder och ventilationssystem etc. behöver studeras vidare.
- **Portabel luftkylning**  
Portabla luftkylningsaggregat för komfortkyla är en nödlösning som behöver byggas bort!
- **Hur bidrar tillsyn och bygglov**  
Tillsynen i samband med bygglov är i huvudsak inriktad på väsentliga riskfaktorer. Hur behandlas termisk komfort vid bygglovgivning? Det är under projekteringen som en byggnads möjliga termiskt klimatet bestäms.  
Hur bidrar tillsyn till god termisk komfort?
- **Krav som inte är samordnade (energi, dagsljus, buller, etc.)**  
Kartläggningen visar på åtminstone 11 myndigheter (förutom kommuner och länsstyrelser) som behandlar frågeställningar som direkt och indirekt har samband med termisk komfort och termiskt klimat. Hur samordnas krav och tillsyn?
- **Varningssystem**  
De länder som drabbades hårdast av värmeböljan 2003, t.ex. Frankrike, Italien och Storbritannien, har infört varningssystem med tillhörande åtgärdsplaner. Dessa planer har minskat värmens effekt på dödligheten. I Sverige har visserligen ett värmevarningssystem införts men trots detta har de senaste årens värmeböljor lett till en ökad dödlighet på grund av värmestress. Det är dock oklart om systemet är verkningslöst eller om vi hade fått uppleva större konsekvenser om systemet inte hade funnits. I t.ex. Italien har vården listor över känsliga personer som ska följas

upp vid svåra värmeböljor.

WHO (2021) har identifierat ett antal komponenter som bör finnas i ett värmevarningssystem. Dessa är:

- Överenskommelse om vilken myndighet som är ansvarig samt en tydlig beskrivning av olika aktörers skyldigheter.
- Larmsystem med tydligt fokus både avseende målgrupp och tid
- Informationsplan för hälso- och sjukvård
- Särskild omvårdnad för sårbara grupper
- Långsiktig stadsplanering
- Realtidsövervakning.

Det finns applikationer på hemsidor och för smartphone (se kapitel 5.3) som kan användas som personliga varningsverktyg och råd för att hantera värmestress. Med kunskap om de 6 faktorerna lufttemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, strålningstemperatur, aktivitetsnivå och klädsel ger de varningssignal och rekommendationer för äldre och barn.

- **Arbetsprestation och sömnkvalitet**

Hur påverkar varm inomhusmiljö arbetsprestation och sömnkvalitet?

## Referenser

- Aguilera J J, Korsholm Andersen R, Toftum J (2019) Prediction of Indoor Air Temperature Using Weather Data and Simple Building Descriptors. *International Journal of Environmental Research on Public Health* 2019, 16, 4349.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph16224349>
- Arbetsmiljöverket (2020:1) *Arbetsplatsens utformning*. (AFS 2020:1)
- Baloch R M, Maesano C N, Christoffersen J, Banerjee S, Gabriel M, Csobod E, et.al. (2020) Indoor air pollution, physical and comfort parameters related to schoolchildren's health: Data from the European SINPHONIE study. *Science of The Total Environment* 2020;739:139870. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.139870.
- BELOK (2015) *Innemiljökrav för lokalbyggnader*. Version 4. [Rapportlänk](#)
- BFS 2011:09 (med ändringar till och med BFS 2020:4) *Boverkets byggregler* (BBR29)
- BFS 2012:12 (med ändringar till och med BFS 2017:4) *Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga*. (VÄS 3)
- BFS 2016:12 (med ändringar till och med BFS 2017:6) *Boverkets allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår* (BEN 2)
- Björk F (2005) *Takguide*. Avd för byggnadsteknik Meddelande no 174:B, Inst för byggvetenskap Kungl Tekniska Högskolan
- Bolig- och Planstyrelsen (2022) *Byggningsreglementet.dk*. Hämtad 2022-01-28 [webblänk](#)
- Boverket (2017) *Öppen data – Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1981–2010 för 310 orter i Sverige)*. Hämtad 2022-01-17 [webblänk](#)
- Boverket (2018). *Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn*. [Rapportlänk](#)
- Boverket (2021a) *Din hälsa påverkas av det termiska klimatet*. Hämtad 2022-01-17 [webblänk](#)
- Boverket (2021b) *Risbedömning - PBL kunskapsbanken – Boverket*. Hämtad 2021-12-31 [webblänk](#)
- Brown G (1964) Metod för datamaskinberäkning av värme- och ljusinstrålning i rum av kyl- och värmebehov. *Byggeforskning särtryck 4:1964*. Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm.
- Brown G och Isfält E (1969) *Instrålning från sol och himmel i Sverige under klara dagar, Tabeller och diagram*. Rapport 19:1969. Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm, 1969.
- Brown G och Isfält E (1974) *Solinstrålning och solavskärmning*. Rapport 19:1974. Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm. 1974, (på svenska med en engelsk sammanfattning)
- Byggföretagen (2020) *Byggarbetsplatsens teknikhandbok*. Stockholm.
- Byggnadsstyrelsen (1992) *Krav och råd – Nybyggnadsboken, häfte A*. Stockholm
- CIBSE (2017) *TM59 Design methodology for the assessment of overheating risk in homes* (2017) [webblänk](#)
- ECMWF, (2021) *Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis*. Hämtad 2021-12-09 [Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis \(copernicus.eu\)](#)

- Ekberg L, Fagergren T, Hjelmer P-E, Kempe P, Ruud S, Persson M (2022) *Ventilation i Sverige – en kunskapssammanställning*
- EMTF (2013) *R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav*. Energi- och Miljötekniska Föreningen.
- Fanger P O (1970) *Thermal Comfort*, Copenhagen, Danish Technical Press.
- Folkhälsomyndigheten (2014:14) *Allmänna råd om fukt och mikroorganismer* (FoHMFS 2014:14)
- Folkhälsomyndigheten (2014:17) *Allmänna råd om temperatur inomhus* (FoHMFS 2014:17)
- Folkhälsomyndigheten (2014:18) *Allmänna råd om ventilation* (FoHMFS 2014:18)
- Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsoeffekter av höga temperaturer En kunskapssammanställning*. [Rapportlänk](#)
- Folkhälsomyndigheten (2017) *Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor - vägledning till handlingsplaner* [Rapportlänk](#)
- Folkhälsomyndigheten (2018) *Värmestress i urbana inomhusmiljöer – Förekomst och åtgärder i befintlig bebyggelse*. [Rapportlänk](#)
- Folkhälsomyndigheten (2019) *Värme och människa i bebyggd miljö - Kunskapsstöd för åtgärder som minskar hälsoskadlig värme*. [Rapportlänk](#)
- Folkhälsomyndigheten (2021a) *Miljöbälsorapport 2021 - Barns miljörelaterade hälsa*. Artikelnummer 20010 [webblänk](#)
- Folkhälsomyndigheten (2021b) *Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige - En risk- och sårbarhetsanalys*. Artikelnummer: 21268 [Rapportlänk](#)
- Fredlund B (1999) *Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönsters värmeisolering*. Institutionen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola. Rapport TABK—99/3055. Lund.
- Frontczak M, Wargocki P (2011) Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. *Building and Environment* Volume 46, Issue 4 922–37.
- Gao C, Kuklane K, Wang F, Holmér I (2012) Personal cooling with phase change materials to improve thermal comfort from a heat wave perspective. *Indoor Air* Volume 22 Issue 6
- Gao C, Kuklane K, Östergren P O, Kjellstrom T (2018) Occupational heat stress assessment and protective strategies in the context of climate change. *International Journal of Biometeorology*, 62 (3):359-371 DOI 10.1007/s00484-017-1352-y
- Geneva I I, Cuzzo B, Fazili T, Javaid W (2019) Normal Body Temperature: A Systematic Review. *Open Forum Infectious Diseases*, Volume 6, Issue 4, April 2019, ofz032, <https://doi.org/10.1093/ofid/ofz032>
- Havenith G, Fiala D (2016) Thermal Indices and Thermophysiological Modeling for Heat Stress. *Comprehensive Physiology* 6:255–302. doi:10.1002/cphy.c140051
- Hilliaho K, Nordquist B, Wallentèn P, Abdul-Hamid A, Lahdensivu J (2016). Energy saving and indoor climate effects of an added glazed façade to a brick wall building: Case study. *Journal of Building Engineering* Vol. 7, pp 246-262
- Hosseini M, Javanroodi K, Nik V M (2022) High-resolution impact assessment of climate change on building energy performance considering extreme weather

- events and microclimate – Investigating variations in indoor thermal comfort and degree-days. *Sustainable Cities and Society* [Volume 78](#), March 2022, 103634. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103634>
- IOM (Institute of Medicine) (2011) *Climate Change, the Indoor Environmental and Health*, Wash DC, National Academies Press.
- IPCC (2021) *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. [Rapportlänk](#)
- Jendritzky G, de Dear R, Havenith G (2012) UTCI—why another thermal index? *International Journal of Biometeorology* 56(3):421–428. doi:10.1007/s00484-011-0513-7
- Karlsson F, Andersson C (2016) *Dimensionerande vinterutetemperatur – DVUT 1981–2010, 310 orter i Sverige*. SMHI [Rapportlänk](#)
- Karlsson H (2011) *Värmeavledning vid beröring - en jämförande mätstudie av golvmaterial*. [SP Rapport 2011:57](#)
- Kingma B R M, Steenhoff H, Toftum J, Daanen H A M, Folkerts M A, Gerrett N, Gao C, Kuklane K, Petersson J, Halder A, Zuurbier M, Garland S W, Nybo L, (2021) ClimApp—Integrating Personal Factors with Weather Forecasts for Individualised Warning and Guidance on Thermal Stress. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2021, 18, 11317. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111317>
- Kuklane K, Gao C (2017) *Systematiska kunskapsöversikter: 10. Occupational Heat Stress*. Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie Nr 2017;51(7) [Rapportlänk](#)
- Lan L, Tang J, Wargocki P, Wyon D, Lian Z (2021) Cognitive performance was reduced by higher air temperature even when thermal comfort was maintained over the 24–28 °C range. *Indoor Air*. 2022.32e12916. <https://doi.org/10.1111/ina.12916>
- Lindinvent (2021) *Projekteringsanvisning - Ventilation, värme och kyla*
- LumaSense Technologies A/S (2007) *Thermal Comfort Data Logger – 1221 - User Manual*
- Lundgren Kownacki K, Kuklane K, Gao, C, Holmér I (2013) Effects of Heat Stress on Working Populations when facing Climate Change. *Industrial Health*, 51(1), 3-15. <https://doi.org/10.2486/indhealth.2012-0089>
- Lundgren Kownacki K, Gao C, Kuklane K, Wierzbicka A (2019) Heat Stress in Indoor Environments of Scandinavian Urban Areas: A Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2019, 16, 560. <https://doi.org/10.3390/ijerph16040560>
- Länsstyrelsen Västra Götalands län (2019) *Vägledning värmebölja*. [Infolänk](#)
- Nicol J F, Humphreys M A (2002) Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings *Energy and Buildings* volume 34, Issue 6, July 2002, Pages 563-72. [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(02\)00006-3](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00006-3)
- Nilsson H O (2004) Comfort Climate Evaluation with Thermal Manikin Methods and Computer Simulation Models. *Arbete och hälsa* Nr 2004:2 ISBN 91-7042-703-4

- Nordquist B (1998) *Vädning i skolor – ett komplement till normal ventilation?*  
Licentiatavhandling. TABK-98/1014, Inst. för byggnadskonstruktionslära, Lunds tekniska högskola
- Nordquist B (1999a) *Fakta och formler om vädning – Till projektörer* TABK-99/7053, Avd. för installationsteknik, Lunds tekniska högskola, 57 sid.
- Nordquist B (1999b) *Allmänna tips och råd om vädning i skolor – Till lärare*, TABK-99/7052, Avd. för installationsteknik, Lunds tekniska högskola, 23 sid.
- Nordquist B (2002) *Ventilation and window opening in schools, Experiments and Analysis.*  
Doktorsavhandling Report TABK 1024. Lunds Universitet, Lunds tekniska högskola, Avd för installationsteknik, Lund. [Report TABK 1024](#).
- Parsons K (2014) Chapter 11: Thermal Comfort in book *Human Thermal Environments: the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort, and performance*. 3rd Edition, p.257–89, CRC Press.
- Petersson J, Kuklane K, Gao C (2019) Is There a Need to Integrate Human Thermal Models with Weather Forecasts to Predict Thermal Stress? *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2019, 16, 4586.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph16224586>
- Pierse N, Arnold R, Keall M, Howden-Chapman P, Crane J, Cunningham M, et.al. (2013) Modelling the effects of low indoor temperatures on the lung function of children with asthma. *Journal Epidemiol Community Health*. 2013;67(11):918-25.  
DOI:10.1136/jech-2013-202632.
- Potera C (2011) INDOOR AIR QUALITY: Scented Products Emit a Bouquet of VOCs *Environmental Health Perspectives*. 2011 Jan, 119(1): A16. doi: 10.1289/ehp.119-a16
- RIF (2021) *RIF-Veiledere Termisk inneklime Bransjeveiledere*. Rådgivande ingeniørers forening, 15.11.2021
- Secretary of State (2022) *The Building Regulations etc. (Amendment) (England) Regulations 2021*  
Hämtad 2022-01-31. [webblänk](#)
- SFS 1977:1160 *Arbetsmiljölagen*. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
- SFS 1998:808 *Miljöbalken*. Stockholm: Miljödepartementet
- SFS 1998:899 *Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd*. Stockholm: Miljödepartementet
- SFS 2010:900 *Plan och bygglagen*. Stockholm: Finansdepartementet
- SFS 2017:900 *Förvaltningslagen*. Stockholm: Justitiedepartementet
- SMHI (2013) *Vad är ett solbandediagram?* [webblänk](#)
- SMHI (2021) *Tropiska nätter*. [webblänk](#)
- Socialstyrelsen (2011) *Effekter av värmeboljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige Redovisning av ett regeringsuppdrag* [Länk](#)
- Statens Byggeforskningsinstitut (2017) *Branchevejledning for indeklimaberegninger*. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
- Sveby (2012) *Brukarindata bostäder* Version 1.0 2012-10-10 [Länk](#)
- Svenska inneklimatekniska institutet (1993) *Människan som värmemaskin*. Stockholm

- Svensk ventilation (2017) *Dålig luft vanligt i skolor - Ett år med statsbidrag för renovering. Har skolornas huvudmän tagit chansen?* [Rapportlänk](#)
- Svensk ventilation (2019) *I klassrummet står luften stilla.* [Rapportlänk](#)
- Swema (2022) *ISO 7730 - Thermal environment* Hämtad 2022-01-01 [webblänk](#)
- Tartarini F, Schiavon S, Jay O, Arens E, Huizenga C (2022) Application of Gagge's energy balance model to determine humidity-dependent temperature thresholds for healthy adults using electric fans during heatwaves. *Building and Environment*, 207, Part B, 108437. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108437>
- Thorsson S, Lindberg F, Björklund J, Holmer B, Rayner D (2011) Potential changes in outdoor thermal comfort conditions in Gothenburg, Sweden due to climate change: the influence of urban geometry. *International Journal of Climatology* Volume 31 Issue 2. <https://doi.org/10.1002/joc.2231>
- Wall, M. & Bülow-Hübe, H. (eds.) (2001). *Solar Protection in Buildings* (Report TABK—01/3060). Lund, Sweden: Lund University Dept. of Construction & Architecture.
- Wall, M. & Bülow-Hübe, H. (eds.) (2003). *Solar Protection in Buildings. Part 2: 2000-2002.* (Report EBD-R--03/1). Lund, Sweden: Lund University Dept. of Construction & Architecture. [Rapportlänk](#)
- Warfvinge C, Dahlblom M (2010) *Projektering av VVS-installationer*. Lund: Studentlitteratur
- White-Newsome J L, Sánchez B N, Joliet O, Zhang Z, Parker E A, Dvonch J T, O'neill M S (2012) Climate change and health: Indoor heat exposure in vulnerable populations. *Environmental Research* 2012, 112, 20–27.
- WHO (2018) *WHO Housing and Health Guidelines*. Geneva: World Health Organization, 2018. [Rapportlänk](#)
- WHO (2021) *Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention* Geneva: World Health Organization, 2021. [Rapportlänk](#)
- Wierzbicka A, Pedersen E, Persson R, Nordquist B, Stålné K, Gao C, Harderup L-E, Borell J, Caltenco H, Ness, B, Stroh E, Li Y, Dahlblom M, Lundgren-Kownacki K, Isaxon C, Gudmundsson A, Wargocki P (2018) Healthy Indoor Environments: The Need for a Holistic Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2018, 15, 1874. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091874>
- Xu Z, Sheffield PE, Su H, Wang X, Bi Y, Tong S (2014) The impact of heat waves on children's health: a systematic review. *International Journal of Biometeorology*. 2014;58(2):239-47. DOI:10.1007/s00484-013-0655-x.
- Yang L, Yan H, Lam J C (2014) Thermal comfort and building energy consumption implications –A review. *Applied Energy* 115, 164–173.
- Yang Y, Javanroodi K, Nik V M (2021) Climate change and energy performance of European residential building stocks – A comprehensive impact assessment using climate big data from the coordinated regional climate downscaling experiment”, *Applied Energy* 2021;298:117246. doi:10.1016/j.apenergy.2021.117246.
- Ylmén P, Schade J (2021) *Termisk inomhuskomfort vid värmeböjor.* [SBUF Rapport 13798](#)
- Zhao M, Gao C, Wang F, Kuklane K, Holmér I, Li J (2013) A study on local cooling of garments with ventilation fans and openings placed at different torso sites. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 43 (3), 232-237



Åström C, Bjelkmar P, Forsberg B (2019) Attributing summer mortality to heat during 2018 heatwave in Sweden. *Environmental Epidemiology*: October 2019 - Volume 3 - Issue - p 16-17 DOI: 10.1097/01.EE9.0000605788.56297.b5

### Standarder som refererats

ASHRAE 55, 2020. *Thermal environmental conditions for human occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

SS-EN 410:2011 *Byggnadsglas - Bestämning av ljus- och soloptiska egenskaper*

SS-EN ISO 7243:2017 *Det termiska klimatets ergonomi - Bedömning av värmestress genom användning av WBGT (wet bulb globe temperature) index (ISO 7243:2017)*

SS-EN ISO 7726:1998. *Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för mätning av fysiska storheter*

SS-EN ISO 7730:2006, *Ergonomi för den termiska miljön - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort*

SS-EN ISO 7933:2004 *Ergonomi för termiskt klimat - Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS (ISO 7933:2004)*

SS-EN ISO 8996:2004 *Energi för termiskt klimat - Bestämning av metabolisk energiomsättning (ISO 8996:2004)*

SS-EN ISO 9920:2009 *Ergonomi för termiskt klimat - Skattning av termisk isolation och ångmotstånd hos beklädnad (ISO 9920:2007, corrected version 2008-11-01)*

SS-EN ISO 11079:2007 *Ergonomi för den termiska miljön - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter (ISO 11079:2007)*

SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011 *Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)*

SS-EN 16798-1:2019 *Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 1: Indataparametrar för inomhusmiljö för konstruktion och bestämning av byggnaders energiprestanda gällande luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik - Modul M1-6. (ersatte EN 15251:2007)*

## Nomenklatur

Begrepp	Förklaring
Acklimatisering	Ökning av värmeförmågan hos en individ genom värmeträning. Den sker genom både fysiologiska och psykologiska mekanismer.
CAV	Clothing Adjustment Values (CAV) Justeringsvärden av kläder som används i värmeindexet WBGT för att bedöma risk för överbelastning av värme.
Cirkulationsluft*	Luft som cirkulerar inne i ett rum eller till rummet återförd luft från samma rum.
Djupkroppstemperatur	Temperaturen djupt inne i kroppen t.ex. i bröstet eller bukhålan. Kan mätas på olika sätt med varierande noggrannhet t.ex. genom rektalgivare eller sensor i matstrupen. Djupkroppstemperaturen är i vila hos en frisk person vanligen 36,5–37,5 °C.
Ekvivalent temperatur	Termiskt komfortindex baserat på värmen som överförs mellan individ och den omgivande miljön genom strålning, konduktion och konvektion (ej avdunstning). För utförlig definition se Nilsson H O 2004 (Arbete och Hälsa 2004:2).
Frikyla	Kylning som inte kräver tillförsel av energi förutom el till pumpar och fläktar
Frånluft*	Luft som förs från rum.
g-värde	Solfaktor för fönster. Total solenergitransmission genom glasning enligt SS-EN 410:2011.
Globtemperatur	Integrerad luft- och medelstrålningstemperatur, mäts med en temperaturgivare placerad i centrum av ett svartmålat kopparklot på 15 cm. Används för att uppskatta värmestrålningens påverkan på människans termiska komfort.
HEI	Eng. Heat-related Health Effects Index. Värmeindex som utvecklats utifrån en fysiologisk modell för att bedöma de viktigaste riskfaktorerna för hälsa som är relaterade till värmeböljor.
Inomhusklimat*	Inomhusklimat innefattar temperaturförhållanden, luftfuktighet, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- och ljudförhållanden.
Inomhusluft*	Luft i rum.
Inomhusmiljö*	Inomhusmiljö är ett bredare begrepp än inomhusklimat som används närmast synonymt med inomhusklimat i Norden. Internationellt är det större skillnad mellan Indoor climate och Indoor environment.
Klimatskärm	En byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen.
Komfortkyla	System för att klara kylbehov dvs. bortföra värmeöverskott från byggnaden för att hålla inomhustemperaturen lägre än en förutbestämd högsta tillåten temperatur. Benämns även luftkonditionering.

Konduktion	Ledning av värme från en varmare till en kallare yta genom kontakt (t.ex. från foten till ett kallt golv).
Konvektion	Överföring av värmeenergi med strömmande luft från en varm yta till en kallare omgivning. Sker i motsatt riktning om omgivningens lufttemperatur är högre än hudtemperaturen.
Latenta värmelagringsmaterial (PCM)	Eng. Phase Change Materials. Vid latent värmelagring genomgår värmelagringsmediet en fasomvandling. Mediet använder energin för att byta fas istället för att stiga i temperatur. Exempel på processen kan vara is som förvandlas till vatten.
Luftflöde*	Transport av luft. Luftflödets storlek kan mätas och anges med olika enheter, exempelvis (l/s) eller (m <sup>3</sup> /tim).
Luftfuktighet	Mäts som mängden vattenånga i luften i g/kg torr luft eller som vattenångans partialtryck Pa.
Luftomsättning*	Luftflöde normerat till den fria luftvolymen i ett rum, dvs. kvoten mellan luftflöde och rumsvolym (m <sup>3</sup> /h per m <sup>3</sup> eller rumsvolymer per timme = luftomsättning per timme).
Lufttemperatur	Mäts med en konventionell termometer, som är skyddad från direkt sol- och värmestrålning, och som är placerad så att luft rörelser runt termometern inte hindras.
Medelstrålningstemperatur	Ett mått på strålningsutbytet (kort och långvågig strålning) mellan en människa och dess omgivning. Består av medelvärdet mätt i olika riktningar.
MET	Metabolisk ekvivalent av uppgiften eller metabolisk ekvivalent (eng. Metabolic equation of task). Mäts i watt per kg. 1 MET = 1,162 W/kg (kcal/h,m <sup>2</sup> kroppsarea)
Metabolisk värme	Värme bildad i kroppen vid energiomsättningen. En mindre del av den metaboliska värmen omvandlas till mekanisk effekt i form av kropps rörelser.
Operativ temperatur	Medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor (Folkhälsomyndigheten 2014:17)
PHS	Predicted Heat Strain (PHS) (SS-EN ISO 7933:2004) är ett av de vanligaste indexen för mer detaljerad analytisk utvärdering av varma miljöer och relaterad termisk fysiologisk belastning som bygger på kroppens värmebalans ekvation.
PMV Förväntat medelutlåtande	Eng. Predicted Mean Vote. Klimatindex för bedömning av människans upplevelse av det termiska klimatet. Bedömningsmodellen är baserad på värmeutbytet mellan individ och omgivning genom värmebalans ekvationen samt empiriska studier. Skattning görs på en skala med 7 steg: från +3 till -3, (från <i>för varmt</i> till <i>för kallt</i> )
PPD	Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD). PPD-indexet bestäms utifrån ett medelvärde av hur personerna i en grupp upplever det termiska klimatet på en PMV-skala.
Relativ luftfuktighet (RF)	Relativ luftfuktighet är kvoten av ånghalten vid en viss temperatur och mättnadsånghalten vid samma temperatur, uttryckt i procent.

Riktad operativ temperatur	Den operativa temperaturen beräknad i en viss riktning. I en och samma punkt i ett rum kan den riktade operativa temperaturen vara olika beroende på omgivande ytors strålningstemperatur.
Rumsfläktar	Mekaniska fläktar som placerar i rum och som ofta är flyttbara. Kan vara bords-, golv- eller takfläktar.
Strålnings-temperatur	Medelstrålningstemperaturen beror på omgivande ytors temperatur. Det definierar omfattningen av möjligt strålade värmeutbyte mellan kroppen och miljön.
Strålnings-temperaturskillnad	skillnaden mellan två motstående ytors värmestrålning till en viss mätpunkt
Termisk alliesthesia	Alliesthesia av den termiska upplevelsen (värme och kyla), som i grunden bidrar till homeostatisk termoreglering. Det är en aspekt av termisk komfort.
Termisk komfort	De klimatförhållanden som gör att kroppen varken upplevs som för kall eller för varm. Beror på lufttemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, strålningstemperatur, klädsel, aktivitet etc.
Termiskt klimat	Generell benämning av de faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen.  Faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen (Folkhälsomyndigheten 2014:17)  AFS 2020:1 - Den inverkan på människans upplevelse som lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, luftfuktighet och lufthastighet har vid en given aktivitet och klädsel.
Tillsynsmyndighet	Den myndighet som utövar den operativa tillsynen enligt en viss lagstiftning.
Tilluft*	Luft som förs till rum (kan bestå av uteluft, överluft, återluft och cirkulationsluft).
UTCI	Eng. Universal Thermal Climate Index. Rationellt klimatindex baserat på en fysiologisk modell av värmebalansen för en viss kombination av vind, strålning, luftfuktighet och lufttemperatur som ger samma värmebelastning som referensbetingelser.
Urban värmeö	Fenomenet att urbana områden generellt är varmare än sin omgivning, främst ett nattligt fenomen. Anges vanligtvis som skillnad i lufttemperatur, men kan också anges som skillnader i ytemperatur, strålningstemperatur etc.
Ventilation*	Utbyte av luft i ett rum eller en byggnad.
Ventilationssystem*	Anordningar för att tillföra, distribuera och bortföra luft i en lokal, byggnad eller motsvarande.
Vertikal temperaturgradient	Temperaturskillnader i luften mellan golv och tak.

Vistelsezon	<p>Den del av ett rum som utnyttjas för människors vistelse. De krav som ställts på inomhusklimatet ska vara uppfyllt i vistelsezonen.</p> <p>Boverkets byggregler 6:212 och Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1) anger: <i>Vistelsezonen är den del av ett rum där krav ställs på luftkvalitet och termisk komfort. Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 meter över golv och ett annat på 2,0 meter över golv, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.</i></p> <p>Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (Folkhälsomyndigheten 2014:17) definierar vistelsezonen som: <i>zon i rum avgränsad horisontellt 0,1 meter och 2,0 meter över golv samt vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter från yttervägg.</i></p>
Våttemperatur	Den temperatur som mäts med en termometer som har givaren täckt av en våt "bomullsstrumpa". Naturlig våttemperatur (används i WBGT) mäts med givare som saknar strålningsskydd och tillåter luften att strömma fritt kring den.
Värmebalans	Tillstånd då den metaboliskt producerade värmeeffekten, minskad med mekanisk effekt, samt värmeeffekt tillförd utifrån uppvägs av avgiven värme.
Värmebelastning	Upplagring av värme i kroppen på grund av otillräcklig avgivning av överskottsvärme, vilket kan leda till skadlig påfrestning på kroppen. Med "hälsoskadlig värme" avses här vanligen sådan värme som kan resultera i belastning som påverkar hälsan.
Värmebölja	En längre sammanhängande period med hög lufttemperatur. Enligt SMHI definieras en värmebölja som "en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger +25 °C minst fem dagar i sträck". Enligt denna definition råder därmed inte värmebölja under perioder med ovanligt höga vintertemperaturer. De betecknas istället som "ovanligt mildt väder", eller "för årstiden höga temperaturer".
Värmeindex	Metod för bedömning av värmebelastning.
Värmeslag	Livshotande tillstånd, framkallat av värmebelastning. Det kännetecknas av förvirring, nedsatt eller upphörd svettning och cirkulationskollaps.
Värmestress	Uppkommer då kroppen inte längre kan reglera sin temperatur genom utsöndring av svett och ökat blodflöde. Kroppstemperaturen stiger och det påfrestar bland annat andning, hjärta och blodcirkulation.
Värmestrålning	Innebär vanligen ett flöde av värme från eller till kroppen från en källa i omgivningen genom strålning i de synliga och infraröda frekvensområdena. Människans hud tar upp praktiskt taget all infallande strålningsvärme.
Värmetröghet	Byggnadsdelars förmåga att lagra värme eller kyla för att jämna ut temperatursvängningar framför allt under dygnet.
Värmeöeffekt	(Eng. urban heat island) betyder att staden som struktur och dess verksamheter gör att temperaturerna blir högre där än för omgivande områden.

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)	Empiriskt värmeindex för bedömning av värmestress baserat på direkta mätningar av klimatvariablerna lufttemperatur, luftfuktighet och värmestrålning.
Övertemperatur	Temperatur utöver önskvärt. (tydligare definition saknas!)

\* begrepp är hämtat från Ekberg et.al. 2022.

## Bilaga 1 – Lista aktörer för termisk komfort + några internationella

En sammanställning över aktörer inom svensk ventilation har sammanställts i en separat Excel-fil. Här visas en lista.

Namn	Typ	URL
<b>Sverige</b>		
Climate Lab - Thermal Environment Laboratory, Forskning	Forskning	portal.research.lu.se/portal/en/infrastructure/thermal-environment-laboratory(025483fa-745e-482c-af0c-be980a244d8a).html
Energi- och Miljötekniska Föreningen - EMTF	Förening	energi-miljo.se/
FTF Arbetsmiljö	Förening	arbetsliv.eu/
Arbetsmiljöverket	Myndighet	av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/?hl=ventilation
Boverket	Myndighet	boverket.se/
Folkhälsomyndigheten	Myndighet	folkhalsomyndigheten.se/
Kemikalieinspektionen	Myndighet	kemi.se/
Länsstyrelsen	Myndighet	lansstyrelsen.se/??
MSB - Myndigheten för säkerhet och beredskap	Myndighet	msb.se/
Naturvårdsverket	Myndighet	naturvardsverket.se/
SKR Sveriges kommuner och regioner	Myndighet	skr.se
Socialstyrelsen	Myndighet	socialstyrelsen.se/
Upphandlingsmyndigheten	Myndighet	upphandlingsmyndigheten.se/
SIS	Standardisering	sis.se/
KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse	Stiftelse	kys.se
FCG SIPU International AB	Utbildning	sipu.se
INSU	Utbildning	insu.se/
PVF Frisk Luft	Utbildning	pfv.se
<b>Internationellt</b>		
VKE Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi	Branschförening - NO	vke.no
Eurovent Certita Certification	Certifiering - EU	eurovent-certification.com/en
COPILOT	Certifiering - EU	copilot-building.com/
ASHREA	Förening - Int	ashrae.org/
CIBSE	Förening - UK	cibse.org/

Dynastee	Förening - Int	<a href="http://dynastee.info/">dynastee.info/</a>
Eurovent	Förening - EU	<a href="http://eurovent.eu/">eurovent.eu/</a>
IEQ	Förening - Int	<a href="http://ieq-ga.net/">ieq-ga.net/</a>
ISES Europé	Förening - EU	<a href="http://ises-europe.org/">ises-europe.org/</a>
ISIAQ	Förening - Int	<a href="http://isiaq.org/">isiaq.org/</a>
REHVA	Förening - EU	<a href="http://rehva.eu/">rehva.eu/</a>
SCANVAC	Förening - EU	<a href="http://scanvac.eu/">scanvac.eu/</a>
WHO	Förening - EU	<a href="http://euro.who.int/">euro.who.int/</a>
INIVE - International network for Information on Ventilation and Energy Performance	Förening - EU	<a href="https://www.inive.org/">https://www.inive.org/</a>
IEHIAS	Förening - EU	<a href="http://www.integrated-assessment.eu/eu/index.html">http://www.integrated-assessment.eu/eu/index.html</a>
EIIF European Industrial Insulation Foundation	Förening - EU	<a href="http://eiif.org">eiif.org</a>
AIVC	Kunskapssamling - Int	<a href="http://aivc.org/">aivc.org/</a>
SINTEF	Myndighet - NO	<a href="http://blogg.sintef.no/">blogg.sintef.no/</a>
NIST - National Institute of Standards and Technology	Myndighet - US	<a href="http://nist.gov/">nist.gov/</a>
EPA - United States Environmental Protection Agency	Myndighet - US	<a href="http://epa.gov/indoor-air-quality-iaq">epa.gov/indoor-air-quality-iaq</a>



## Bilaga 2 – Standarder relaterade till termiskt klimat och termisk komfort

### Svenska standarder

- SS-EN 410:2011 Byggnadsglas - Bestämning av ljus- och soloptiska egenskaper
- SS-EN 511:2006 Skyddshandskar mot kyla
- SS-EN ISO 7243:2017 Det termiska klimatets ergonomi - Bedömning av värmestress genom användning av WBGT (wet bulb globe temperature) index (ISO 7243:2017)
- SS-EN ISO 7726:1998 Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för mätning av fysiska storheter
- SS-EN ISO 7730:2006 Ergonomi för den termiska miljön - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
- SS-EN ISO 7933:2004 Ergonomi för termiskt klimat - Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS (ISO 7933:2004)
- SS-EN ISO 8996:2004 Energi för termiskt klimat - Bestämning av metabolisk energiomsättning (ISO 8996:2004)
- SS-EN ISO 9920:2009 Ergonomi för termiskt klimat - Skattning av termisk isolation och ångmotstånd hos beklädnad (ISO 9920:2007, corrected version 2008-11-01)
- SS-EN ISO 10551:2019 Den fysiska omgivningens ergonomi - Subjektiva bedömningsskalor vid bedömning av den fysiska omgivningen (ISO 10551:2019)
- SS-EN ISO 11079:2007 Ergonomi för den termiska miljön - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter (ISO 11079:2007)
- SS-EN ISO 11855-3:2021 Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering (ISO 11855-3:2021)
- SS-EN ISO 12569:2017 Byggnaders och materials termiska egenskaper - Bestämning av luftflödet i byggnader - Utspädningsmetod med spårgas
- SS-EN 12792 (2003) Luftbehandling - Ventilation i byggnader -Termer, definitioner, storheter och grafiska symboler
- SS-EN ISO 12894 (2001) Ergonomi för termiskt klimat - Medicinsk övervakning av individer utsatta för extremt varma eller kalla miljöer (ISO 12894:2001)
- SS-EN 13182 (2002) Luftbehandling - Krav på mätinstrument för mätning av lufthastigheter i ventilerade utrymmen
- SS-EN ISO 13731(2001) Ergonomi för termiskt klimat - Terminologi och symboler (ISO 13731:2001)

- SS-EN ISO 13732-1:2008 Ergonomi för termiskt klimat - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 1: Varma ytor (ISO 13732-1:2006)
- SS-EN ISO 13732-3:2008 Ergonomi för termiskt klimat - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 3: Kalla ytor (ISO 13732-3:2005)
- SS-EN ISO 15927-2:2009 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 2: Timbaserade data för beräkning av effektbehov för kylning (ISO 15927-2:2009)
- SS-EN ISO 15927-4:2005 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 4: Timbaserade data för att bestämma årlig energianvändning för uppvärmning och kylning (ISO 15927-4:2005)
- SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)
- SS-EN 16798-1:2019 Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 1: Indataparametrar för inomhusmiljö för konstruktion och bestämning av byggnaders energiprestanda gällande luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik - Modul M1-6. (ersatte EN 15251:2007)
- SS-EN 16798-5-2:2017 Byggnaders energiprestanda - Modul M5-6, M5-8 - Ventilation för byggnader - Beräkningsmetoder för energikrav av ventilationssystem - Del 5-2: Fördelning och framställning - metod 2
- SS-EN ISO 52016-1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1: beräkningsmetoder (ISO 52016-1:2017)

### Bilaga 3 – Litteratur och länkar relaterade till termiskt klimat och termisk komfort

En sammanställning över litteratur och länkar relaterade till termiskt klimat och termisk komfort finns i en separat Excel-fil. Här visas en lista.

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
<b>Böcker</b>		
Achieving the desired indoor climate - energy efficiency aspects of system design	Per-Erik Nilsson - The Commtech group	2003
Byggnaden som system	Enno Abel, Arne Elmroth	2016
Bästa inneklimat till lägsta energikostnad	Gunnar Forslund, Jan Forslund	2021
CIBSE Guide A <a href="https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q20000008179JAAS">https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q20000008179JAAS</a>	CIBSE	2007
Climate change, the indoor environment and health <a href="https://books.google.se/books/about/Climate_Change_the_Indoor_Environment_an.html?id=2iz-7pvv7MwC&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;hl=en&amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;q&amp;f=false">https://books.google.se/books/about/Climate_Change_the_Indoor_Environment_an.html?id=2iz-7pvv7MwC&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;hl=en&amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;q&amp;f=false</a>	Institute of Medicine (of the national academies)	2011
Klassindelade inneklimatsystem Riktlinjer och specifikationer	Svenska inneklimatinstitutet	
Projektering av VVS-installationer <a href="https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/byggteknik-och-arkitektur/projektering-av-vvs-installationer-3c810ec0/">https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/byggteknik-och-arkitektur/projektering-av-vvs-installationer-3c810ec0/</a>	Catarina Warfvinge & Mats Dahlblom	2010
R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav <a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/r1-riktlinjer-for-specifikation-av-inneklimatkrav">https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/r1-riktlinjer-for-specifikation-av-inneklimatkrav</a>	EMTF Förlag AB	2013
Rumsklimatet - Miljön mellan väggarna <a href="https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/byggteknik-och-arkitektur/rumsklimatet">https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/byggteknik-och-arkitektur/rumsklimatet</a>	Sune Häggbom	2021
Sol - energi - form : utformning av lågenergihus <a href="https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/43127">https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/43127</a>	Bo Adamsson, Bengt Hidemark m fl	1986
Vad jag tänker på när jag tänker på fönster : hur boende upplever och använder sina fönsteröppningar	Kiran Maini Gerhardsson	2021
Ventilation förr och nu - En handbok och regelsamling för ventilationskontroll <a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation-forr-och-nu.-utg-5">https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation-forr-och-nu.-utg-5</a>	Dennis Andersson & Ulla Orestål	2020
Ventilation Ståbi <a href="http://staabi.dk/ventilation.aspx">http://staabi.dk/ventilation.aspx</a>	Nyt teknisk forlag	2012
<b>Doktorsavhandling &amp; Licentiatavhandling</b>		
Thermal models of buildings : determination of temperatures, heating and cooling loads : theories, models and computer programs <a href="https://lup.lub.lu.se/search/person/bkl-kka#:~:text=Thermal%20models%20of%20buildings%20%3A%20determination%20of%20temperatures%2C%20heating%20and%20cooling%20loads%20%3A%20theories%2C%20models%20and%20computer%20programs">https://lup.lub.lu.se/search/person/bkl-kka#:~:text=Thermal%20models%20of%20buildings%20%3A%20determination%20of%20temperatures%2C%20heating%20and%20cooling%20loads%20%3A%20theories%2C%20models%20and%20computer%20programs</a>	Kurs Källblad	1998
Ventilation and window opening in schools, Experiments and Analysis. Lunds Universitet, Lunds tekniska högskola, Avd för installationsteknik. <a href="https://lup.lub.lu.se/record/20664">https://lup.lub.lu.se/record/20664</a>	Birgitta Nordquist	2002
Vädning i skolor – ett komplement till normal ventilation?, TABK-98/1014, Inst. för byggnadskonstruktionslära, Lunds tekniska högskola	Birgitta Nordquist	1998
<b>Författningar</b>		
Boverkets byggregler, BBR29 (BFS 2011:09 med ändringar till och med BFS 2020:4) <a href="https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/">https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/</a>	Boverket	2020

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer - FoHMFS 2014:14 <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201414/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201414/</a>	Folkhälsomyndigheten	2014
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus - FoHMFS 2014:17 <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201417/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201417/</a>	Folkhälsomyndigheten	2014
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation - FoHMFS 2014:18 <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201418/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201418/</a>	Folkhälsomyndigheten	2014
<b>Informationsblad</b>		
Värmeböljor i Sverige - faktablad nr 49 2011 <a href="https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16889!/webbFaktablad_49.pdf">https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16889!/webbFaktablad_49.pdf</a>	SMHI	2011
Vägledning värmebölja <a href="https://www.lansstyrelsen.se/download/18.737a752716f1a7f842317bb4/1577967040109/vagledning-varmebolja.pdf">https://www.lansstyrelsen.se/download/18.737a752716f1a7f842317bb4/1577967040109/vagledning-varmebolja.pdf</a>	Länsstyrelse Västra Götalands län	2019
Dålig luft vanligt i skolor - Ett år med statsbidrag för renovering. Har skolornas huvudmän tagit chansen? <a href="https://www.svenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/03/PM-Dalig-luft-vanligt-i-skolor-170308-1.pdf">https://www.svenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/03/PM-Dalig-luft-vanligt-i-skolor-170308-1.pdf</a>	Svensk ventilation	2017
<b>Onlineutbildning</b>		
Boverket - Termiskt klimat <a href="https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/6389">https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/6389</a>	Boverket - PBL Akademin	
<b>Projekt</b>		
Annex 80 Resilient Cooling of Buildings IEA-EBC <a href="https://venticool.dev.quovasys.net/information-on-annex-80/annex-80-home/page/8/">https://venticool.dev.quovasys.net/information-on-annex-80/annex-80-home/page/8/</a>	IEA	
Annex 86 Energy Efficient Indoor Air Quality Management in Residential Buildings IEA-EBC <a href="https://annex86.iea-ebc.org/">https://annex86.iea-ebc.org/</a>	IEA	
<b>Rapport</b>		
Allmänna tips och råd om vädring i skolor – Till lärare, TABK-99/7052, Avd. för installationsteknik, Lunds tekniska högskola	Birgitta Nordquist	1999
Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor - vägledning till handlingsplaner <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ea328afcc93f4ad6a37693176fbb3158/hantera-halsoeffekter-varmeboljor.pdf">https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ea328afcc93f4ad6a37693176fbb3158/hantera-halsoeffekter-varmeboljor.pdf</a>	Folkhälsomyndigheten	
Boverkets byggregler och klimatanpassning	Boverket	2018
Comfort Climate Evaluation with Thermal Manikin Methods and Computer Simulation Models	Håkan O Nilsson	2004
Det termiska klimatet på arbetsplatsen <a href="http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2006/arb2006_02.pdf">http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2006/arb2006_02.pdf</a>	Désirée Gavhed och Ingvar Holmér - Arbetslivsinstitutet och LTH	2006
Dimensionerande vinterutetemperatur – DVUT 1981–2010, 310 orter i Sverige <a href="https://www.sveby.org/wp-content/uploads/2017/03/smhi-210976-v1-smhi_rapport_2016_69_dimensionerande_vinterutetemperatur_dvut_1981-2010_310_orter.pdf">https://www.sveby.org/wp-content/uploads/2017/03/smhi-210976-v1-smhi_rapport_2016_69_dimensionerande_vinterutetemperatur_dvut_1981-2010_310_orter.pdf</a>	Fredrik Karlsson och Carl Andersson	2016
Effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige - Redovisning av ett regeringsuppdrag <a href="https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2011-4-2.pdf">https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2011-4-2.pdf</a>	Socialstyrelsen	
God inomhusmiljö - Samhällsdebatt och kunskapsutveckling <a href="https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/god-innemiljo-samhallsdebatt-och-kunskapsutveckling.html">https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/god-innemiljo-samhallsdebatt-och-kunskapsutveckling.html</a>	SKR	2019
Fakta och formler om vädring –Till projektörer TABK-99/7053, Avd. för installationsteknik, Lunds tekniska högskola	Birgitta Nordquist	1999

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
Hälsoeffekter av höga temperaturer - en kunskapssammanställning <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-hoga-temperaturer-en-kunskapssammanstallning/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-hoga-temperaturer-en-kunskapssammanstallning/</a>	Folkhälsomyndigheten	2015
Halter av VOC i nybyggda lokaler - en förstudie <a href="https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4329e31b-6106-455a-96b7-30f6ea7be127/FinalReport/SBUF13607%20slutrapport%20Halter%20av%20VOC%20i%20nybyggda%20och%20nyrenoverade%20lokaler%20-%20en%20f%C3%B6rstudie%20.pdf">https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4329e31b-6106-455a-96b7-30f6ea7be127/FinalReport/SBUF13607%20slutrapport%20Halter%20av%20VOC%20i%20nybyggda%20och%20nyrenoverade%20lokaler%20-%20en%20f%C3%B6rstudie%20.pdf</a>	Angela Sasic Kalagasidis, Sarka Langer, Fredrik Domhagen	2020
Händelse scenario värmebölja <a href="https://rib.msb.se/filer/pdf/29403.pdf">https://rib.msb.se/filer/pdf/29403.pdf</a>	MSB	2020
Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention (2021) <a href="https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/heat-and-health-in-the-who-european-region-updated-evidence-for-effective-prevention-2021">https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/heat-and-health-in-the-who-european-region-updated-evidence-for-effective-prevention-2021</a>	WHO	2021
Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention <a href="https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/publications/2021/heat-and-health-in-the-who-european-region-updated-evidence-for-effective-prevention-2021">https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/publications/2021/heat-and-health-in-the-who-european-region-updated-evidence-for-effective-prevention-2021</a>	WHO	2021
Heat waves: risks and responses - Health and Global Environmental Change SERIES, No. 2 <a href="https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96965/E82629.pdf">https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96965/E82629.pdf</a>	WHO	2004
I klassrummet står luften still <a href="https://www.svenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/I-klassrummet-star-luften-still-oktober-2019.pdf">https://www.svenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/I-klassrummet-star-luften-still-oktober-2019.pdf</a>	Svensk ventilation	2019
Innemiljökrav för lokalbyggnader version 4 <a href="http://belok.se/download/kravspecifikationer/Innemiljokrav-Belok-version-4.pdf">http://belok.se/download/kravspecifikationer/Innemiljokrav-Belok-version-4.pdf</a>	Belok	2015
Ljus och hälsa - en kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/l/ljus-och-halsa/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/l/ljus-och-halsa/</a>	Folkhälsomyndigheten	2017
Metodstöd för klimatanpassning för statlig egendom <a href="https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/metodstod-klimatanpassning-statlig-egendom.pdf">https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/metodstod-klimatanpassning-statlig-egendom.pdf</a>	Naturvårdsverket	2019
Sommaren 2018 - en glimt av framtiden? (Klimatologi Nr 52, 2019) <a href="https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.165089!/Klimatologi_52%20Sommaren%202018%20-%20en%20glimt%20av%20framtiden.pdf">https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.165089!/Klimatologi_52%20Sommaren%202018%20-%20en%20glimt%20av%20framtiden.pdf</a>	SMHI	2019
Stöd i arbetet med Klimatanpassning <a href="https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/stod-i-arbetet-med-klimatanpassning.html">https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/stod-i-arbetet-med-klimatanpassning.html</a>	SKR Sveriges Kommuner och Regioner	2021
Studie av termiskt klimat i ett kontorslandskap med stora fönster <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111418/FULLTEXT01.pdf">http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111418/FULLTEXT01.pdf</a>	Isak Ståhlman	2017
Systematiska kunskapsöversikter; 10. Occupational Heat Stress <a href="https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/54371/1/gupea_2077_54371_1.pdf">https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/54371/1/gupea_2077_54371_1.pdf</a>	Kalev Kuklane, Chuansi Gao	2017
Ta det kallt - strategier för komfortkyla <a href="https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/ta-det-kallt-strategier-for-komfortkyla.html">https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/ta-det-kallt-strategier-for-komfortkyla.html</a>	U.F.O.S	2009
Temperatur inomhus <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf">https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf</a>	Socialstyrelsen	2005
Utredning av krav för byggnaders egenskaper <a href="https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/utredning-av-kompletterande-krav-for-byggnaders-energiprestanda/">https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/utredning-av-kompletterande-krav-for-byggnaders-energiprestanda/</a>	Boverket	2021
Värme och människa i bebyggd miljö - Kunskapsstöd för åtgärder som minskar hälsoskadlig värme <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/da3f008f2fbc4d9f8424a3eb73f0d1a5/varme-manniska-bebyggd-miljo.pdf">https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/da3f008f2fbc4d9f8424a3eb73f0d1a5/varme-manniska-bebyggd-miljo.pdf</a>	Folkhälsomyndigheten	2019
Värmeavledning vid beröring - en jämförande mätstudie av golvmaterial <a href="https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962642/FULLTEXT01.pdf">https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962642/FULLTEXT01.pdf</a>	Henrik Karlsson	2011
Värmeböljors inverkan på övertemperaturer inomhus <a href="https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/e2d1d44b-0444-4182-">https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/e2d1d44b-0444-4182-</a>	Peter Ylmén & Jutta Schade	2021

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
982c-efc37c730292/FinalReport/SBUF%2013798%20Slutrapport%20-Termisk%20inomhuskomfort%20vid%20v%C3%A4rmeb%C3%B6ljor.pdf		
Värme stress i urbana inomhusmiljöer <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/00c0393a36f745638a58f657be7a9133/varmestress-urbana-inomhusmiljoer-18060-webb.pdf">https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/00c0393a36f745638a58f657be7a9133/varmestress-urbana-inomhusmiljoer-18060-webb.pdf</a>	Folkhälsomyndigheten	2018
<b>Verktyg</b>		
ASHRAE Global Thermal Comfort Database II <a href="http://www.comfortdatabase.com/">http://www.comfortdatabase.com/</a>	ASHRAE	
CBE Thermal Comfort Tool <a href="https://cbe.berkeley.edu/research/thermal-comfort-tool/">https://cbe.berkeley.edu/research/thermal-comfort-tool/</a>	CBE - Center for the Built Environment	
SMHI - Meteorologiska observationer <a href="https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=sunshineTime,,stations=active,,stationid=52350">https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=sunshineTime,,stations=active,,stationid=52350</a>	SMHI	
<b>Webb</b>		
Arbetsmiljöverket - Fördjupning om temperatur och klimat <a href="https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-klimat/">https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-klimat/</a>	Arbetsmiljöverket	
Boverket - DVUT - Dimensionerande vinterutetemperaturer <a href="https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-vinterutetemperatur-dvut-1981-2010/">https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-vinterutetemperatur-dvut-1981-2010/</a>	Boverket	
Boverket - Maximal lufttemperatur <a href="https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-maximal-lufttemperaturer/">https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-maximal-lufttemperaturer/</a>	Boverket	
Boverket - värmebölja <a href="https://www.boverket.se/sv/boende/halsa--inomhusmiljo-i-ditt-boende/varmebolja/">https://www.boverket.se/sv/boende/halsa--inomhusmiljo-i-ditt-boende/varmebolja/</a>	Boverket	
CBE Thermal Comfort Tool <a href="https://comfort.cbe.berkeley.edu/">https://comfort.cbe.berkeley.edu/</a>	Berkeley	
Grönska och vatten reglerar temperaturen vid värmeböljor <a href="https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/betydelse/reglerar-temp/">https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/betydelse/reglerar-temp/</a>	Boverket - PBL Kunskapsbanken	
Inneklima er! <a href="https://www.naaf.no/subsites/mitt-inneklima/skolen-var/inneklima-er/">https://www.naaf.no/subsites/mitt-inneklima/skolen-var/inneklima-er/</a>	Norges astma- og allergiforbundet	
Inneklima <a href="https://sml.snl.no/inneklima">https://sml.snl.no/inneklima</a>	Store medisinske leksikon	
Inomhusmiljö 11. Termiskt klimat sommar <a href="https://hallbartbyggande.saint-gobain.se/certification/miljobyggnad-22/glas-och-fonster/11-termiskt-klimat-sommar?language_content_entity=sv">https://hallbartbyggande.saint-gobain.se/certification/miljobyggnad-22/glas-och-fonster/11-termiskt-klimat-sommar?language_content_entity=sv</a>	Isover	
Interactive Thermal Comfort Tools add to CBE's Public Offerings <a href="https://cbe.berkeley.edu/centerline/new-interactive-thermal-comfort-tools/">https://cbe.berkeley.edu/centerline/new-interactive-thermal-comfort-tools/</a>	CBE - Center for the Built Environment	
Klima-Anlagen-Wandel : Draußen heiß, drinnen schön kühl <a href="https://www.woxx.lu/klima-anlagen-wandel-draussen-heiss-drinnen-schoen-kuehl/">https://www.woxx.lu/klima-anlagen-wandel-draussen-heiss-drinnen-schoen-kuehl/</a>	woxx.lu	
Klimazonen einfach erklärt <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KuVcd5VZKyE">https://www.youtube.com/watch?v=KuVcd5VZKyE</a>	explainity	2020
Komfortnivåmåling på arbetsplatsen – En praktisk guide <a href="https://maxsievert.no/guide-for-komfortnivamaling-pa-arbeidsplatsen/">https://maxsievert.no/guide-for-komfortnivamaling-pa-arbeidsplatsen/</a>	Max Sievert	
Manualer och verktyg för Miljöbyggnad <a href="https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/">https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/</a>	SGBC	2021
QUALICheck - Overheating assessment <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hupEyUHI7Oo">https://www.youtube.com/watch?v=hupEyUHI7Oo</a>	QUALICheck	2016
SMHI - Högre temperatur i staden <a href="https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/luftmiljo/varme-och-luftmiljo-i-stader/hogre-temperaturer-i-staden-1.160049">https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/luftmiljo/varme-och-luftmiljo-i-stader/hogre-temperaturer-i-staden-1.160049</a>	SMHI	
SMHI - Klimatscenarioer <a href="https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarioer/">https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarioer/</a>	SMHI	

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
SMHI - Tropiska nätter <a href="https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tropiska-natter-1.1085">https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tropiska-natter-1.1085</a>	SMHI	
Temperatur inomhus <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/</a>	Folkhälsomyndigheten	
Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392) <a href="https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/19/Vejledninger/Termisk-indeklima/Kap-1_0">https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/19/Vejledninger/Termisk-indeklima/Kap-1_0</a>	Bolig- og Planstyrelsen	
Termiskt inomhusklimat del 1 <a href="https://kunskap.ebab.se/blogg/termiskt-inomhusklimat-del-1">https://kunskap.ebab.se/blogg/termiskt-inomhusklimat-del-1</a>	ebab	
Thermische Klimazonen <a href="https://diercke.westermann.de/content/thermische-klimazonen-978-3-14-100770-1-12-1-0">https://diercke.westermann.de/content/thermische-klimazonen-978-3-14-100770-1-12-1-0</a>	westermann	
Thermischer Gefahrenindex <a href="https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizesthermisch/gefahrenindizesthermisch.html">https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizesthermisch/gefahrenindizesthermisch.html</a>	Deutscher Wetterdienst	
Thermisches Raumklima in Klassenräumen ist der Schlüssel zu einer idealen Lernumgebung <a href="https://vms.velux.at/commercialblog/thermisches-raumklima-in-klassenraeumen-ist-der-schlüssel-zu-einer-idealen-lernumgebung-2?consent=preferences,statistics,marketing&amp;ref-original=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">https://vms.velux.at/commercialblog/thermisches-raumklima-in-klassenraeumen-ist-der-schlüssel-zu-einer-idealen-lernumgebung-2?consent=preferences,statistics,marketing&amp;ref-original=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F</a>	Velux	
THI - temperatur- och luftfuktighetsindex <a href="https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/varmestress/?utm_campaign=unspecified&amp;utm_content=unspecified&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=apsis">https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/varmestress/?utm_campaign=unspecified&amp;utm_content=unspecified&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=apsis</a>	Växa Sverige	
Vad är bra inomhusklimat? <a href="https://www.nordtec.se/kunder-applikationer/termisk-komfort">https://www.nordtec.se/kunder-applikationer/termisk-komfort</a>	Nordtec	
Vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/</a>	Folkhälsomyndigheten	
Arbetsmiljöverket - Ljus och belysning <a href="https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/?hl=ljus">https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/?hl=ljus</a>	Arbetsmiljöverket	
Arbetsmiljöverket - temperatur och klimat <a href="https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/">https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/</a>	Arbetsmiljöverket	
CBE - Thermal comfort <a href="https://cbe.berkeley.edu/research-category/indoor-environmental-quality/thermal-comfort/">https://cbe.berkeley.edu/research-category/indoor-environmental-quality/thermal-comfort/</a>	CBE - Center for the Built Environment	
Glascentrum - Bygga med glas <a href="https://www.glascentrum-mtk.se/">https://www.glascentrum-mtk.se/</a>	Glascentrum	
Inneklima.com <a href="http://www.inneklima.com/index.asp?context=&amp;document=504">http://www.inneklima.com/index.asp?context=&amp;document=504</a>	Inneklima.com	
Klima (Behaglichkeit, Hitze, Wärmestrahlung, Kälte, UV) <a href="https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitschutz-am-arbeitsplatz/Arbeitsraeume-und-Umgebungsfaktoren/Klima.html">https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitschutz-am-arbeitsplatz/Arbeitsraeume-und-Umgebungsfaktoren/Klima.html</a>	Staatssekretariat für Wirtschaft SECO	
Klimatanpassning <a href="https://www.klimatanpassning.se/">https://www.klimatanpassning.se/</a>	Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI	
Miljöbyggnad iDrift <a href="https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad-idrift/vad-ar-miljobyggnad-idrift/">https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad-idrift/vad-ar-miljobyggnad-idrift/</a>	Miljöbyggnad	2021
Svenska Solskyddsförbundet <a href="https://www.solskyddsforbundet.se/om-oss/nedladdningar/">https://www.solskyddsforbundet.se/om-oss/nedladdningar/</a>	Flera	
Task 63 - Solar Neighborhood Planning <a href="https://task63.iea-shc.org/about">https://task63.iea-shc.org/about</a>	Solar heating & Cooling Programme - IEA	
Termiskt klimat <a href="https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/termiskt-klimat/">https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/termiskt-klimat/</a>	Boverket - PBL kunskapsbanken	
UK HSE - Thermal comfort <a href="https://www.hse.gov.uk/temperature/thermal/factors.htm">https://www.hse.gov.uk/temperature/thermal/factors.htm</a>	HSE	

<b>Titel och länk</b>	<b>Författare/utgivare</b>	<b>År</b>
WHO <a href="https://www.euro.who.int/en">https://www.euro.who.int/en</a>	WHO	
Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger <a href="https://www.byggforsk.no/dokument/193/termisk_inneklima_betingelser_tilrettelegging_og_maalinger">https://www.byggforsk.no/dokument/193/termisk_inneklima_betingelser_tilrettelegging_og_maalinger</a>	Byggforsk	2001
<b>Vägledningar</b>		
Branchevejledning for indeklimaberegninger <a href="https://build.dk/Pages/Branchevejledning-for-indeklimaberegninger.aspx">https://build.dk/Pages/Branchevejledning-for-indeklimaberegninger.aspx</a>	Mette Havgaard Vorre, Mads Hulmose Wagner, Steffen E. Maagaard, Peter Noyé, Nadja Lynge Lyng, Lone Mortensen	2017
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning <a href="https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/ii/13-4/?_t_q=termisk">https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/ii/13-4/?_t_q=termisk</a>	Direktoratet for byggkvalitet	
Klima og luftkvalitet op arbeidsplassen <a href="https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/3f86f6d2038348d18540404144f76a22/luftkvalitet-pa-arbeidsplassen.pdf">https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/3f86f6d2038348d18540404144f76a22/luftkvalitet-pa-arbeidsplassen.pdf</a>	Arbeidstilsynet	2016
Raumklima <a href="https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art16.pdf.download.pdf/ArGV3_art16_de.pdf">https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art16.pdf.download.pdf/ArGV3_art16_de.pdf</a>	SECO	2020
RIF-Veileder Termisk inneklima - Bransjeveileder 15.11.2021 <a href="https://rif.no/product/termisk-inneklima-bransjeveileder-digitalt-produkt/">https://rif.no/product/termisk-inneklima-bransjeveileder-digitalt-produkt/</a>	Rådgivende Ingeniørers forening	2021